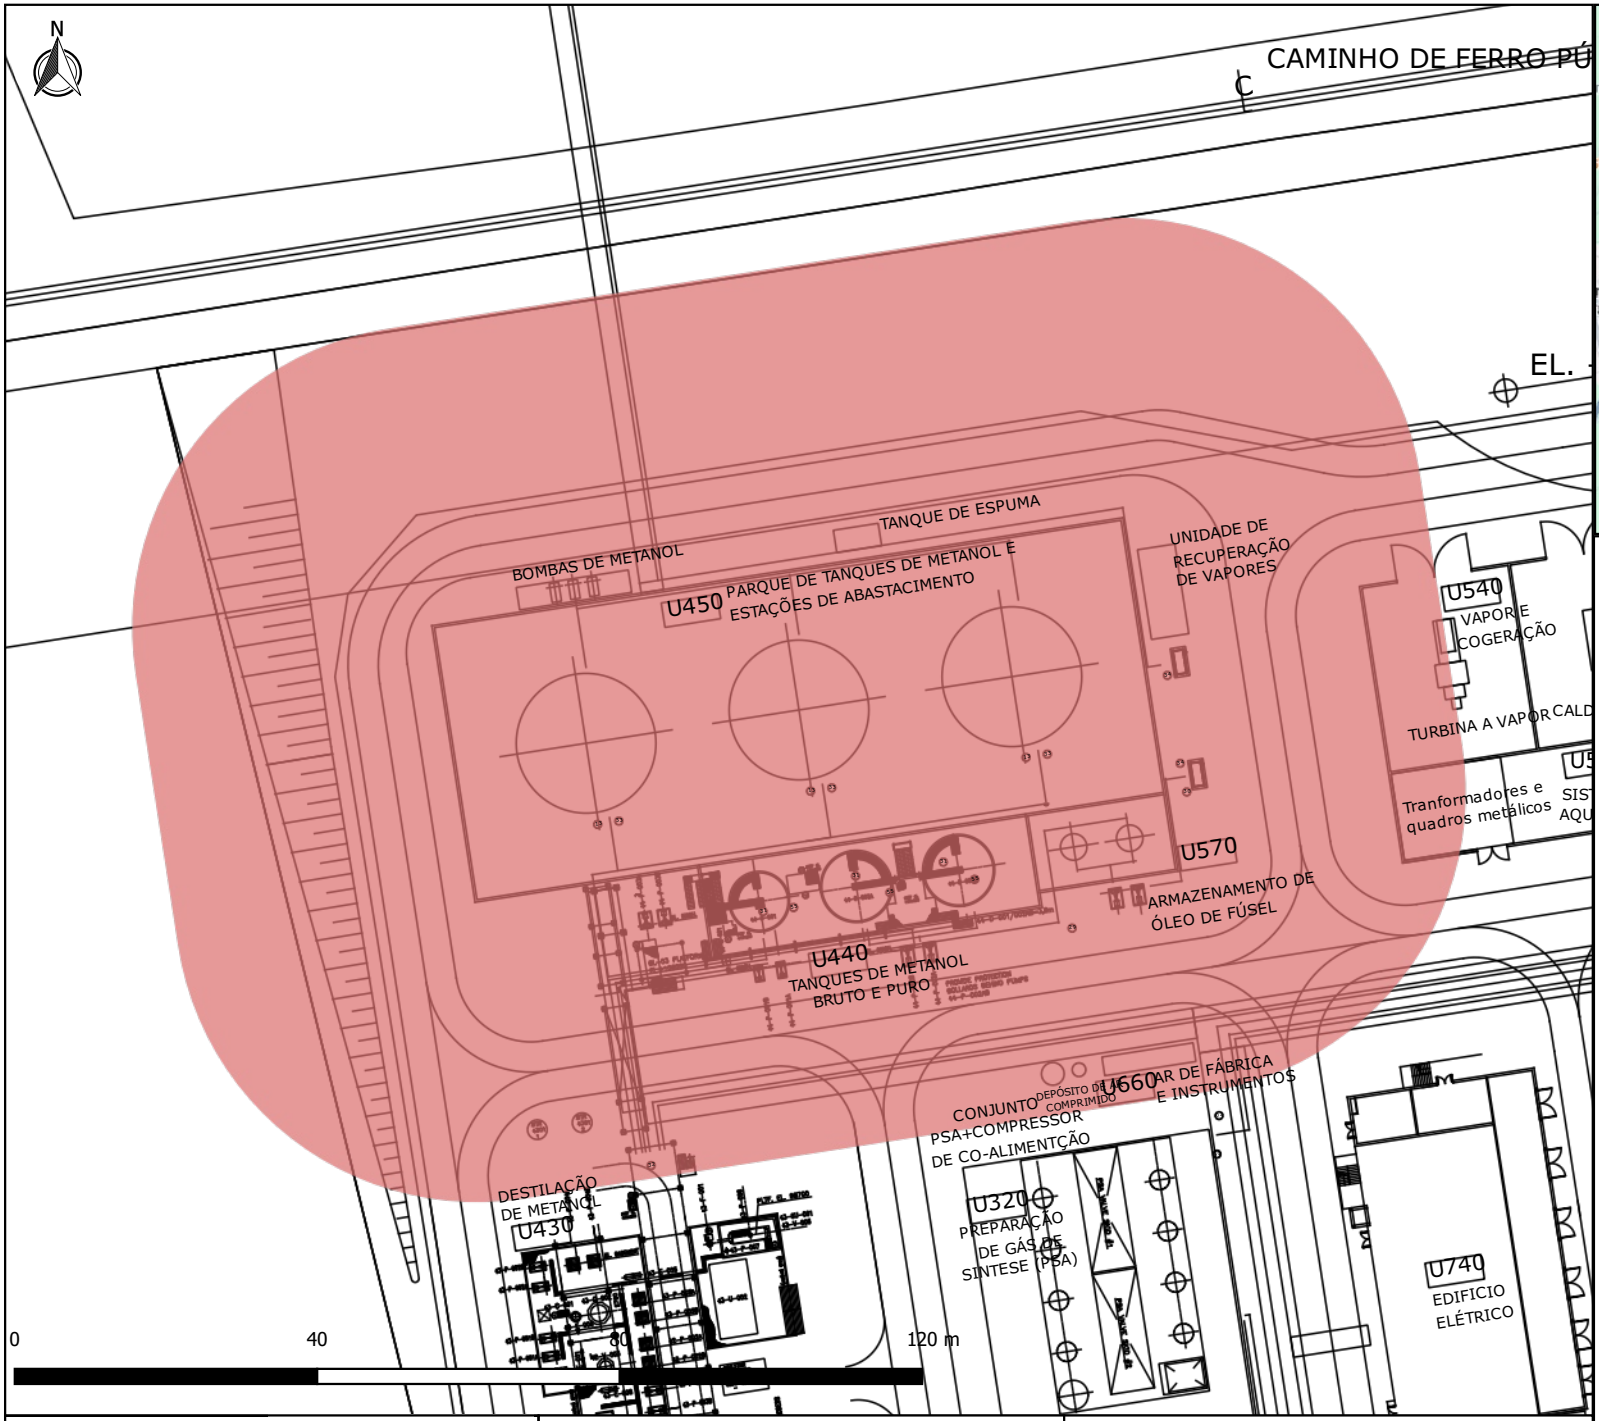

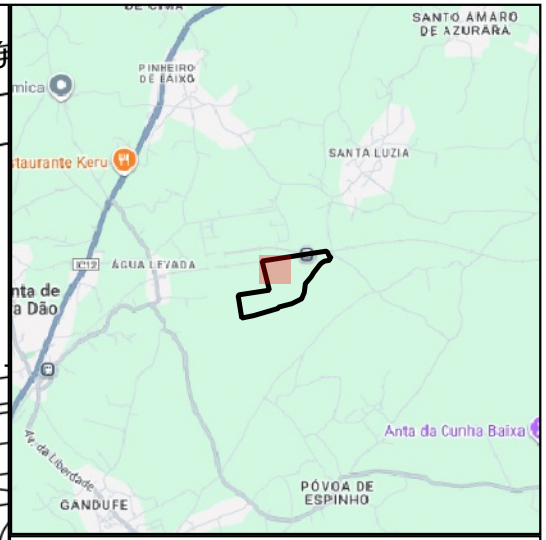

LIE/2 40 m

Populações afetadas

ID	Nome

CapWatt
HyMeOH Mangualde

INERCO

Acidente 43 - Rotura catastrófica de reservatório
01-45-D-001A

Clima: 5,0/D Cenário: Flash Fire

Data Rev. 0 Novembro 2025 1:1.000