


# REDE DE COMBATE À INCÊNDIO

(Esc. 1:500)

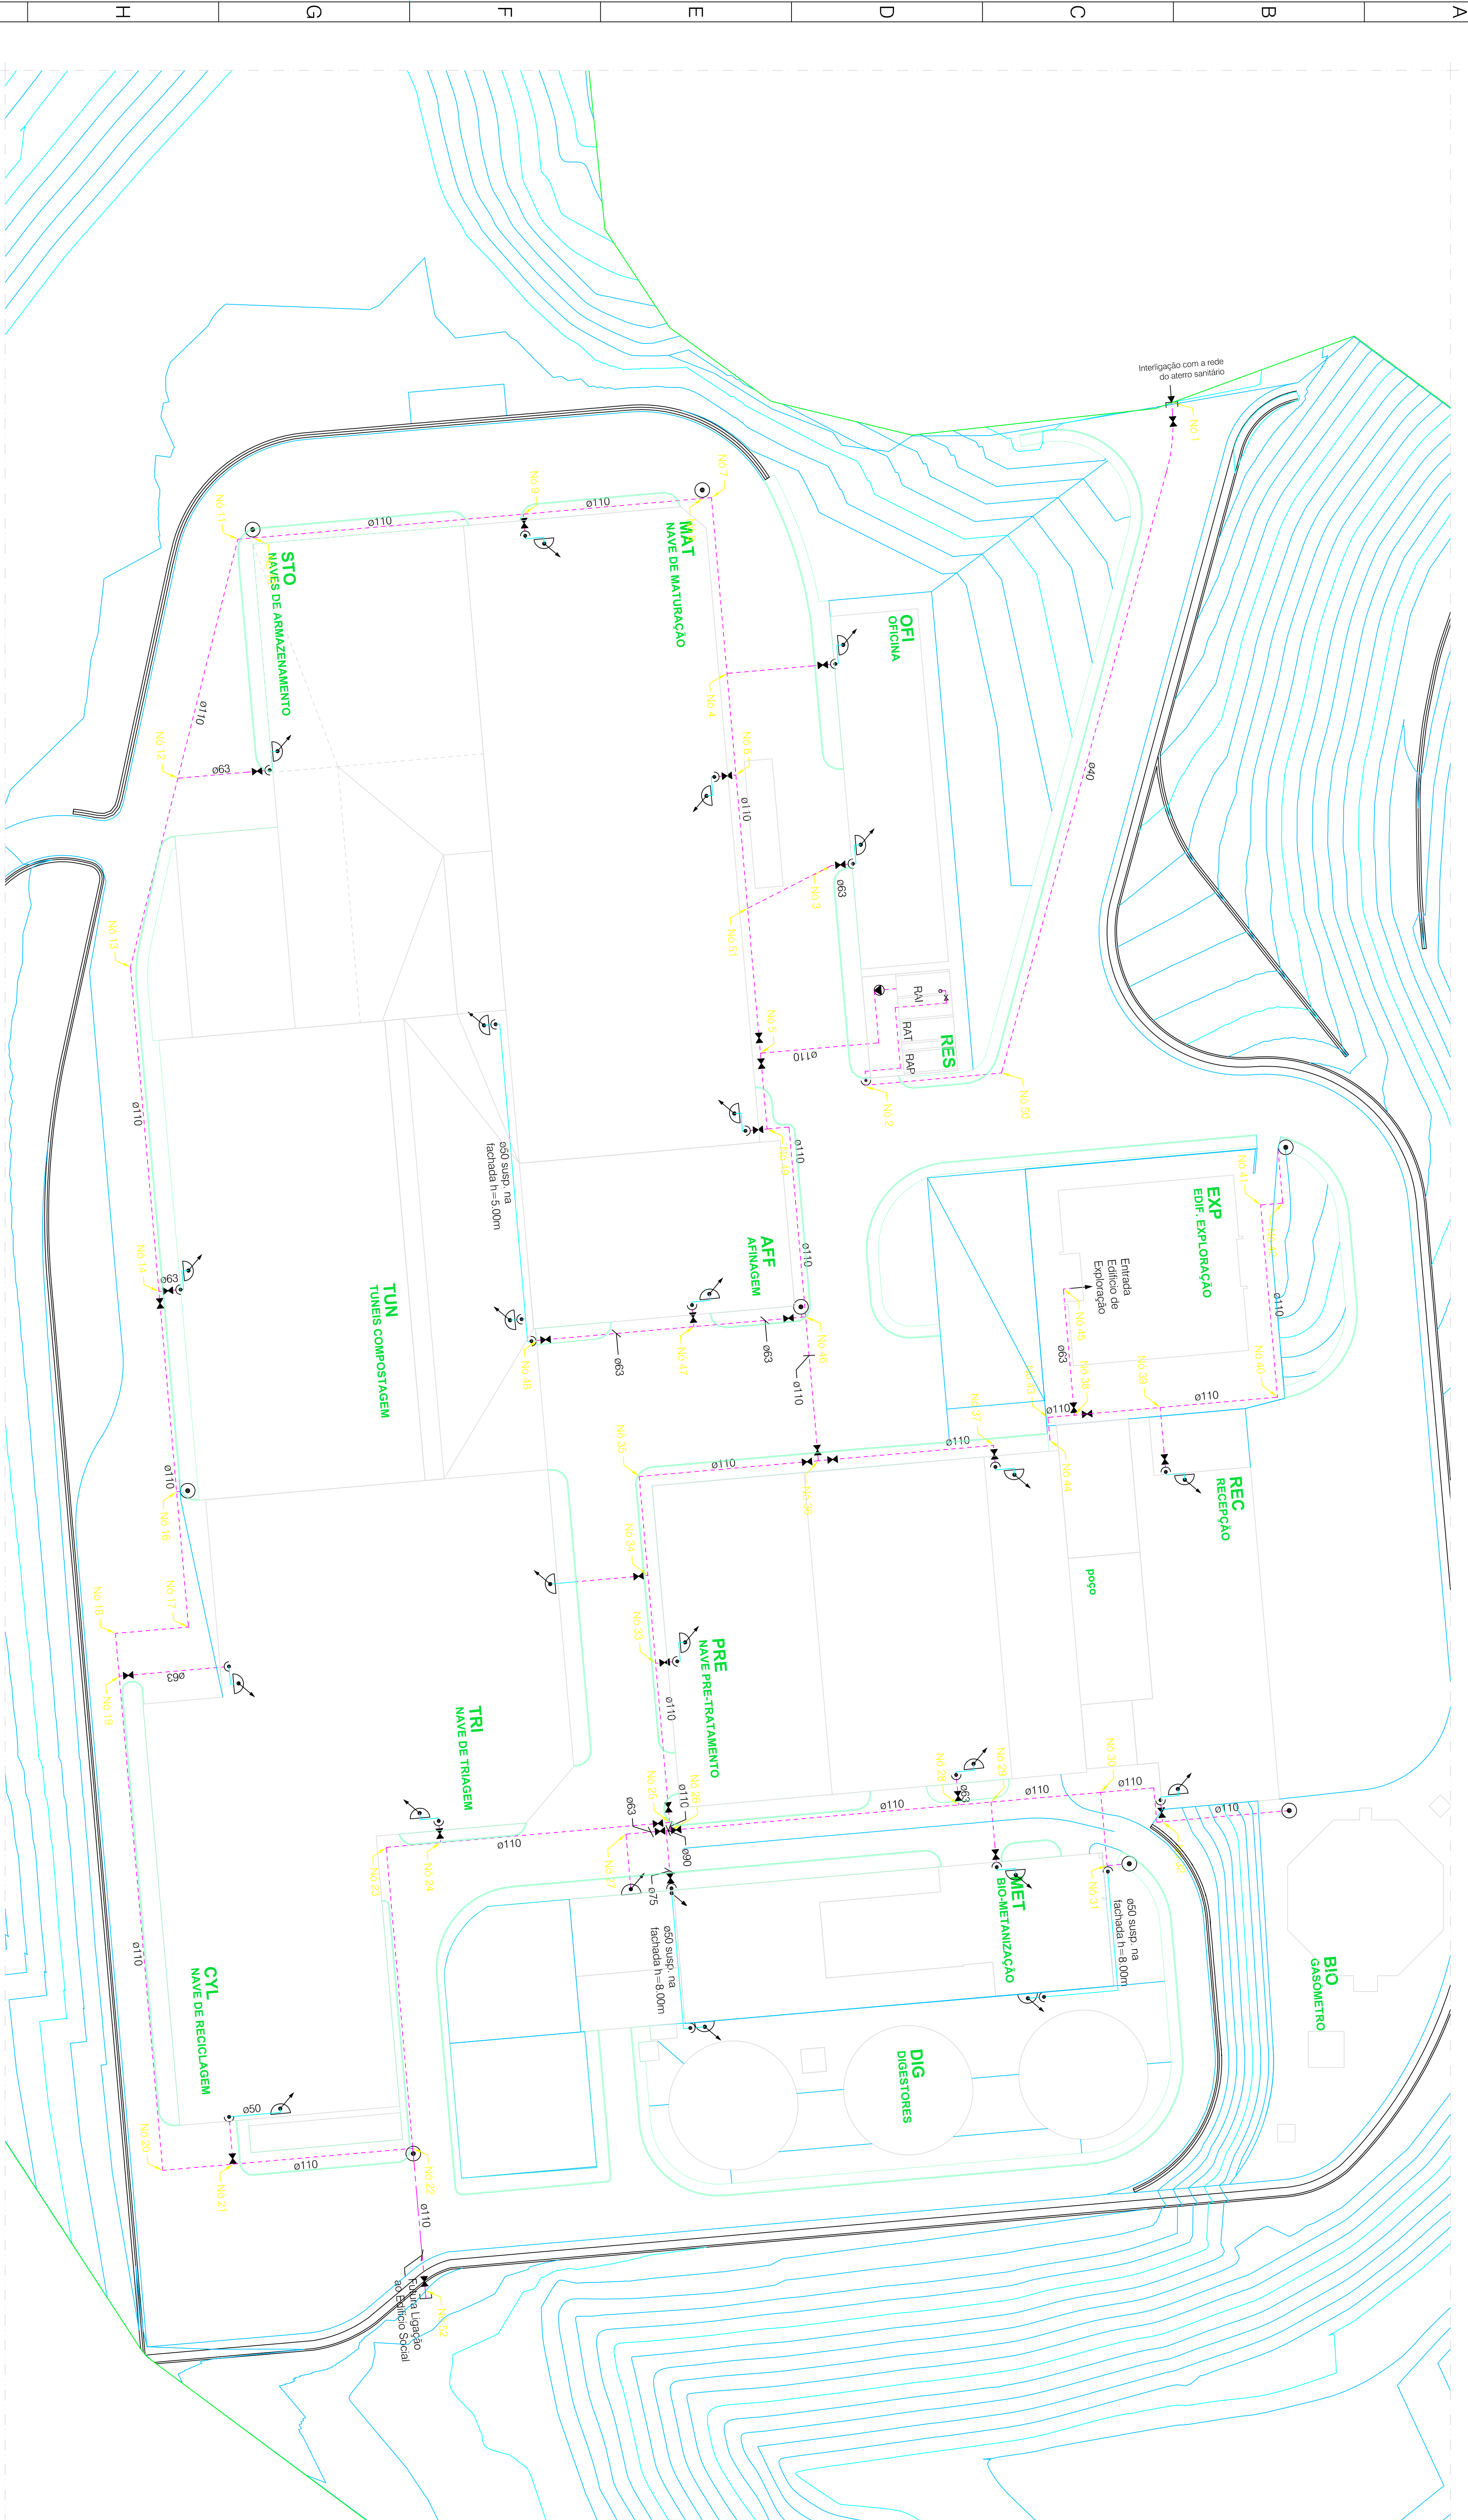

## SIMBOLOGIA - REDE DE COMBATE À INCÊNDIO

- CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÁGUA EM FIO (10 (10) ENFERMADA)
- CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÁGUA EM FIO (A VISTA)
  - VALVULA DE SECCIONAMENTO TIPO QUINA ELASTICA EM FIO (Energizada)
  - VALVULA DE SECCIONAMENTO OU PASSAGEM TIPO MACHO ESFERICO (A VISTA)
  - CARRETEL
  - MARCO DE ÁGUA
  - PRIMARIA ASCENDENTE COM MUDANÇA DE PISO
  - PRIMARIA DESCENDENTE COM MUDANÇA DE PISO


NOTA GERAL: NÃO SÃO PREVISTAS BOCAS EXTERNAS PARA SERVIÇO DE MANGUEIRAS DE LAVAGEM EXTERIOR. A LIMPEZA DEVERÁ SER EFECTUADA COM RECURSO A UMA VASSOURA MECÂNICA.

[illegible]

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DO STRUCONCEPT E NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO, ALTERADO NO TODO OU EM PARTE, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

## Edifício de Exploração - Planta do Piso 0

(Esc. 1:100)

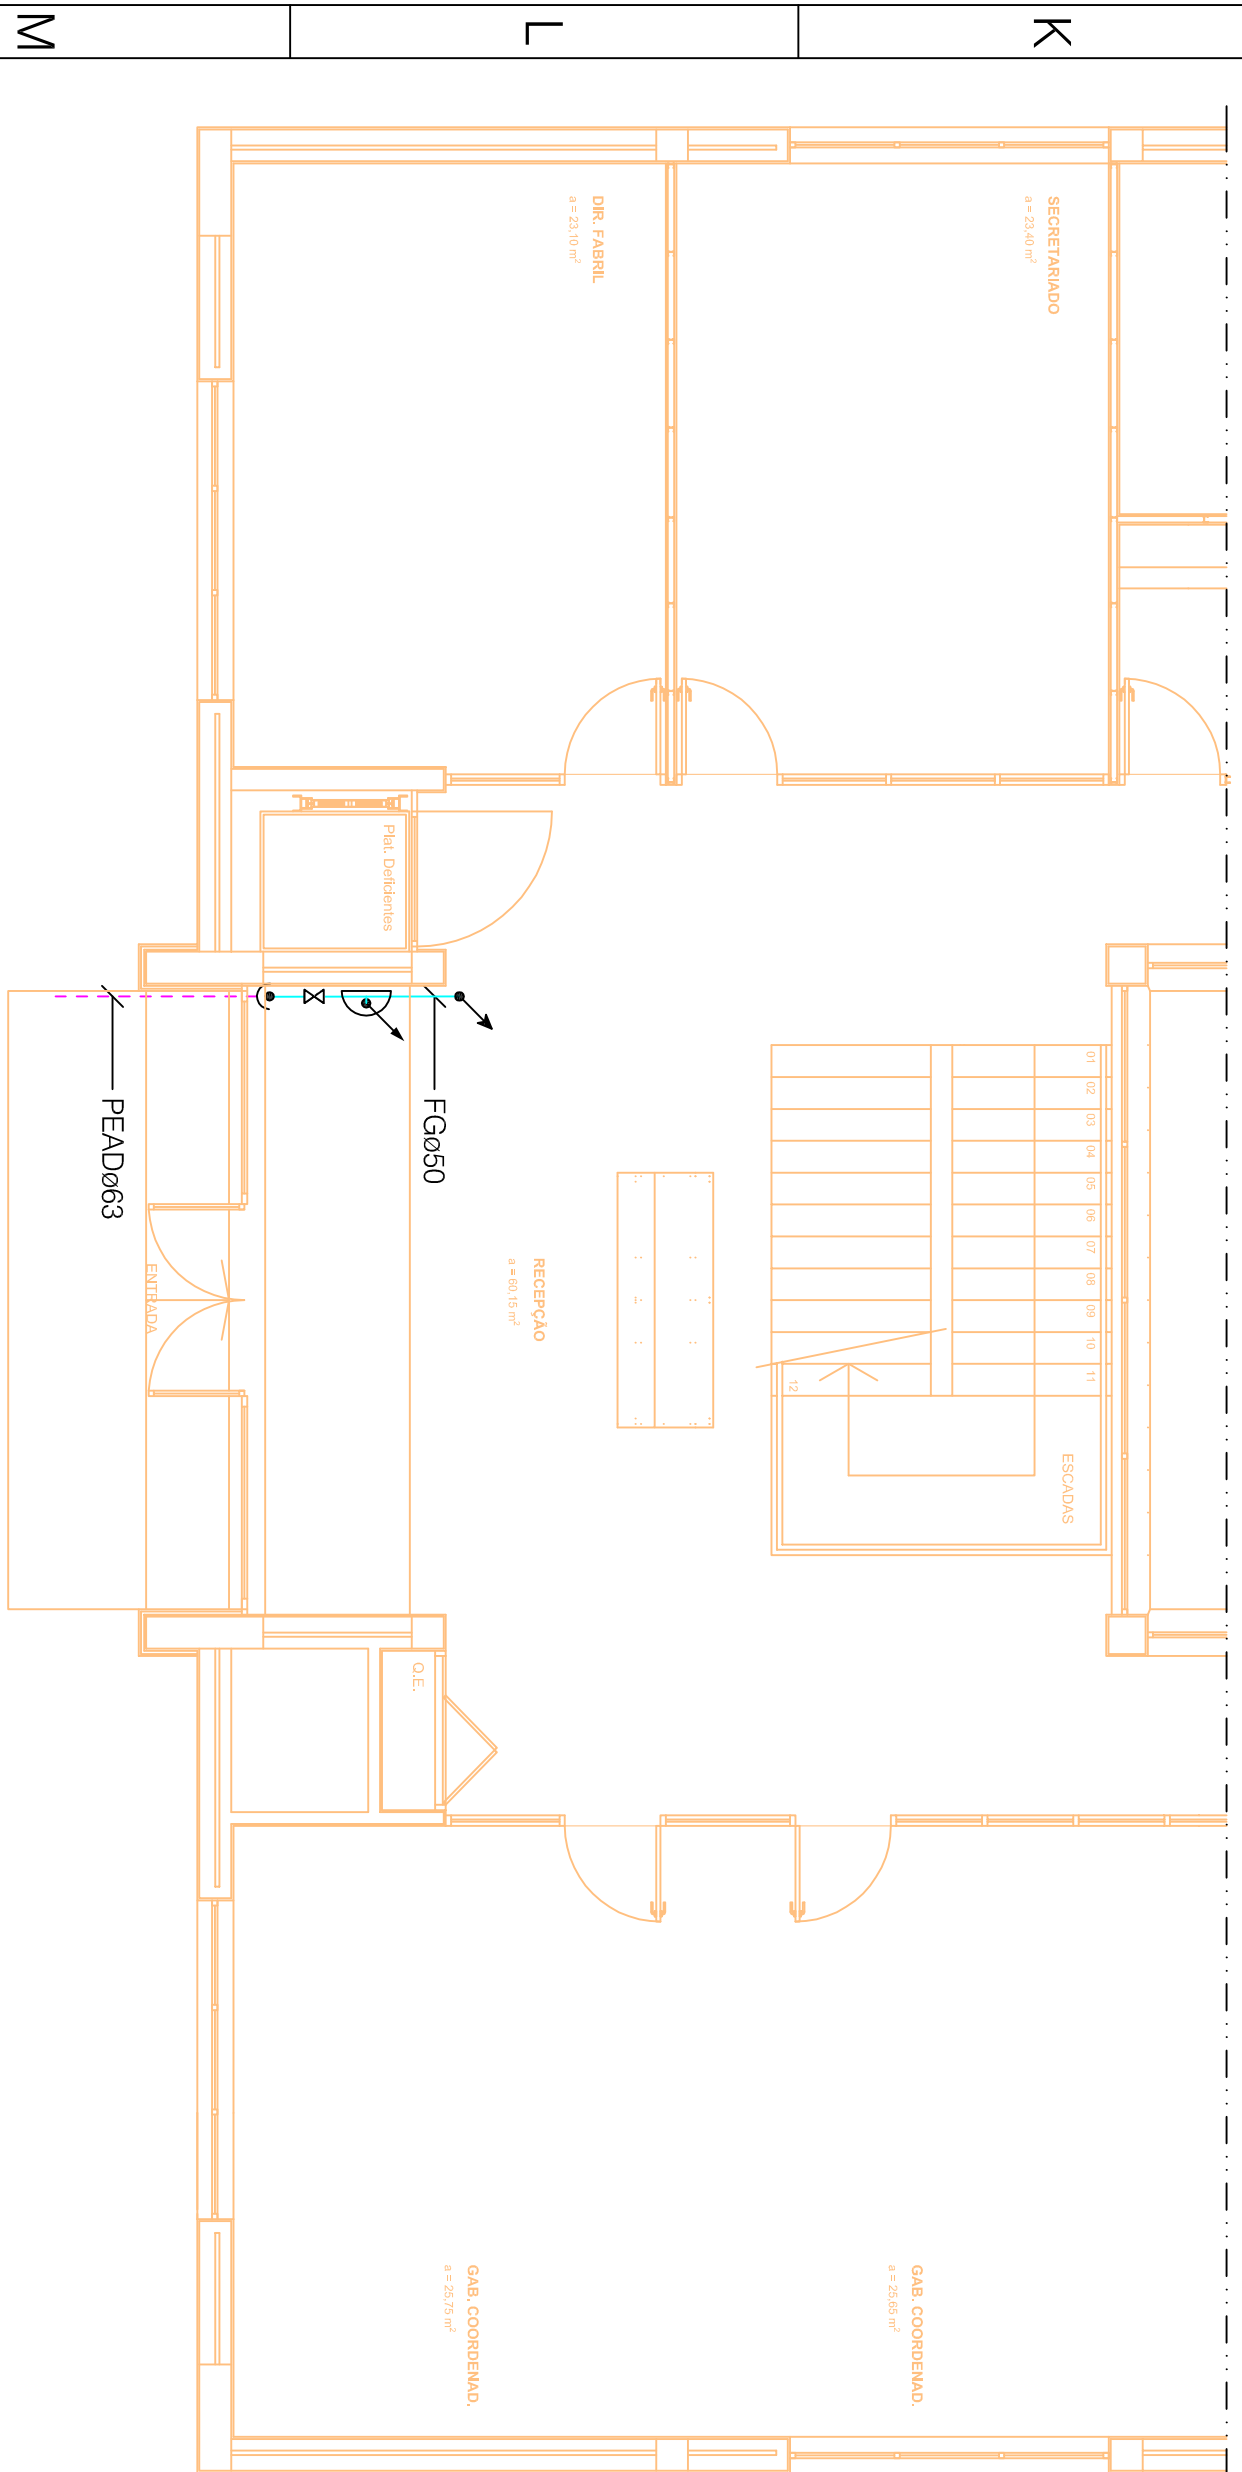

## Edifício de Exploração - Planta do Piso 1

(Esc. 1:100)

Sala dos Compressores - Piso 1

(Esc. 1:100)

[illegible]

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DO STRUCONCEPT E NÃO PODE SER UTILIZADO, REPRODUZIDO, ALTERADO NO TODO OU EM PARTE, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.