



# PLANTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

(Esc. 1:500)

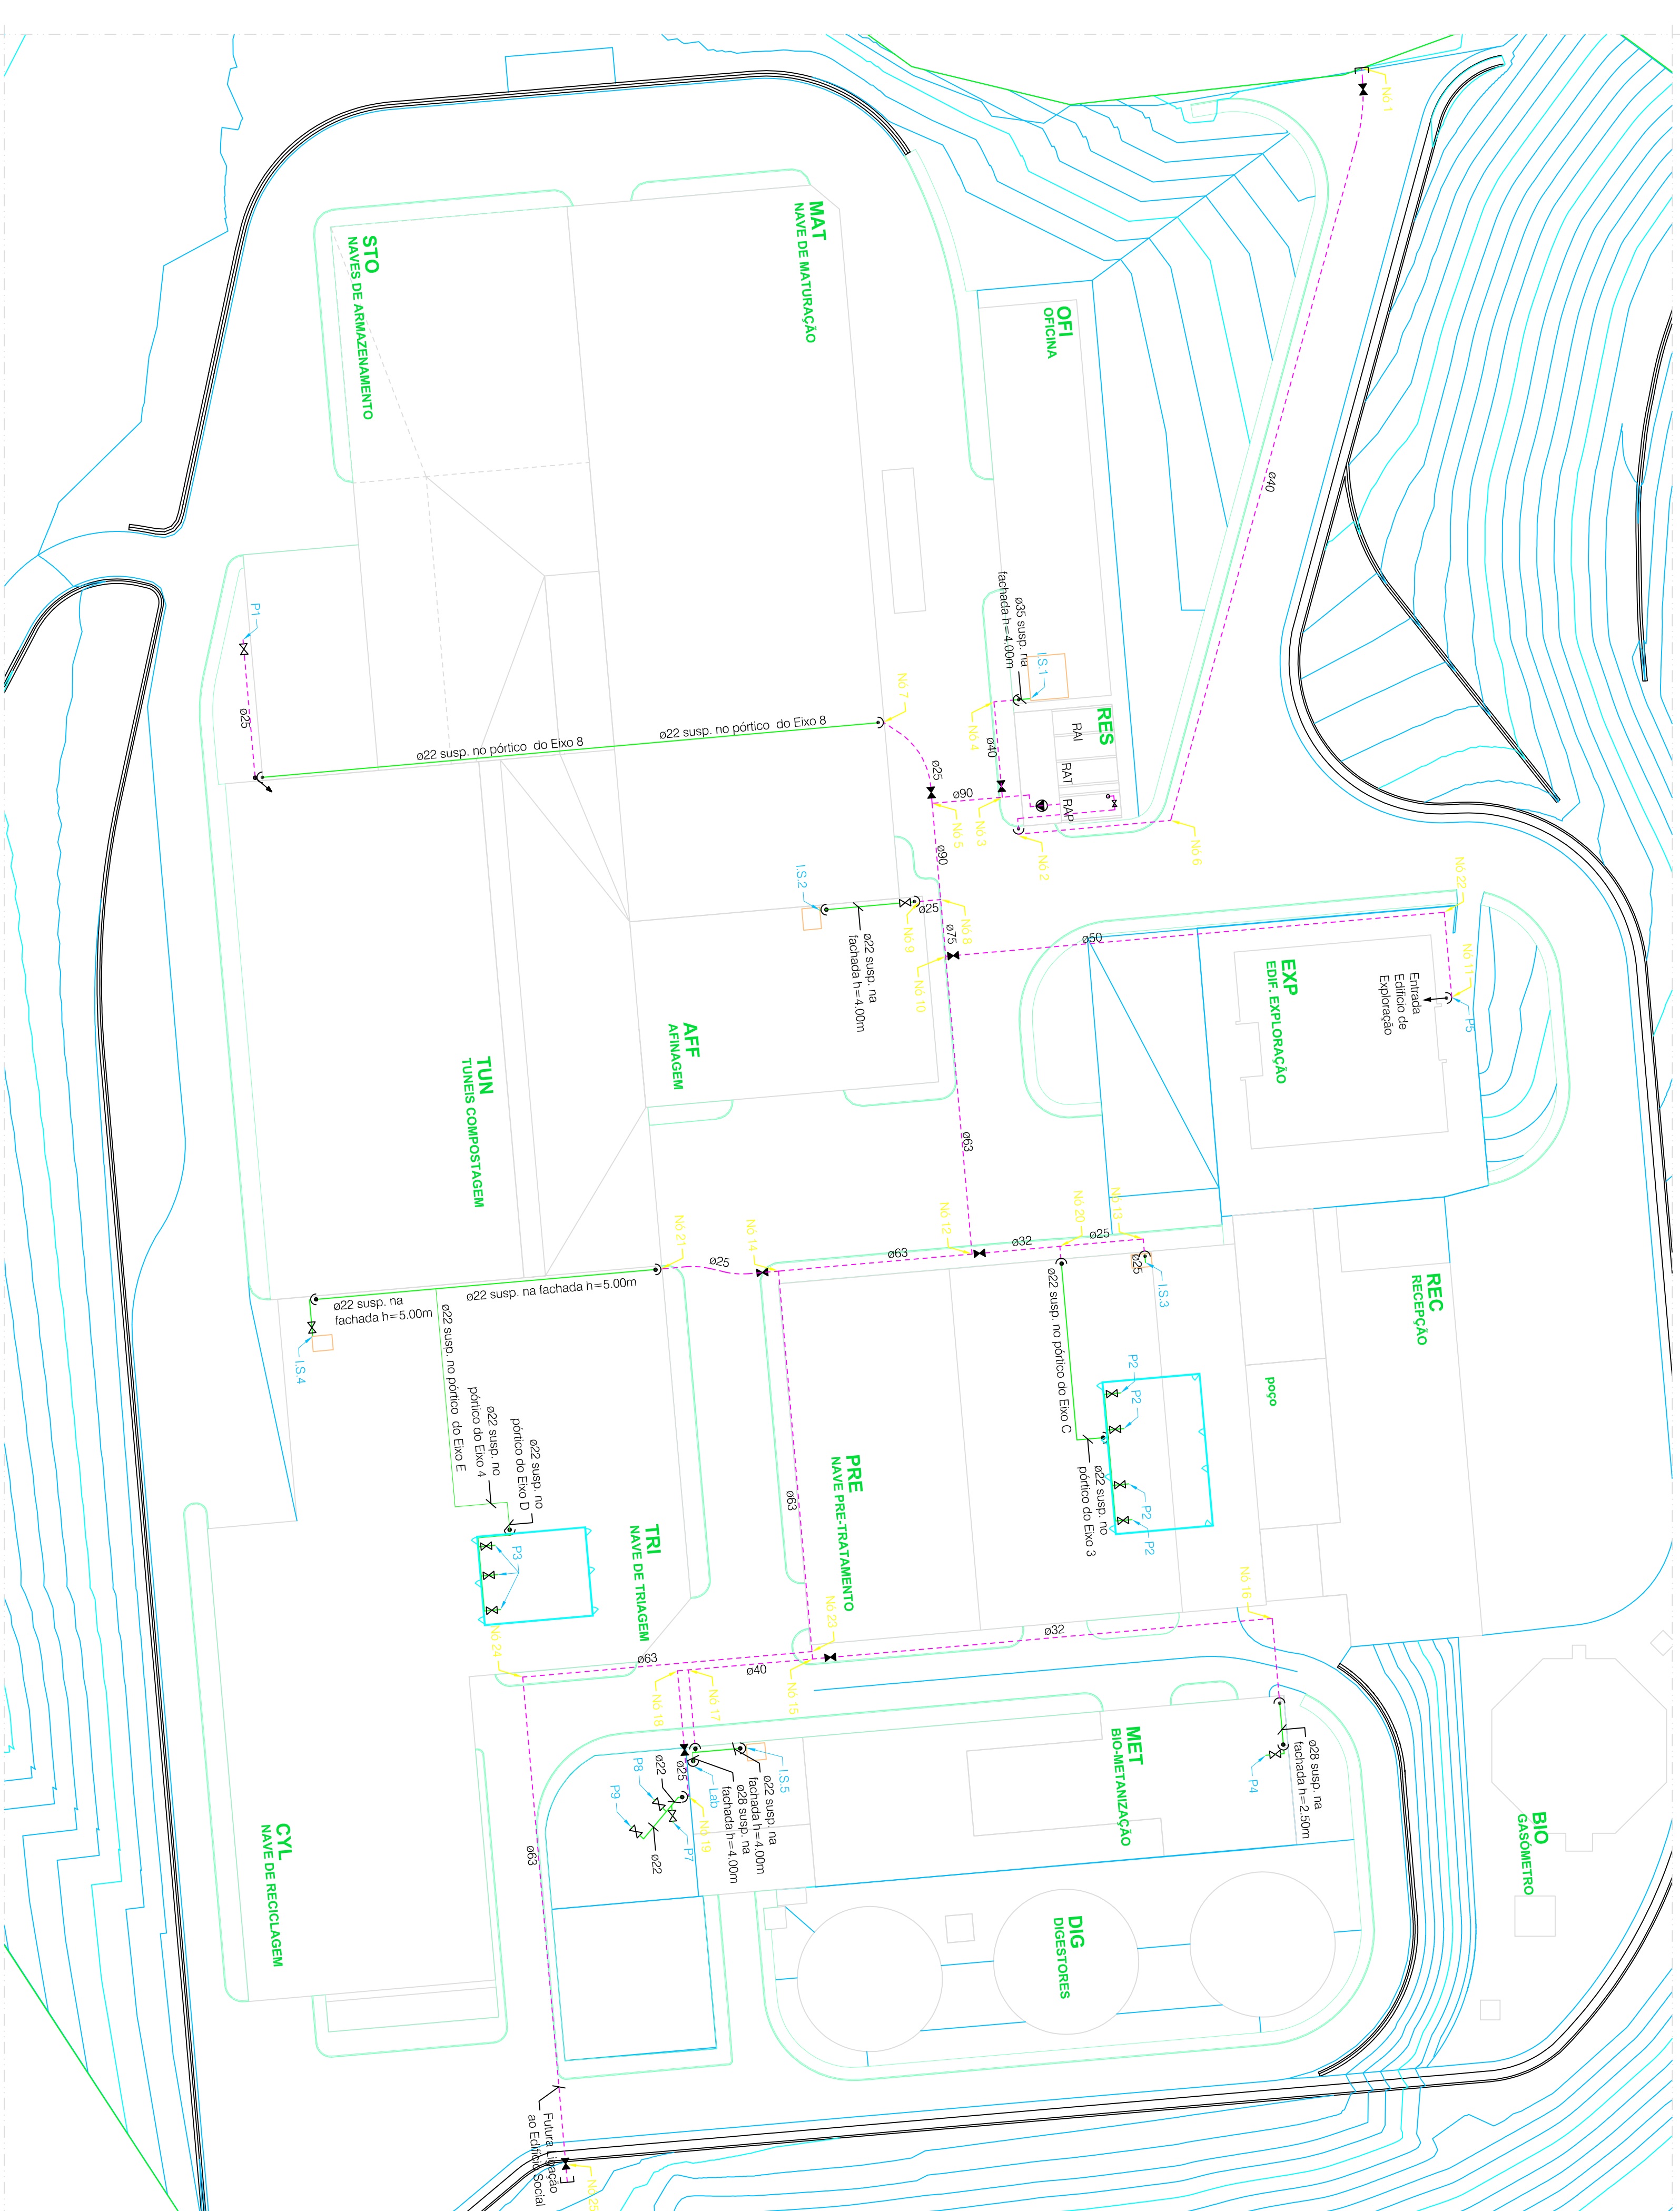


## Edifício de Exploração - Planta do Piso 0 (P5)

(Esc. 1:100)

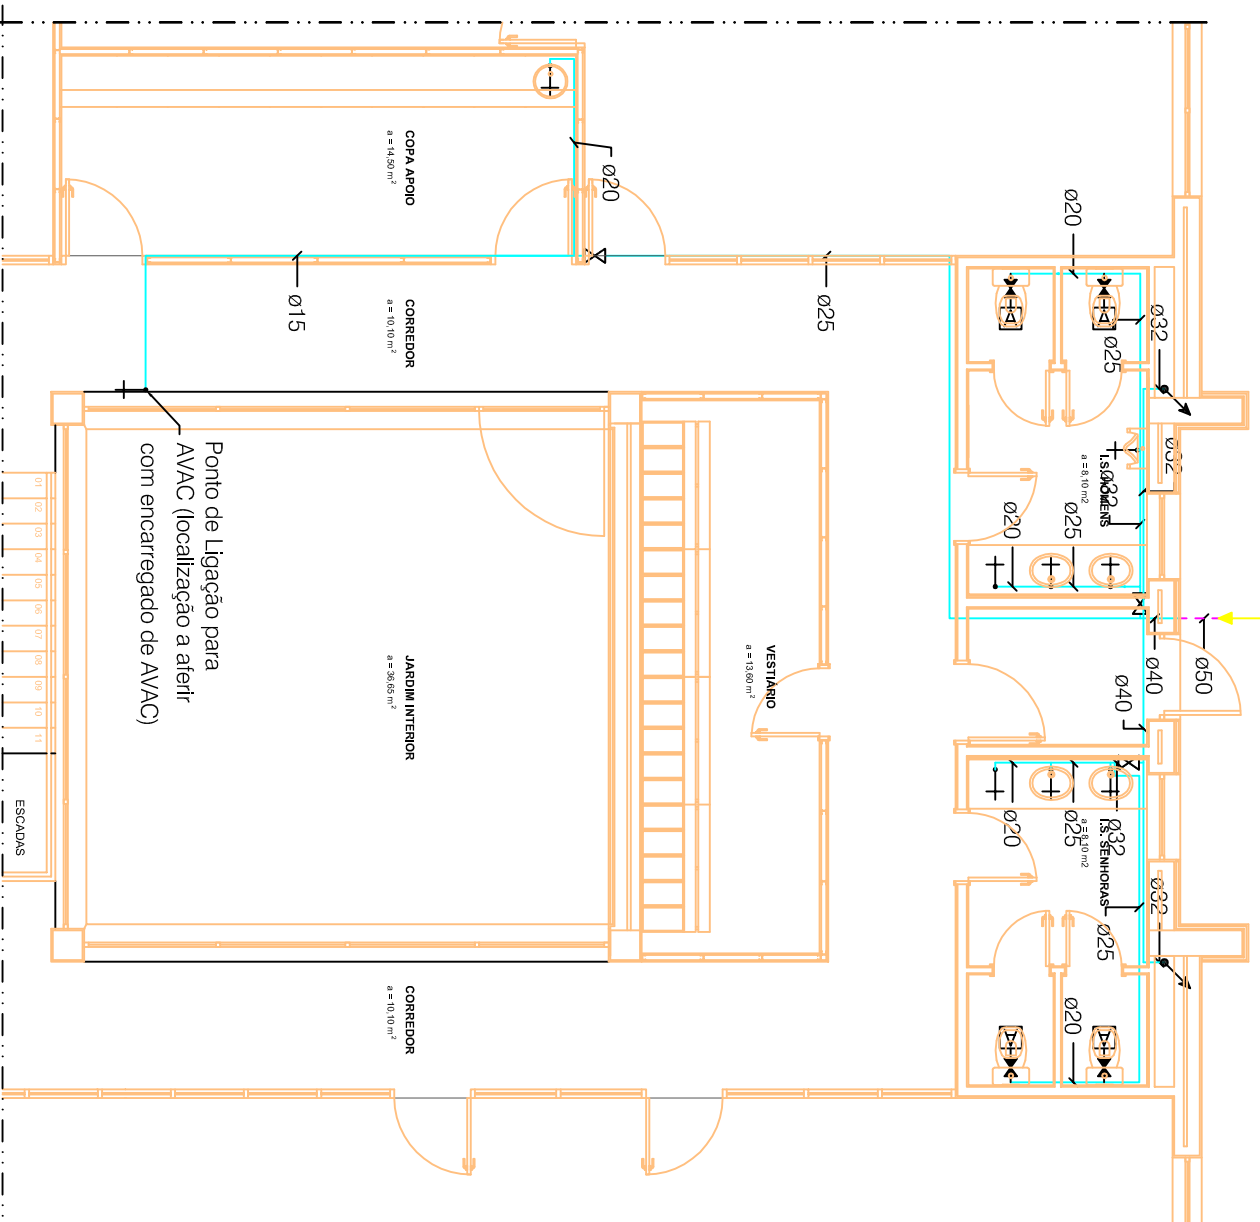


## Edifício de Exploração - Planta do Piso 1 (P5)

(Esc. 1:100)

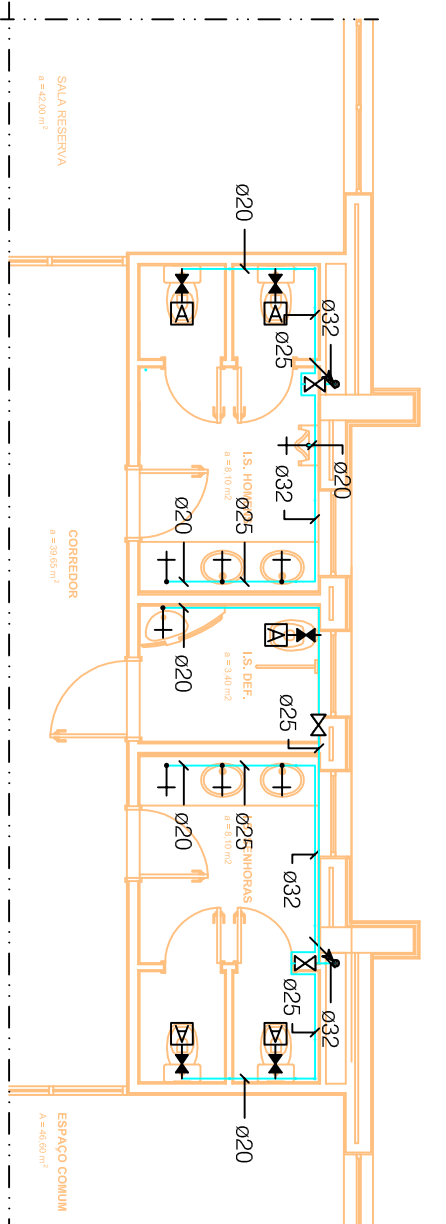


### Instalação Sanitária - Triagem (I.S.4)

(Esc. 1:50)

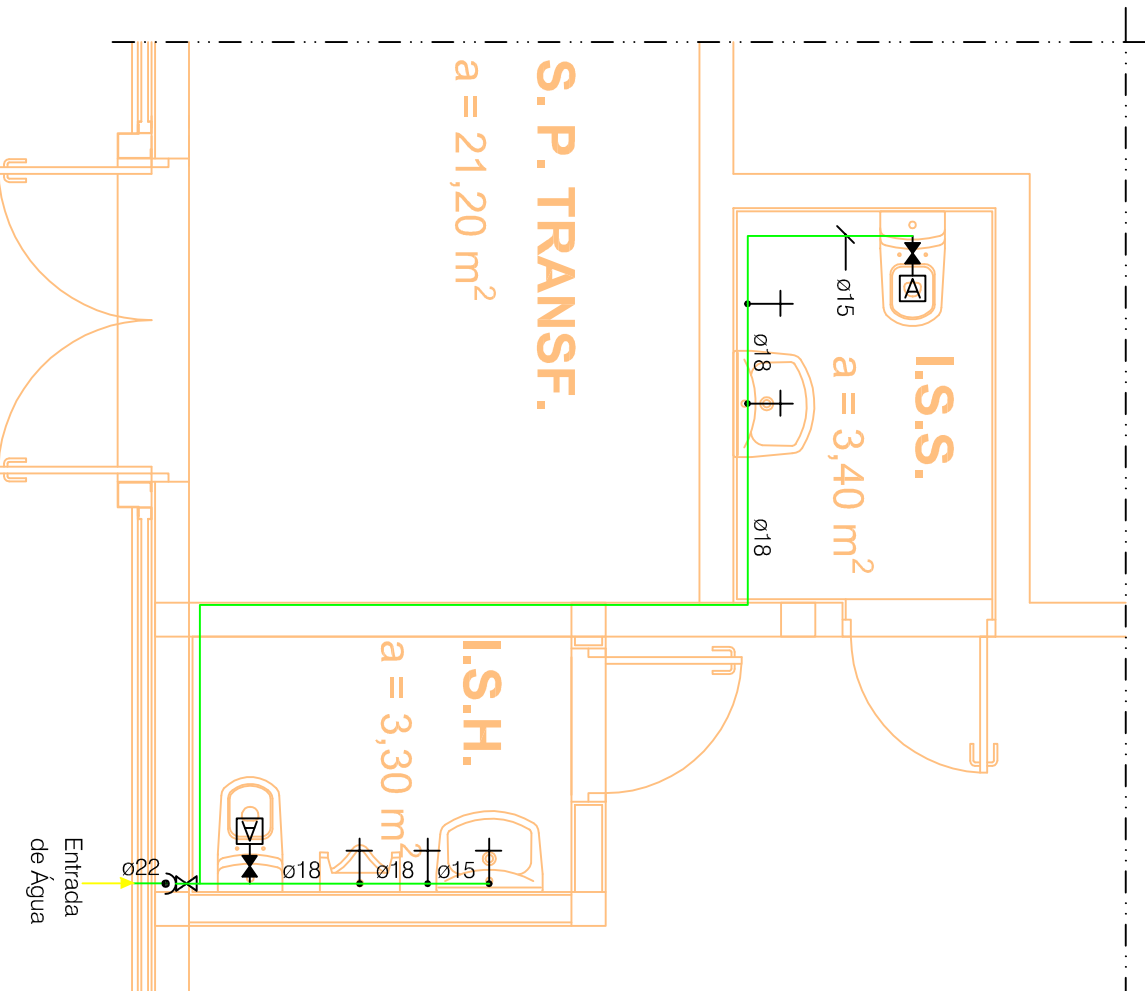


## Instalação Sanitária - Oficina (I.S.1)

(Esc. 1:50)

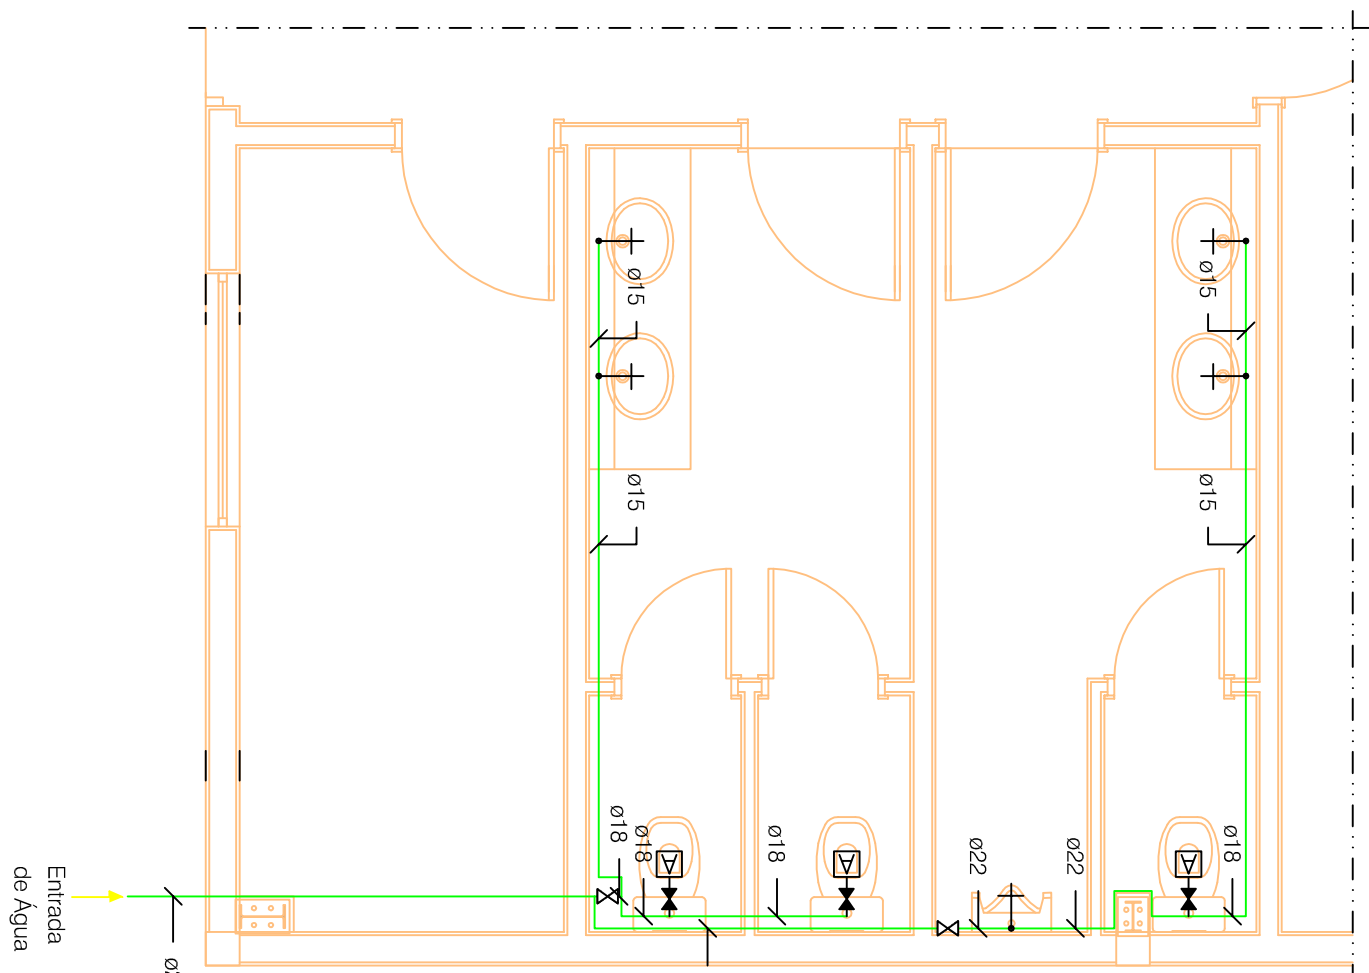


### Instalação Sanitária - Afinagem (I.S.2)

(Esc. 1:50)

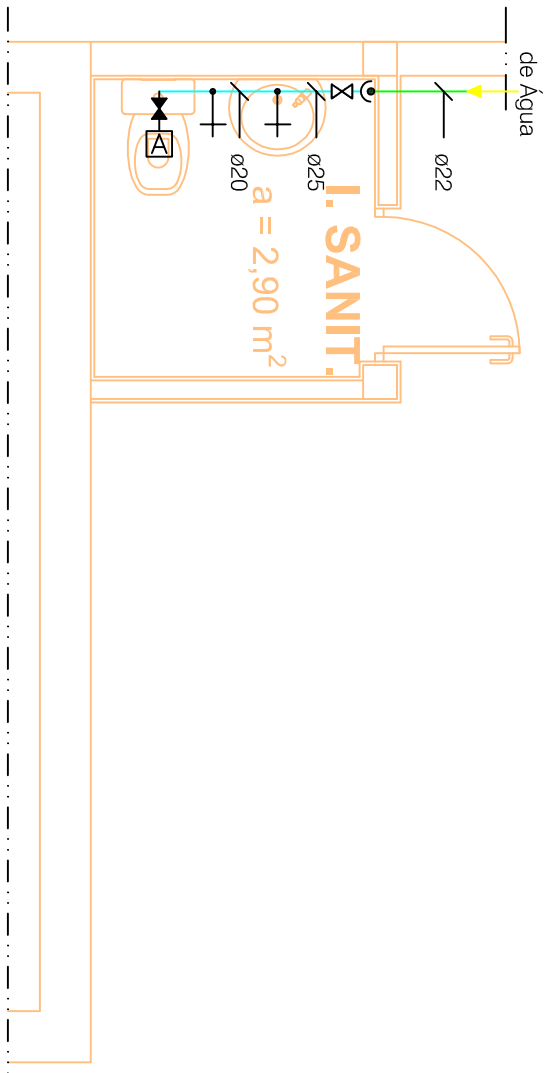


## Zona dos tuneis e biofiltros - Planta do Piso 1

(Esc. 1:100)

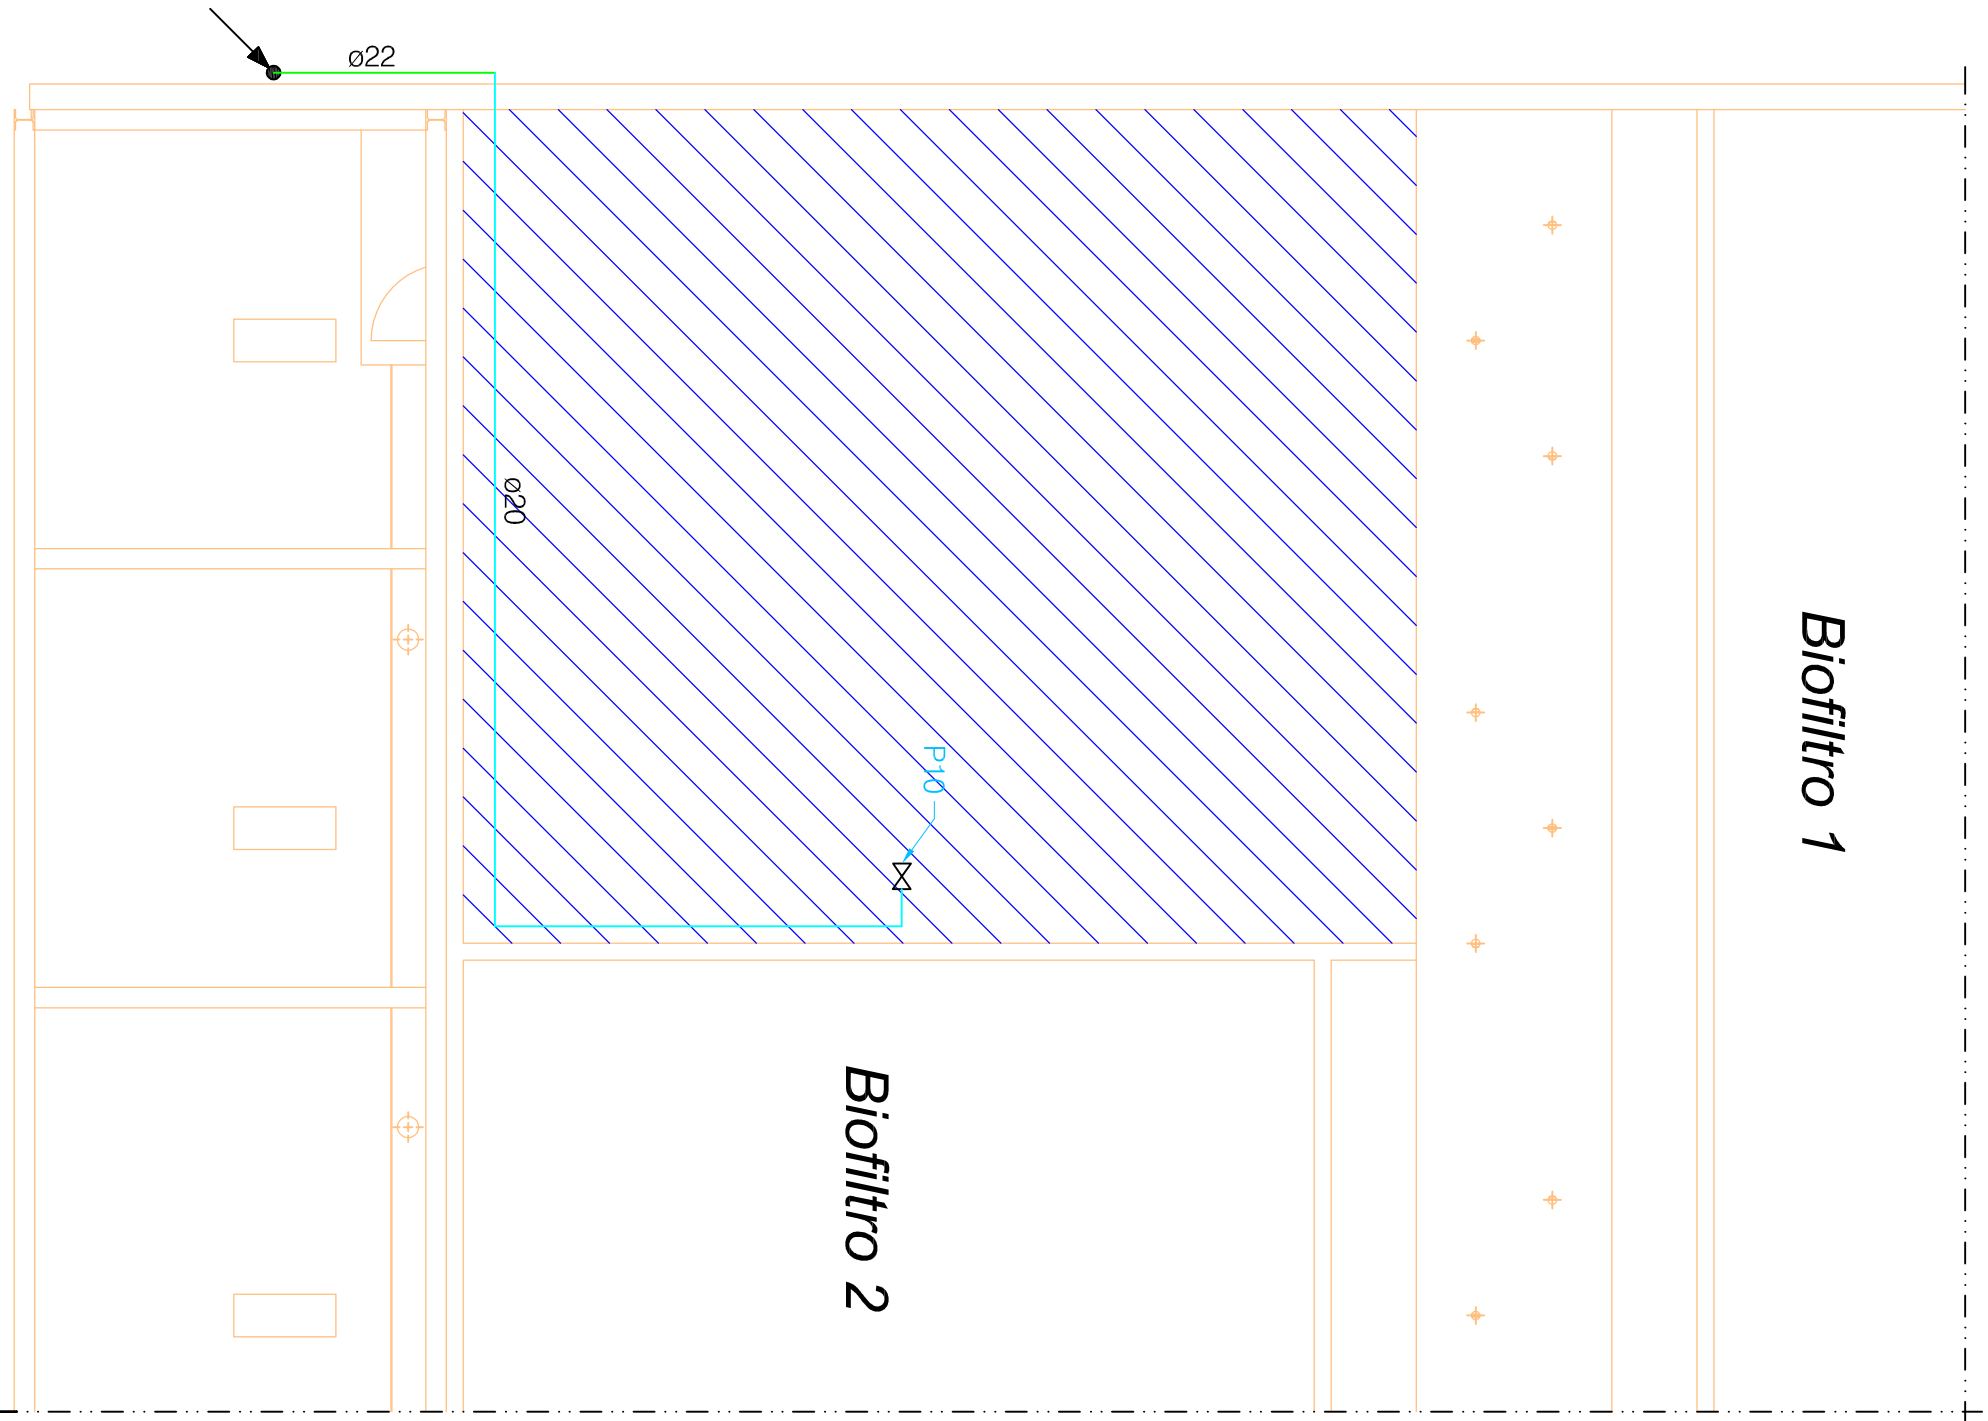


### Instalação Sanitária - Pre-Tratamento (I.S.3)

(Esc. 1:50)

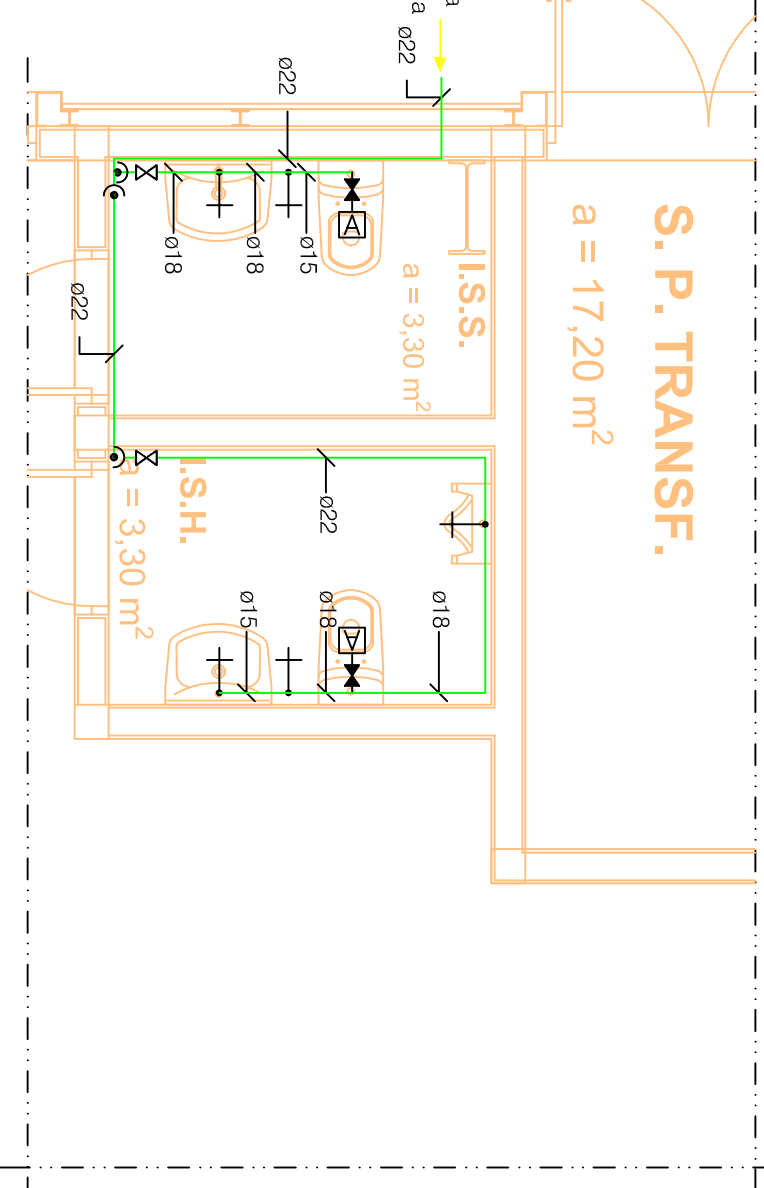

Instalação Sanitária - Sala Eléctrica (I.S.S) + Laboratório (Lab)

(Esc. 1:50)

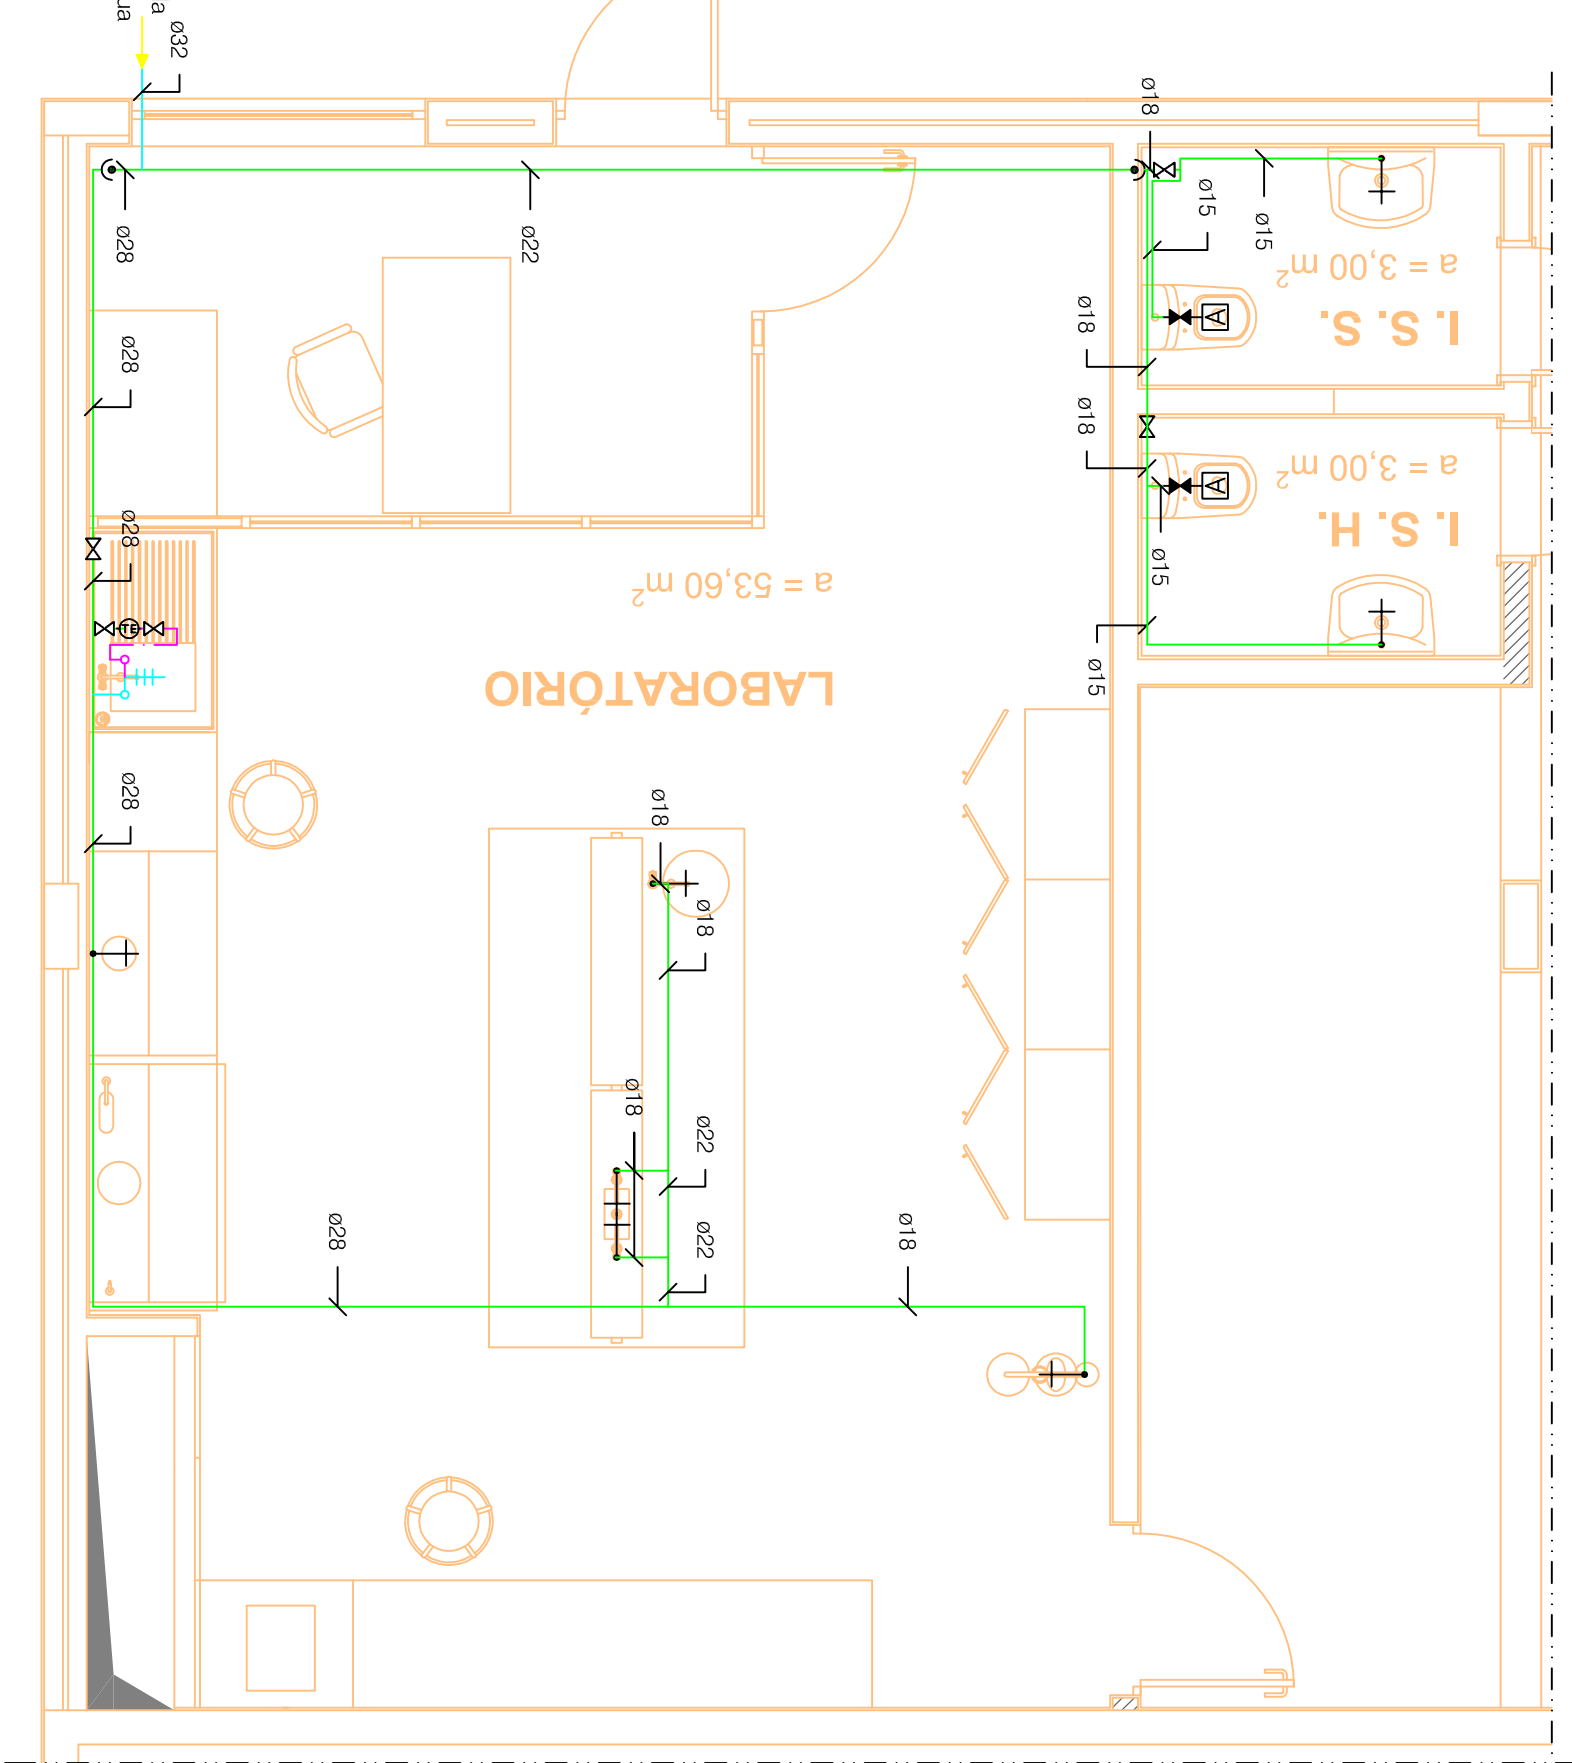[illegible]

NOTA: SALVO ONDE INDICADO A TUBAGEM DEVERÁ SER INSTALADA A 0,90 m DE PROFUNDIDADE RELATIVAMENTE À COTA DO PAVIMENTO

[illegible][illegible]