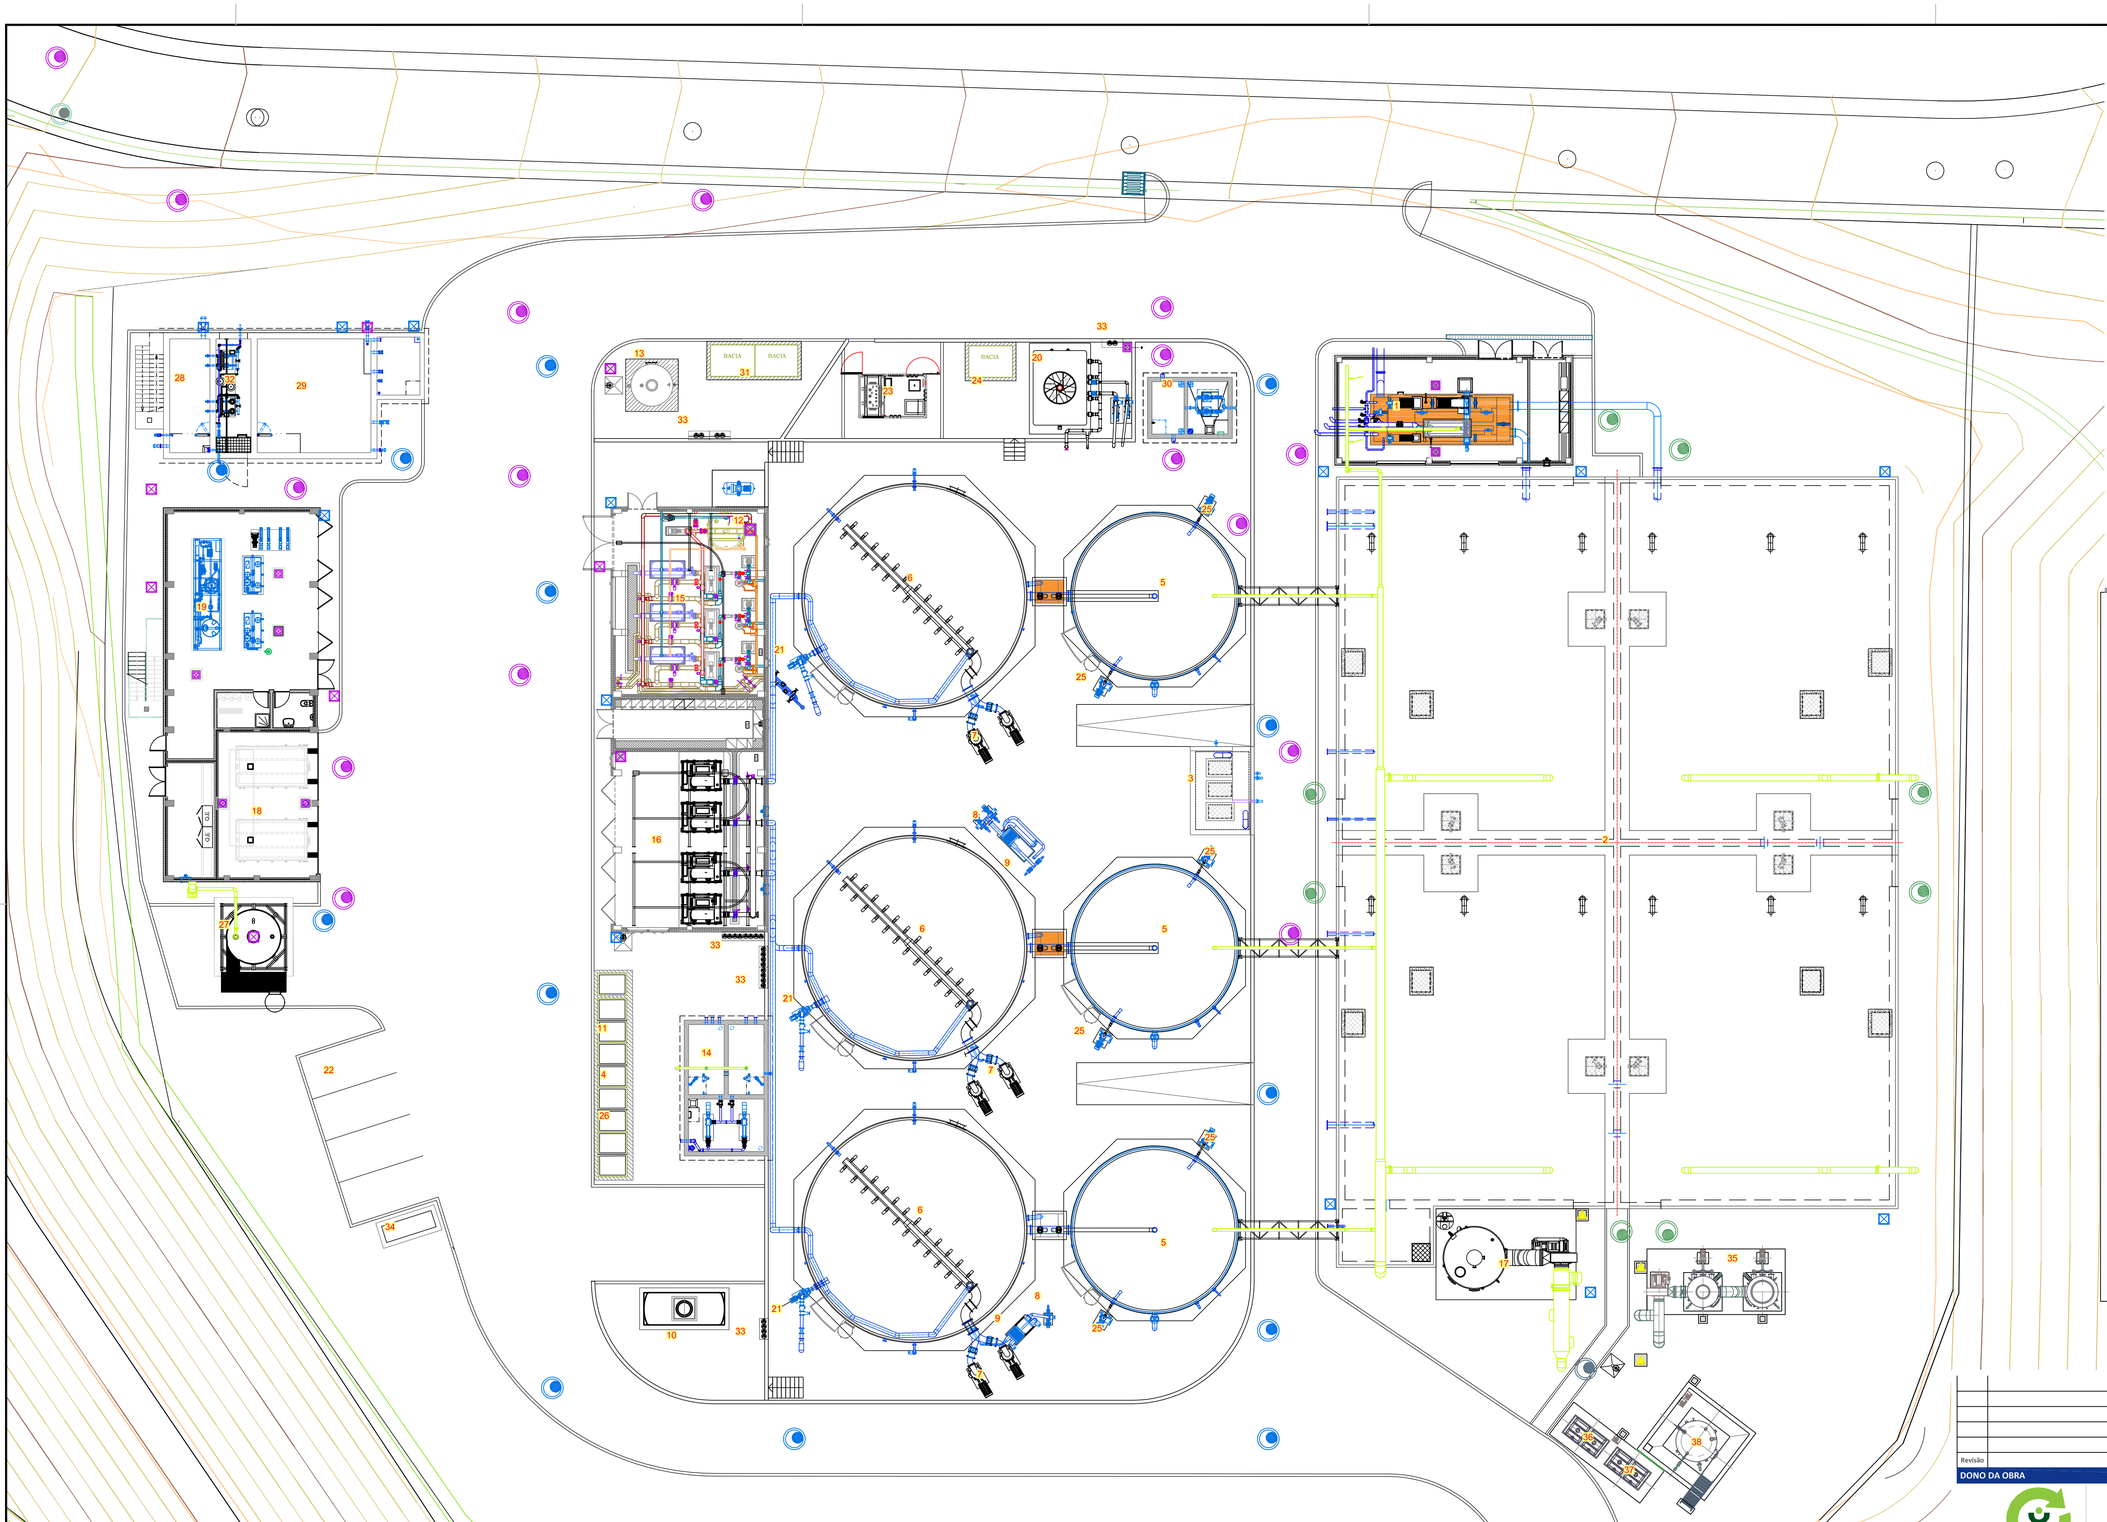

LEGENDA CAIXAS EXTERIORES

- Caixa circular residual
- Caixa cuadrade residual
- Caixa circular pluvial
- Caixa cuadrade pluvial
- Caixa circular inspecção
- Caixa circular extração condensados

LEGENDA

1 - Tamisação
2 - Bacia de Equalização
3 - EE2 - Estação Elevatória de Alimentação ao Tratamento Biológico
4 - Ácido Fosfórico
5 - Reactores Anóxicos
6 - Reactores Aeróbios
7 - Bombas de Arejamento
8 - Bombas de alimentação ao Permutador de Calor
9 - Permutadores de Calor
10 - Depósito de Metanol
11 - Reagente Anti-Espuma
12 - Preparação reagentes MBR
13 - Reservatório de Alimentação à Osmose Inversa
14 - EE - Lamas
15 - MBR
16 - Compressores
17 - Desodorização
18 - Desidratação
19 - Osmose Inversa
20 - Torre de Refrigeração
21 - Bomba de Recirculação Interna
22 - Zona de Estacionamento
23 - Posto de Transformação
24 - Biocida
25 - Bomba de Agitação
26 - Ácido e Base
27 - Silo de Lamas Desidratadas
28 - Reservatório de Água Tratada
29 - Reservatório de Concentrado de Osmose Inversa
30 - EE - Escorrências
31 - Ácido Cítrico e Hipoclorito sódico
32 - Central Hidropressora de água tratada
33 - Bombas doseadoras
34 - Grupo gerador
35 - Desodorização via quimica
36 - Ácido Sulfúrico
37 - Hidróxido de sodio
38 - Hipoclorito de sodio

Revisão	Alteração	Data

DONO DA OBRA

tratolixo
gestão de resíduos urbanos

OBRA

CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA TRATAMENTO DE DESODORIZAÇÃO VIA QUIMICA DO ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA

FASE	ESPECIALIDADE
PROJECTO DE EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

IMPLANTAÇÃO GERAL. PLANTA

PROJECTOU	DESENHOU	OBRA	DATA	DATA REVISÃO	REVISÃO
J. Martín	R. Herranz	238-DVQ	Janeiro 2.017	Janeiro 2.017	0

CONTRATANTE

socamex

ORIGINAL	PLANO
A1	1

ESCALA	FOLHA
1:175	1 de 1