


PLANTA PISO 0
Esc. 1:50

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | EQUIPAMENTO NOVO A INSTALAR - TUBAGENS |
| | EQUIPAMENTO NOVO A INSTALAR |
| | SERRALHAS A INSTALAR (GUARDAS) |
| | SERRALHAS A INSTALAR (PASSADIÇOS, ESCADAS) |
| | CIRCUITO DE ÁGUA SOBRE-AQUECIDA |
| | CIRCUITO DE DESODORIZAÇÃO |
| | CIRCUITO DE ÁGUA DESCALCIFICADA (TRATADA) |
| | PURGA |
| | CIRCUITO DO VAPOR SATURADO |
| | CIRCUITO DA ÁGUA QUENTE DE ALTA PRESSÃO |

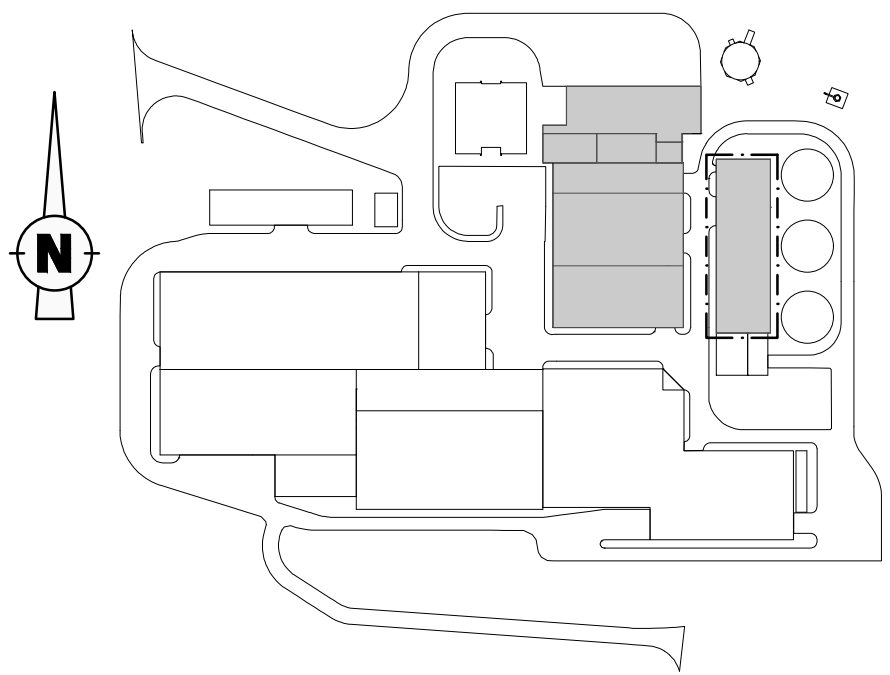

| | | | | |
|------|--|-------------|-----------|-----------|
| B | Revisão Geral de acordo com a revisão de projeto | P. Ferreira | M. Vieira | Nov. 2021 |
| A | Revisão Geral | P. Ferreira | M. Vieira | Jun. 2021 |
| 0 | Emissão Inicial | P. Alves | M. Vieira | Abr. 2021 |
| REV. | DESCRIÇÃO | DESENHOU | VERIFICOU | DATA |

PROJETISTA:



TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. (www.tpf.pt)

CLIENTE:



PROJETO:

PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANAERÓBICA DO ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA

| | |
|---------------------|--------------------------|
| FASE: | ESPECIALIDADE: |
| Projeto de Execução | Resíduos Sólidos Urbanos |

TÍTULO DO DESENHO:


Edifício da Metanização - Ampliação
Planta de Pormenor. Piso 0

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| PROJETOU: | DESENHOU: | ESCALAS: |
| Carlos Raposo | Pedro Alves | 1:50 |
| VERIFICOU: | APROVOU: | DATA: |
| Mello Vieira | Mello Vieira | Abril 2021 |

COD: 20132-PE-V01-T01-RSU-DES-202-01-B


| | |
|---------------------------------------|--------|
| FICHEIRO: | FOLHA: |
| 20132-PE-V01-T01-RSU-DES-202-01-B.dwg | 01/01 |

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA TPF E NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU FORNECIDO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

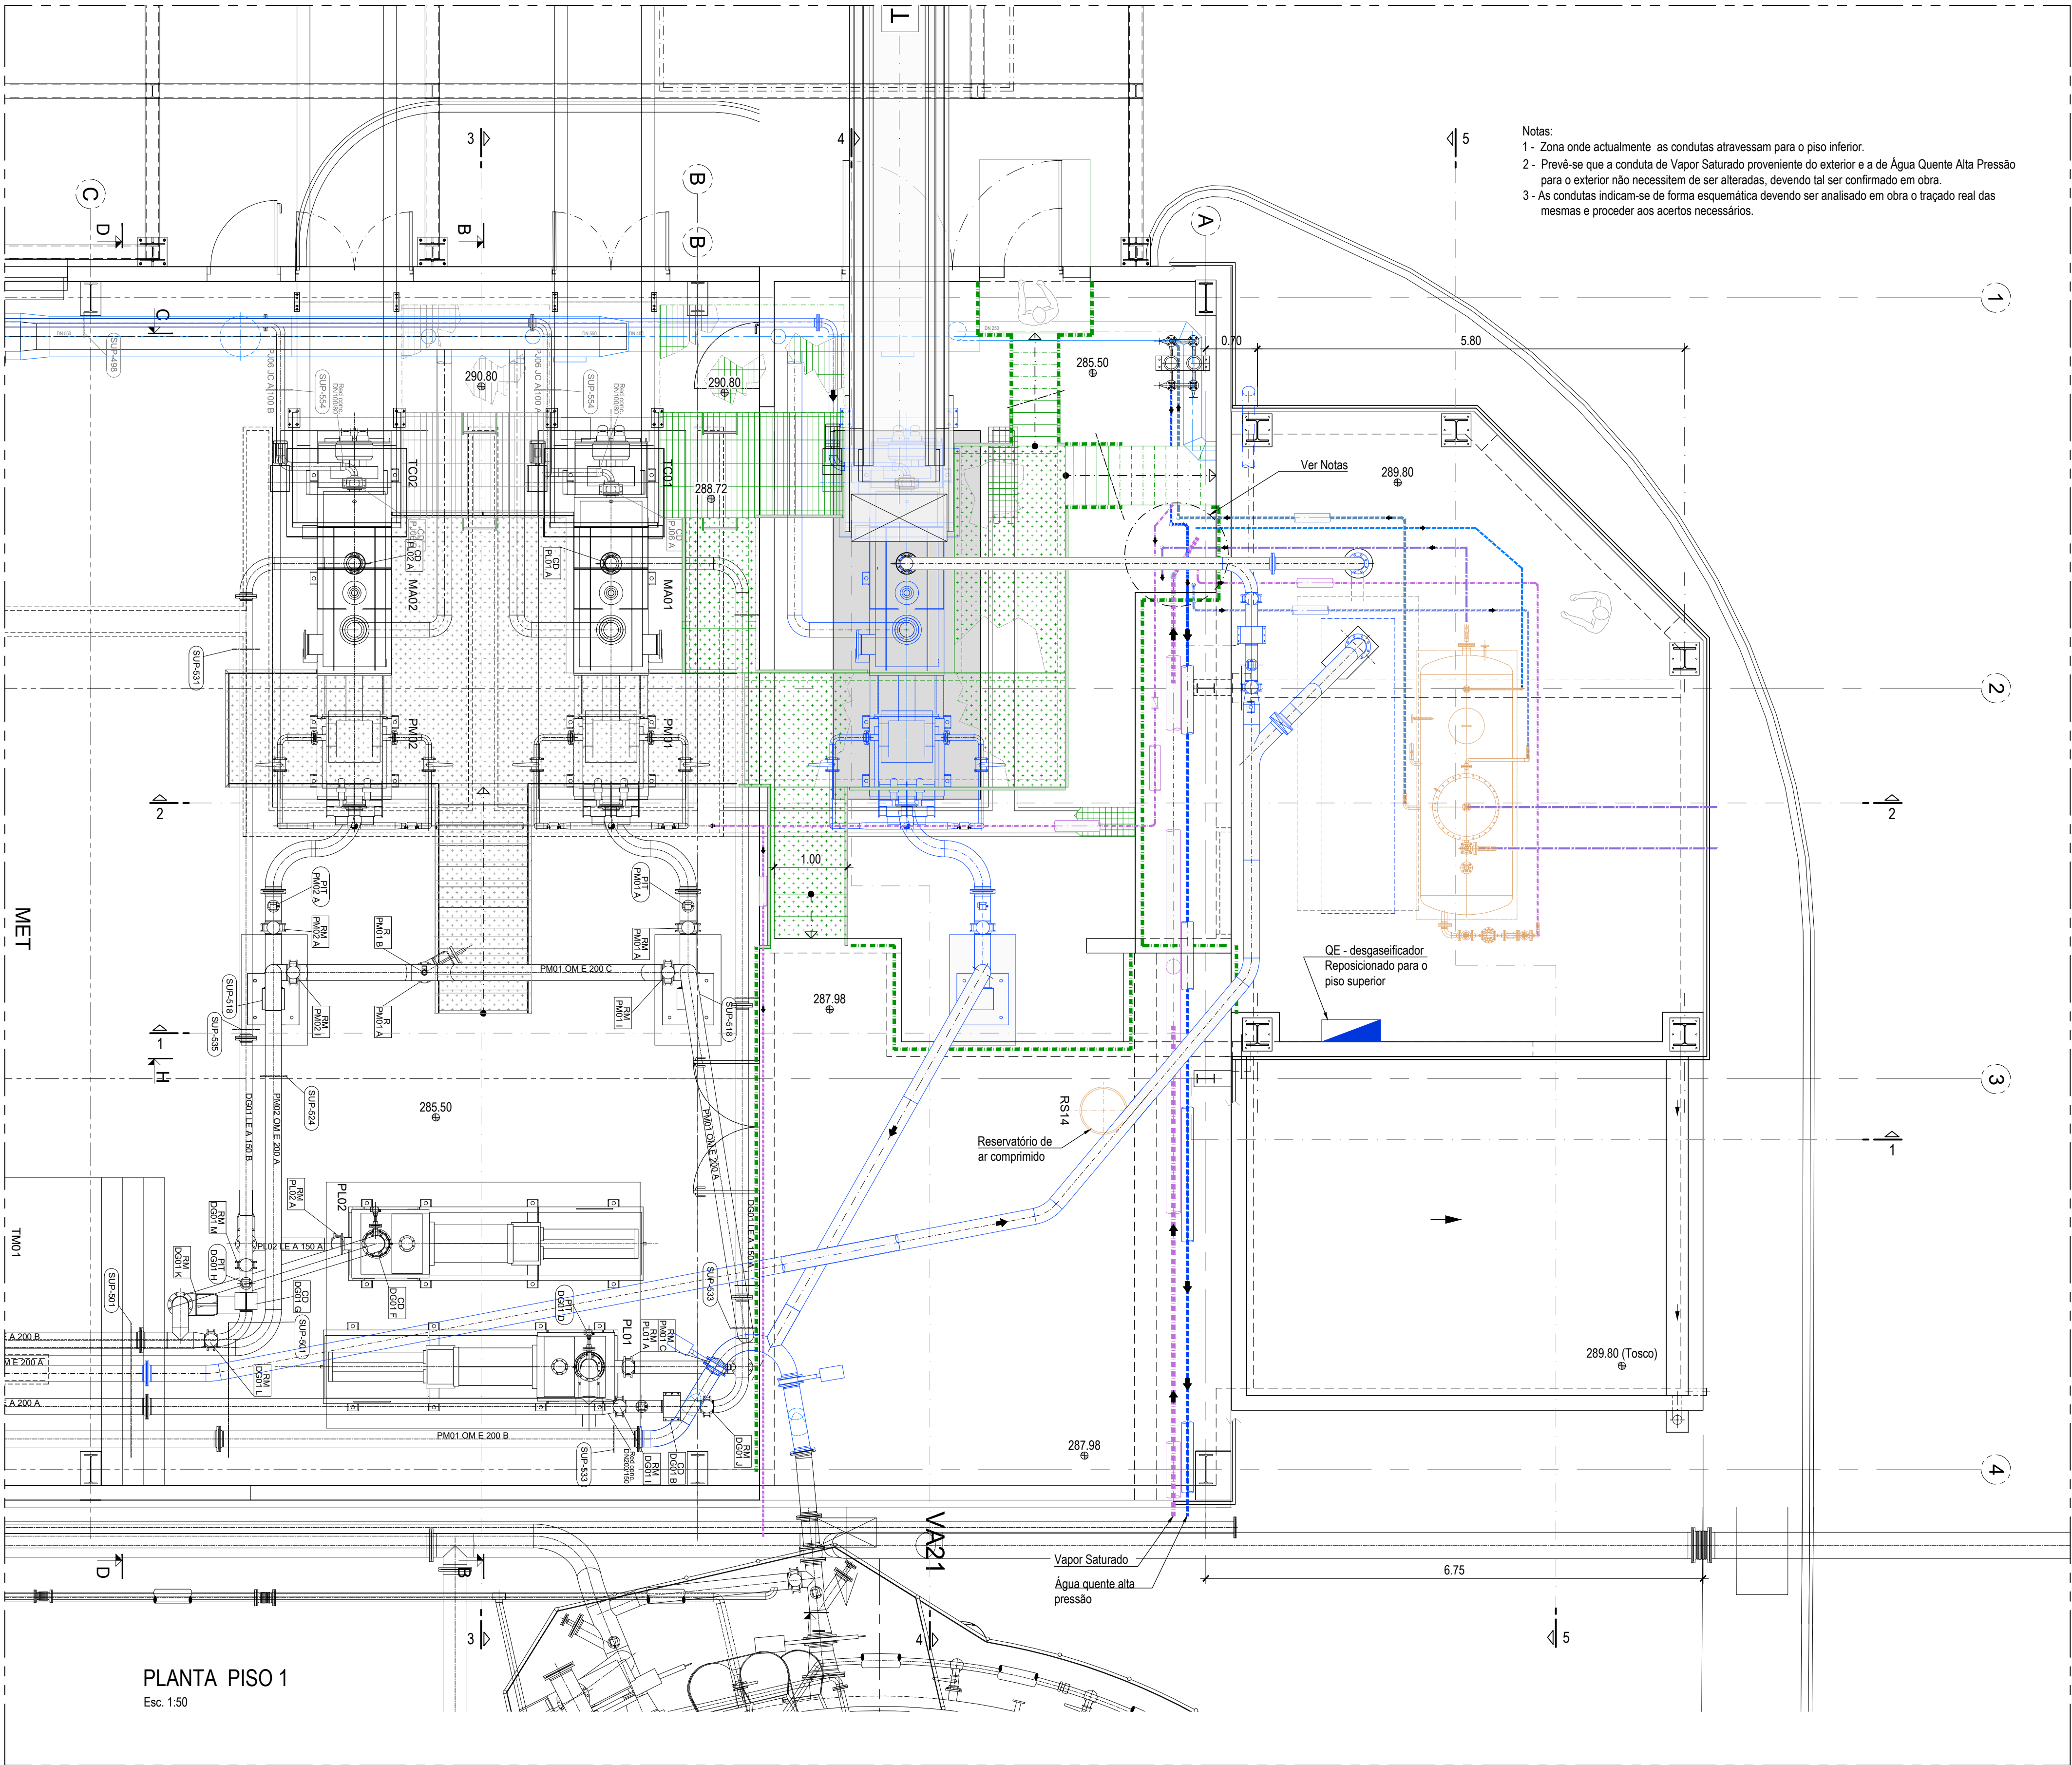

Notas:
1 - Zona onde actualmente as condutas atravessam para o piso inferior.
2 - Prevê-se que a conduta de Vapor Saturado proveniente do exterior e a de Água Quente Alta Pressão para o exterior não necessitem de ser alteradas, devendo tal ser confirmado em obra.
3 - As condutas indicam-se de forma esquemática devendo ser analisado em obra o traçado real das mesmas e proceder aos acertos necessários.

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | EQUIPAMENTO NOVO A INSTALAR - TUBAGENS |
| | EQUIPAMENTO NOVO A INSTALAR |
| | SERRALHARIAS A INSTALAR (GUARDAS) |
| | SERRALHARIAS A INSTALAR (PASSADIÇOS, ESCADAS) |
| | CIRCUITO DE ÁGUA SOBRE-AQUECIDA |
| | CIRCUITO DE DESODORIZAÇÃO |
| | CIRCUITO DE ÁGUA DESCALCIFICADA (TRATADA) |
| | PURGA |
| | CIRCUITO DO VAPOR SATURADO |
| | CIRCUITO DA ÁGUA QUENTE DE ALTA PRESSÃO |

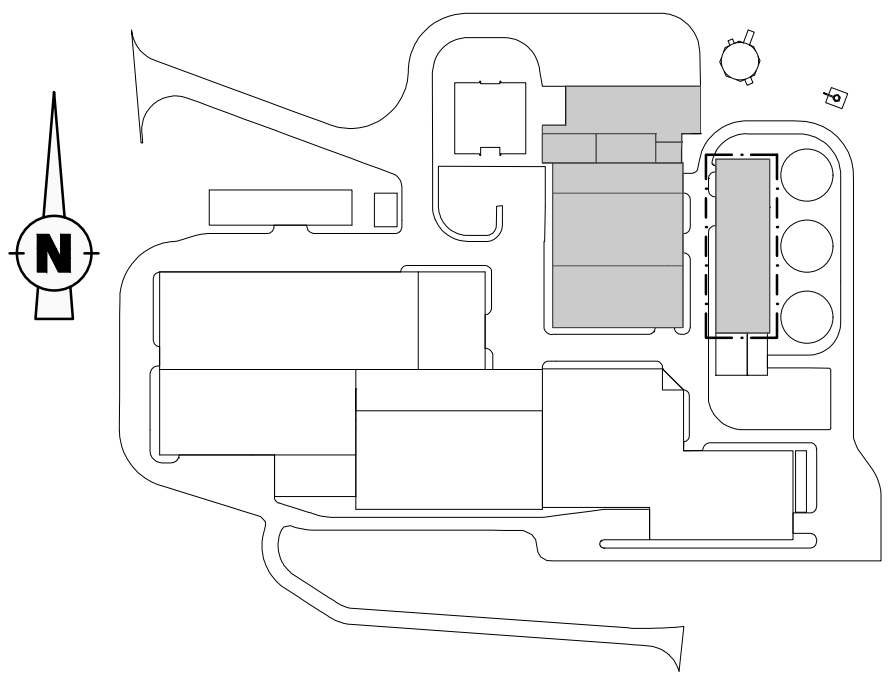

| | | | | |
|------|--|-------------|-----------|-----------|
| B | Revisão Geral de acordo com a revisão de projeto | P. Ferreira | M. Vieira | Nov. 2021 |
| A | Revisão Geral | P. Ferreira | M. Vieira | Jun. 2021 |
| 0 | Emissão inicial | P. Alves | M. Vieira | Abr. 2021 |
| REV. | DESCRIÇÃO | DESENHOU | VERIFICOU | DATA |

PROJETISTA:



TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. (www.tpf.pt)

CLIENTE:



PROJETO:

PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ANAERÓBICA DO ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA

| | |
|---------------------|--------------------------|
| FASE: | ESPECIALIDADE: |
| Projeto de Execução | Resíduos Sólidos Urbanos |

TÍTULO DO DESENHO:

Edifício da Metanização - Ampliação
Planta de Pormenor. Piso 1

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| PROJETOU: | DESENHOU: | ESCALAS: |
| Carlos Raposo | Pedro Alves | 1:50 |
| VERIFICOU: | APROVOU: | DATA: |
| Mello Vieira | Mello Vieira | Abril 2021 |

COD.: 20132-PE-V01-T01-RSU-DES-203-01-B

| | |
|---------------------------------------|--------|
| FICHEIRO: | FOLHA: |
| 20132-PE-V01-T01-RSU-DES-203-01-B.dwg | 01/01 |