



M=-12400

P=-26400






M=-13800

P=-25600

LEGENDA:

- Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]
- Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]
- Linha CSF Chamusca - Pego, a 400 kV
- Faixa de segurança

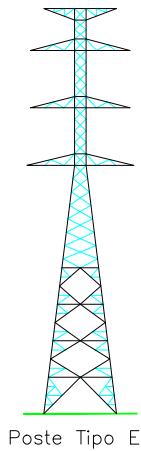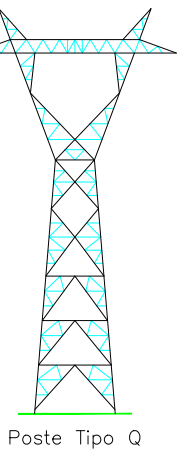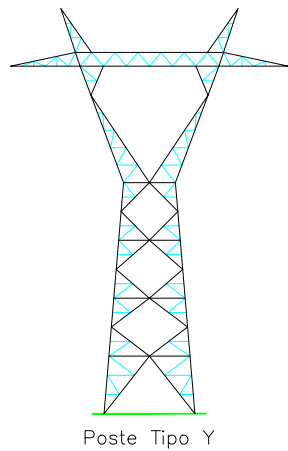

APOIOS : 45 a 49/23

|             |            |
|-------------|------------|
| Projectado: | J. Martins |
| Desenhado:  | F. Brito   |
| Verificado: | M. Pereira |
| Escala:     | 1/2000     |

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Cliente: | SUNINGER                                               |
| Obr:     | Modificação da LN PEGO - RIO MAIOR, A 400 kV [P46-P56] |
|          | PROJETO DE LICENCIAMENTO                               |
|          | PLANTA ORTOFOTOMAPA                                    |


|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R. do Múltiplo 1, N.º 79<br>4995-542 Seta - Paços de Ferreira<br>e-mail: geral@valueelement.pt<br>www.valueelement.pt |            |
| 40076.10-PL-004-01                                                                                                    |            |
| Data:                                                                                                                 | 13/02/2025 |
| Folha n.º                                                                                                             | 1/3        |
| Formato:                                                                                                              | A1         |

(Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.)




3

M = -14000      P = -26400



 Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]  
 Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]  
 Linha CSF Chamusca - Pego, a 400 kV  
 Faixa de segurança

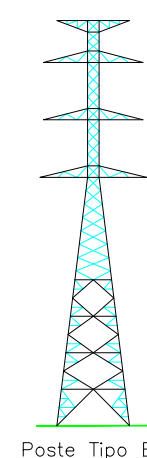

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Cliente: | <b>SUNINGER</b>                                           |
| Obra:    | Modificação da LN PEGO - RIO MAIOR, A 400 KV<br>[P46-P56] |
|          | PROJETO DE LICENCIAMENTO                                  |
|          | PLANTA ORTOFOTOMAPA                                       |

Este documento é propriedade da Value Element Engineering Solutions, não podendo ser copiado, desenvolvido ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.



2 3


DISTRITO DE SANTARÉM  
CONCELHO DA CHAMUSCA  
FREGUESIA DE CARREGUEIRA



DISTRITO DE SANTARÉM  
CONCELHO DE CONSTÂNCIA  
FREGUESIA DE SANTA MARGARIDA DA COUTADA

M=-16600  
P=-25600

- LEGENDA:
- Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]
  - Modificação da linha Pego - Rio Maior, a 400 kV [P46-P56]
  - Linha CSF Chamusca - Pego, a 400 kV
  - Faixa de segurança

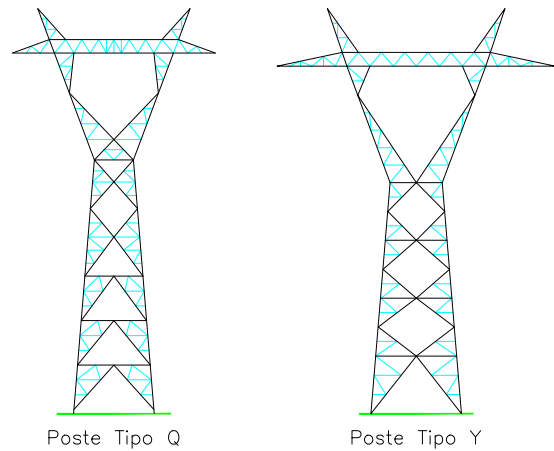

APOIOS : 54 a 56

|             |            |
|-------------|------------|
| Projectado: | J. Martins |
| Desenhado:  | F. Brito   |
| Verificado: | M. Pereira |
| Escala:     | 1/2000     |

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Cliente: | SUNINGER                                               |
| Obras:   | Modificação da LN PEGO - RIO MAIOR, A 400 kV [P46-P56] |
|          | PROJETO DE LICENCIAMENTO                               |
|          | PLANTA ORTOFOTOMAPA                                    |

VALUE ELEMENT ENGINEERING

SOLUÇÕES

R. do Multipark 1, N.º 75

4595-542 Seroa - Paços de Ferreira

e-mail: geral@valueelement.p

o www.valueelement.p

Nº Desenho:

40076.10-PL-004-03

Data:

13/02/2025

Folha, nº:

3/3

Formato:

A1