


s/ escala



NOTA:
OS VALORES DE B, H, b1, h1, DEPENDEM DA SECÇÃO ESCOLHIDA PARA O AQUEDUTO E DEVERÃO SER CONSULTADOS NO RESPECTIVO DESENHO DE PLANTA / PERFIL DAS PASSAGENS HIDRÁULICAS

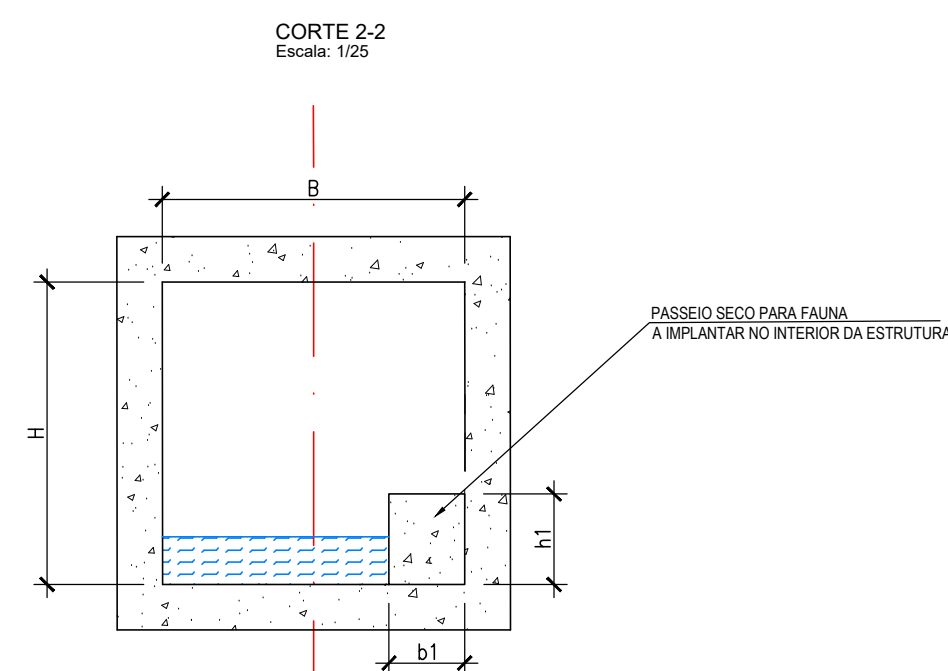

- BETÕES	
C16/20	Betão de Regularização / Enchimento
C25/30	Valas, Valetas
C40/50	Coletores(XC2) / PHs (XC2) /Bocas (XC4)
- AÇOS	
A500NR	Em Varão
Fe360 (S25JR)	Em Chapas e Perfis
- RECOBRIMENTOS	
0,035 m	

[illegible]