




- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento

- Qualidade Visual**
- Intrusão visual
 - Qualidade reduzida
 - Qualidade moderada
 - Qualidade elevada
 - Qualidade muito elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

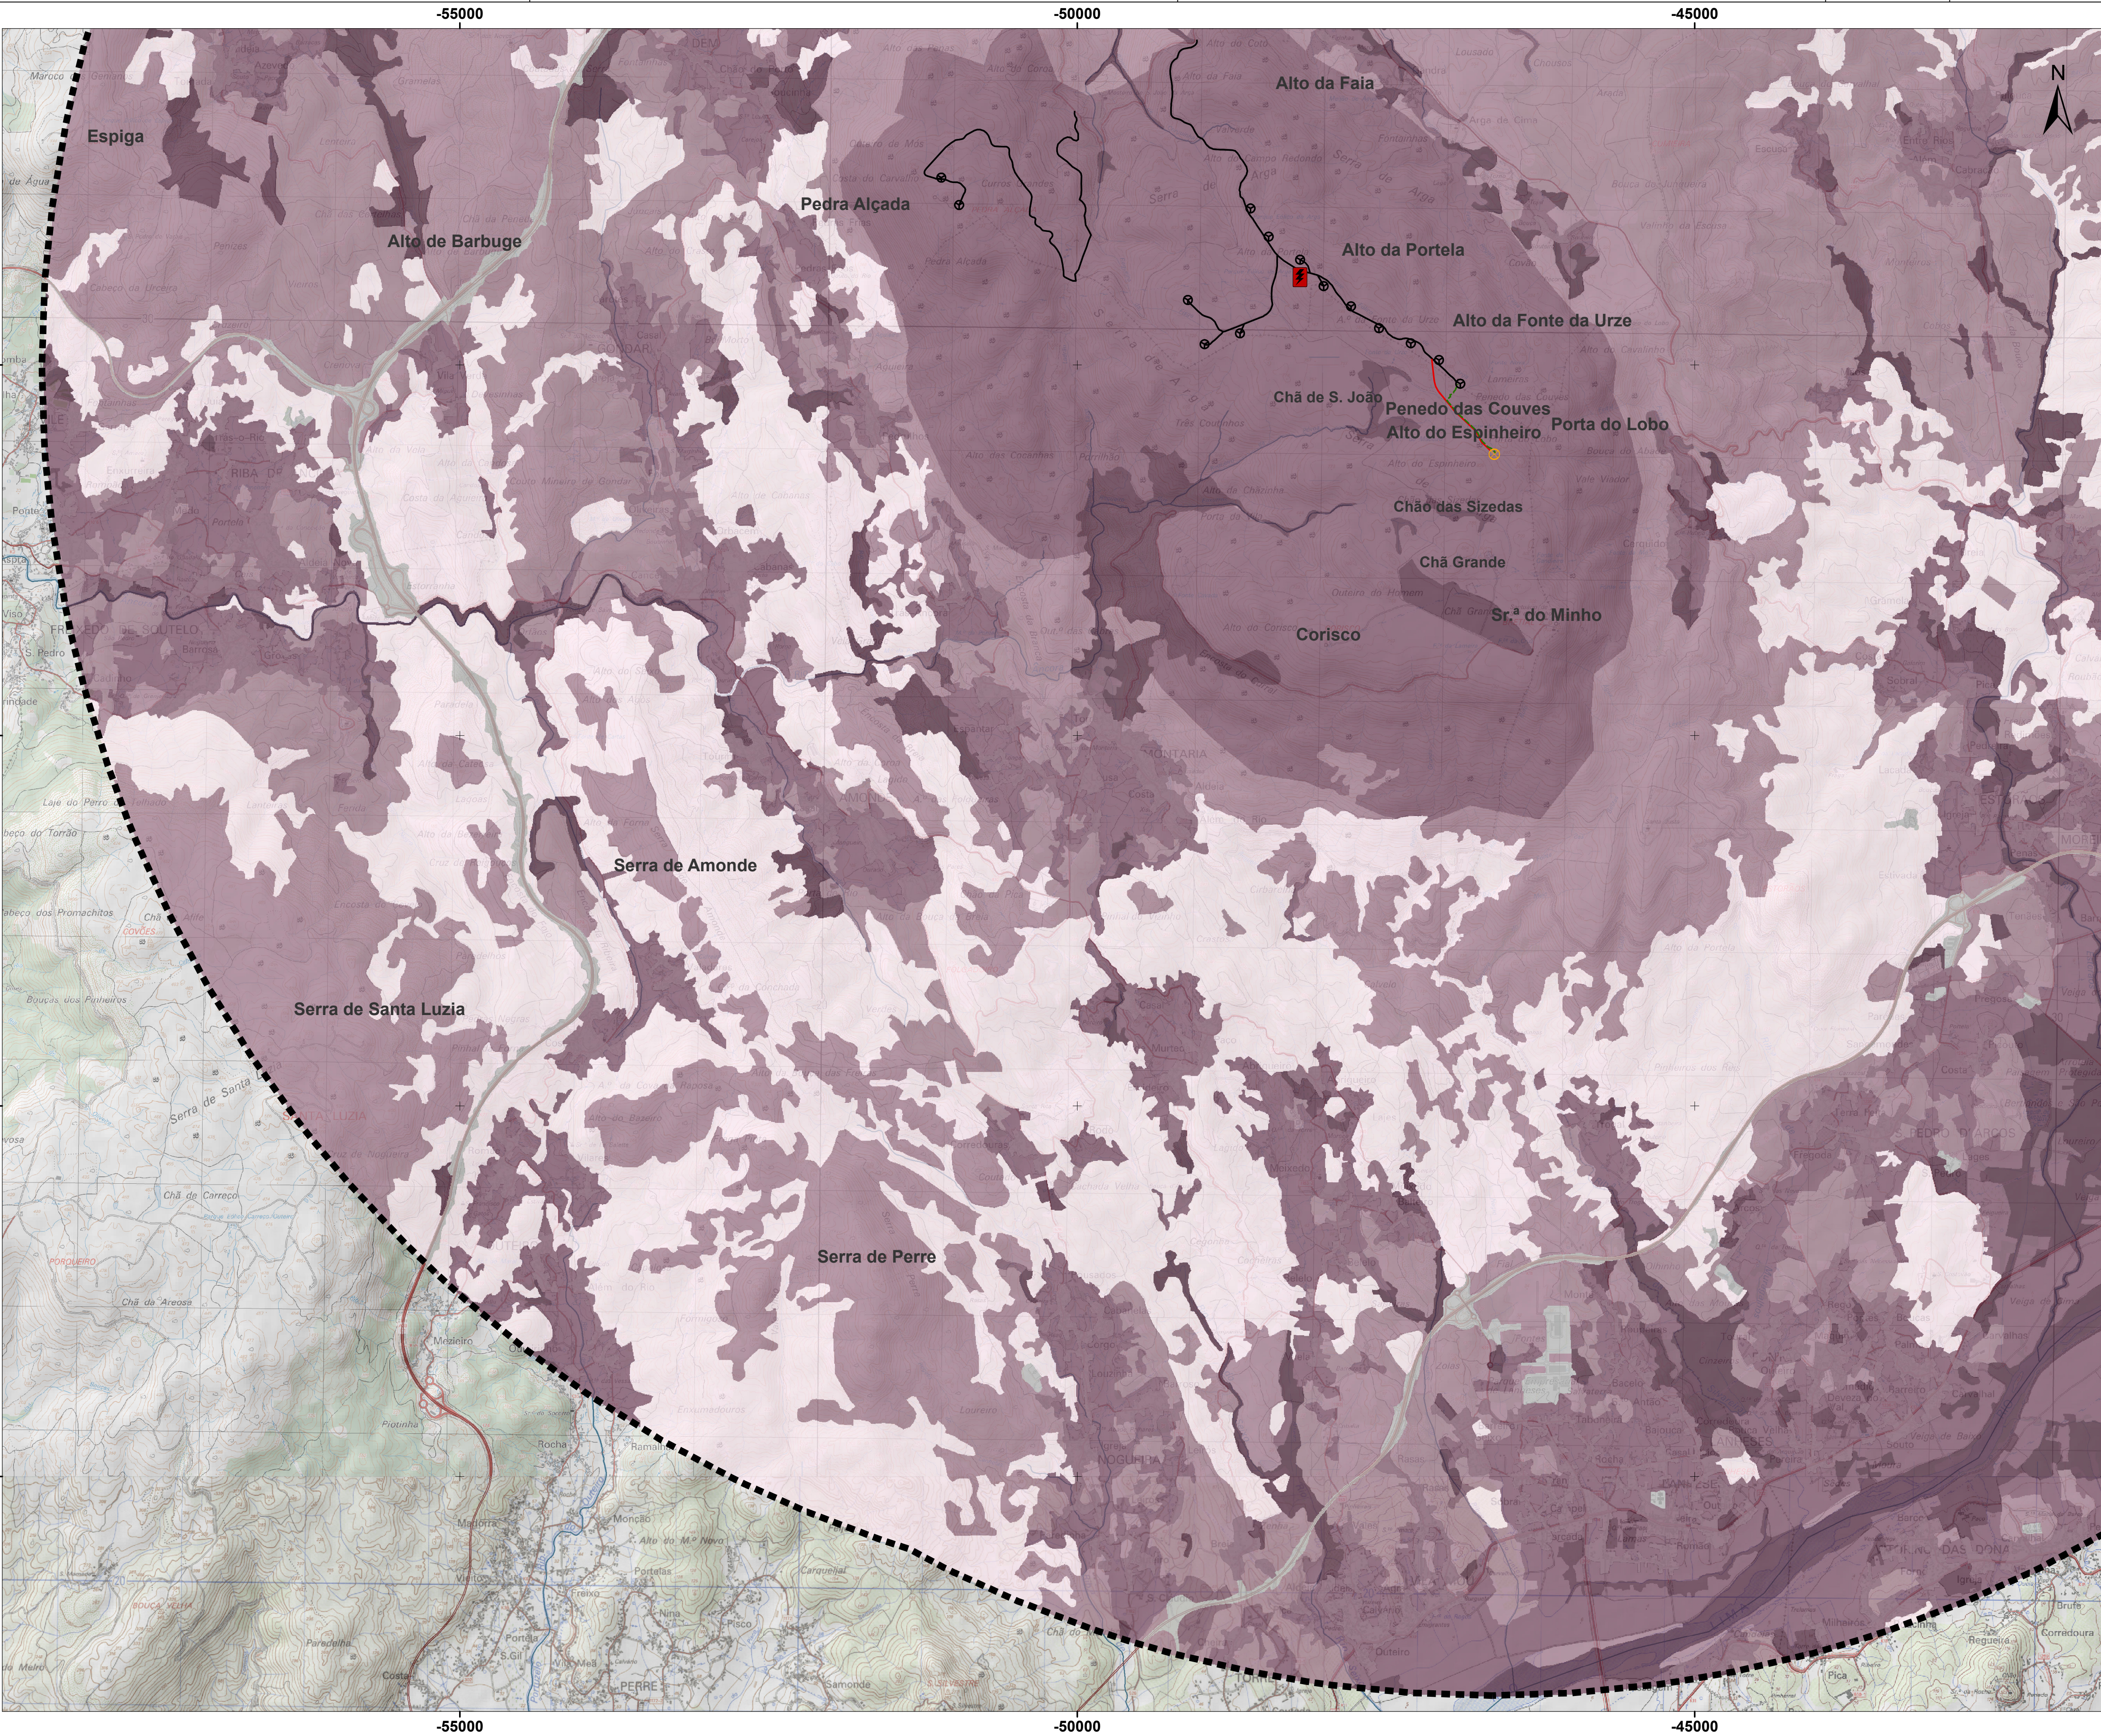

Projeto

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE

Fase

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

QUALIDADE VISUAL


Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-303-01	Verificação:	AMM
Ficheiro:	18_3_QualidadeV_ARG_EINCA_R00_20200520	Aprovação:	AMM

Desenho Nº

18.3

Folha 3 de 4

SIG Ref: T2019-393-0009-DES01-EIA12_PD_HPSOMETRIA_ARG_EIA_R00_20191002.mxd

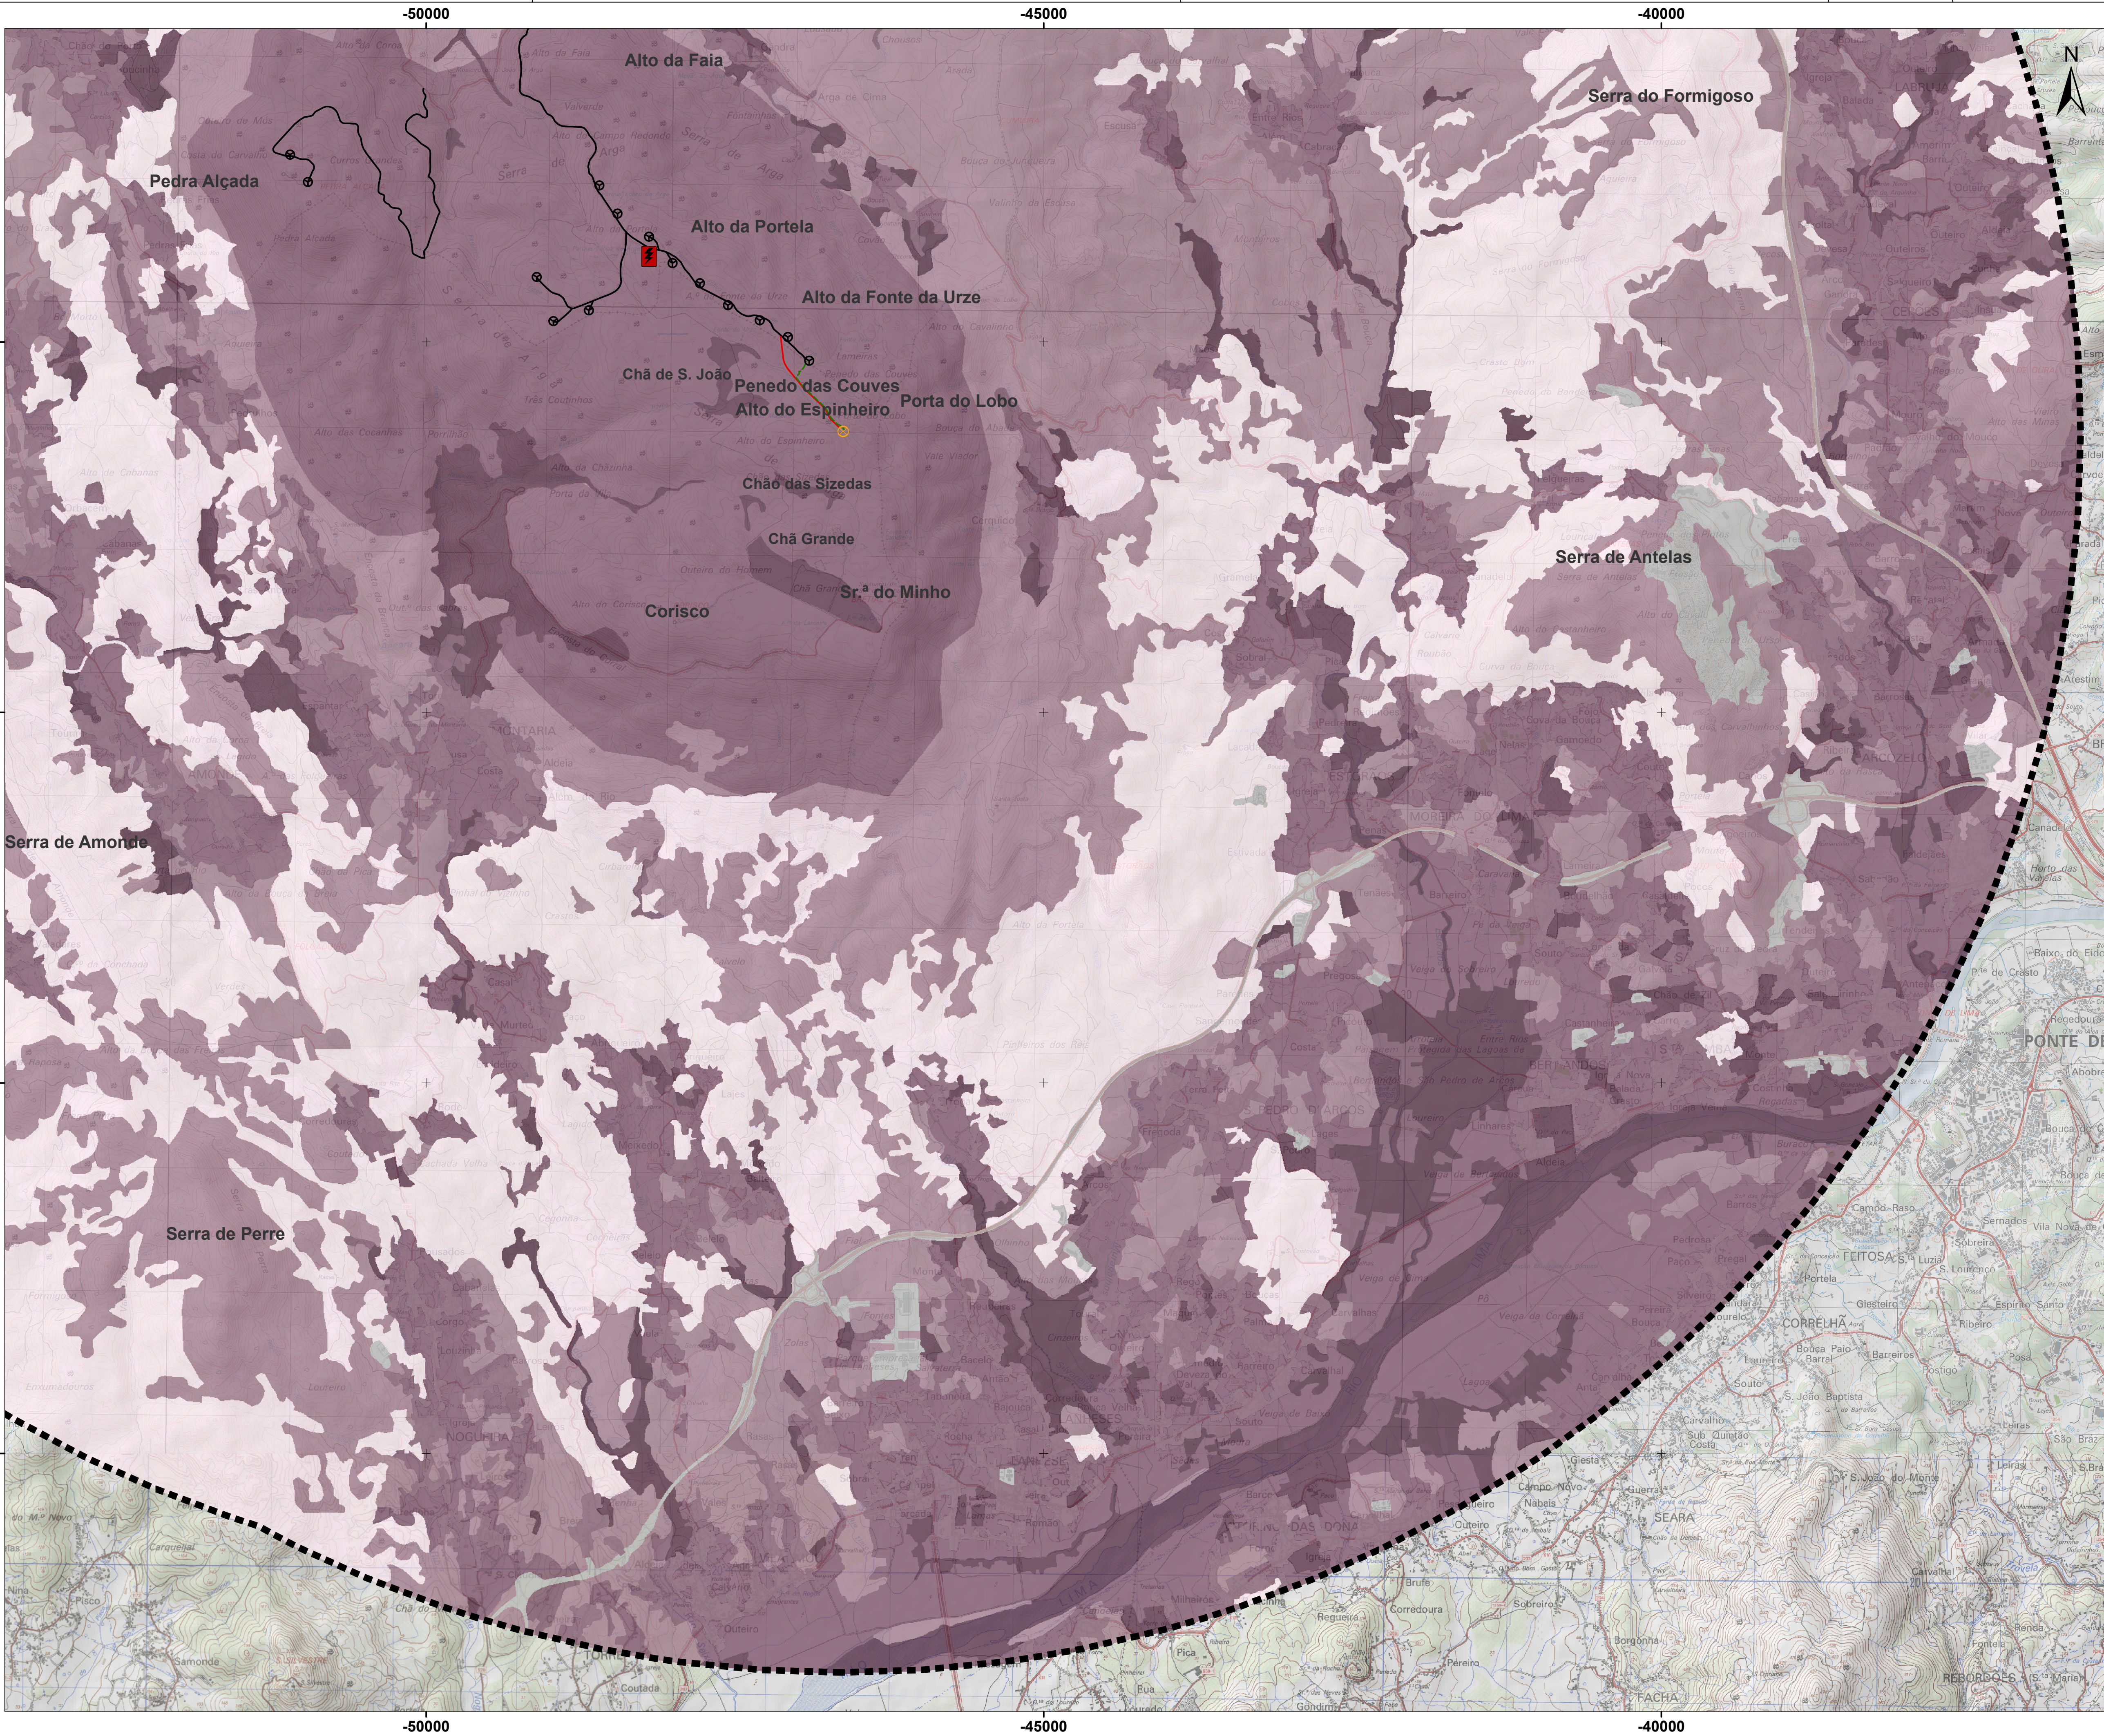

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Qualidade Visual

- Intrusão visual
- Qualidade reduzida
- Qualidade moderada
- Qualidade elevada
- Qualidade muito elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



Projeto

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGAL - 2ª FASE

Fase

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

QUALIDADE VISUAL


Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-393-01	Verifica:	AMM
Ficheiro:	18_4_QualidadeV_ARG_Einca_R00_20200528	Aprova:	AMM

Desenho Nº

18.4

Folha 4 de 4

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

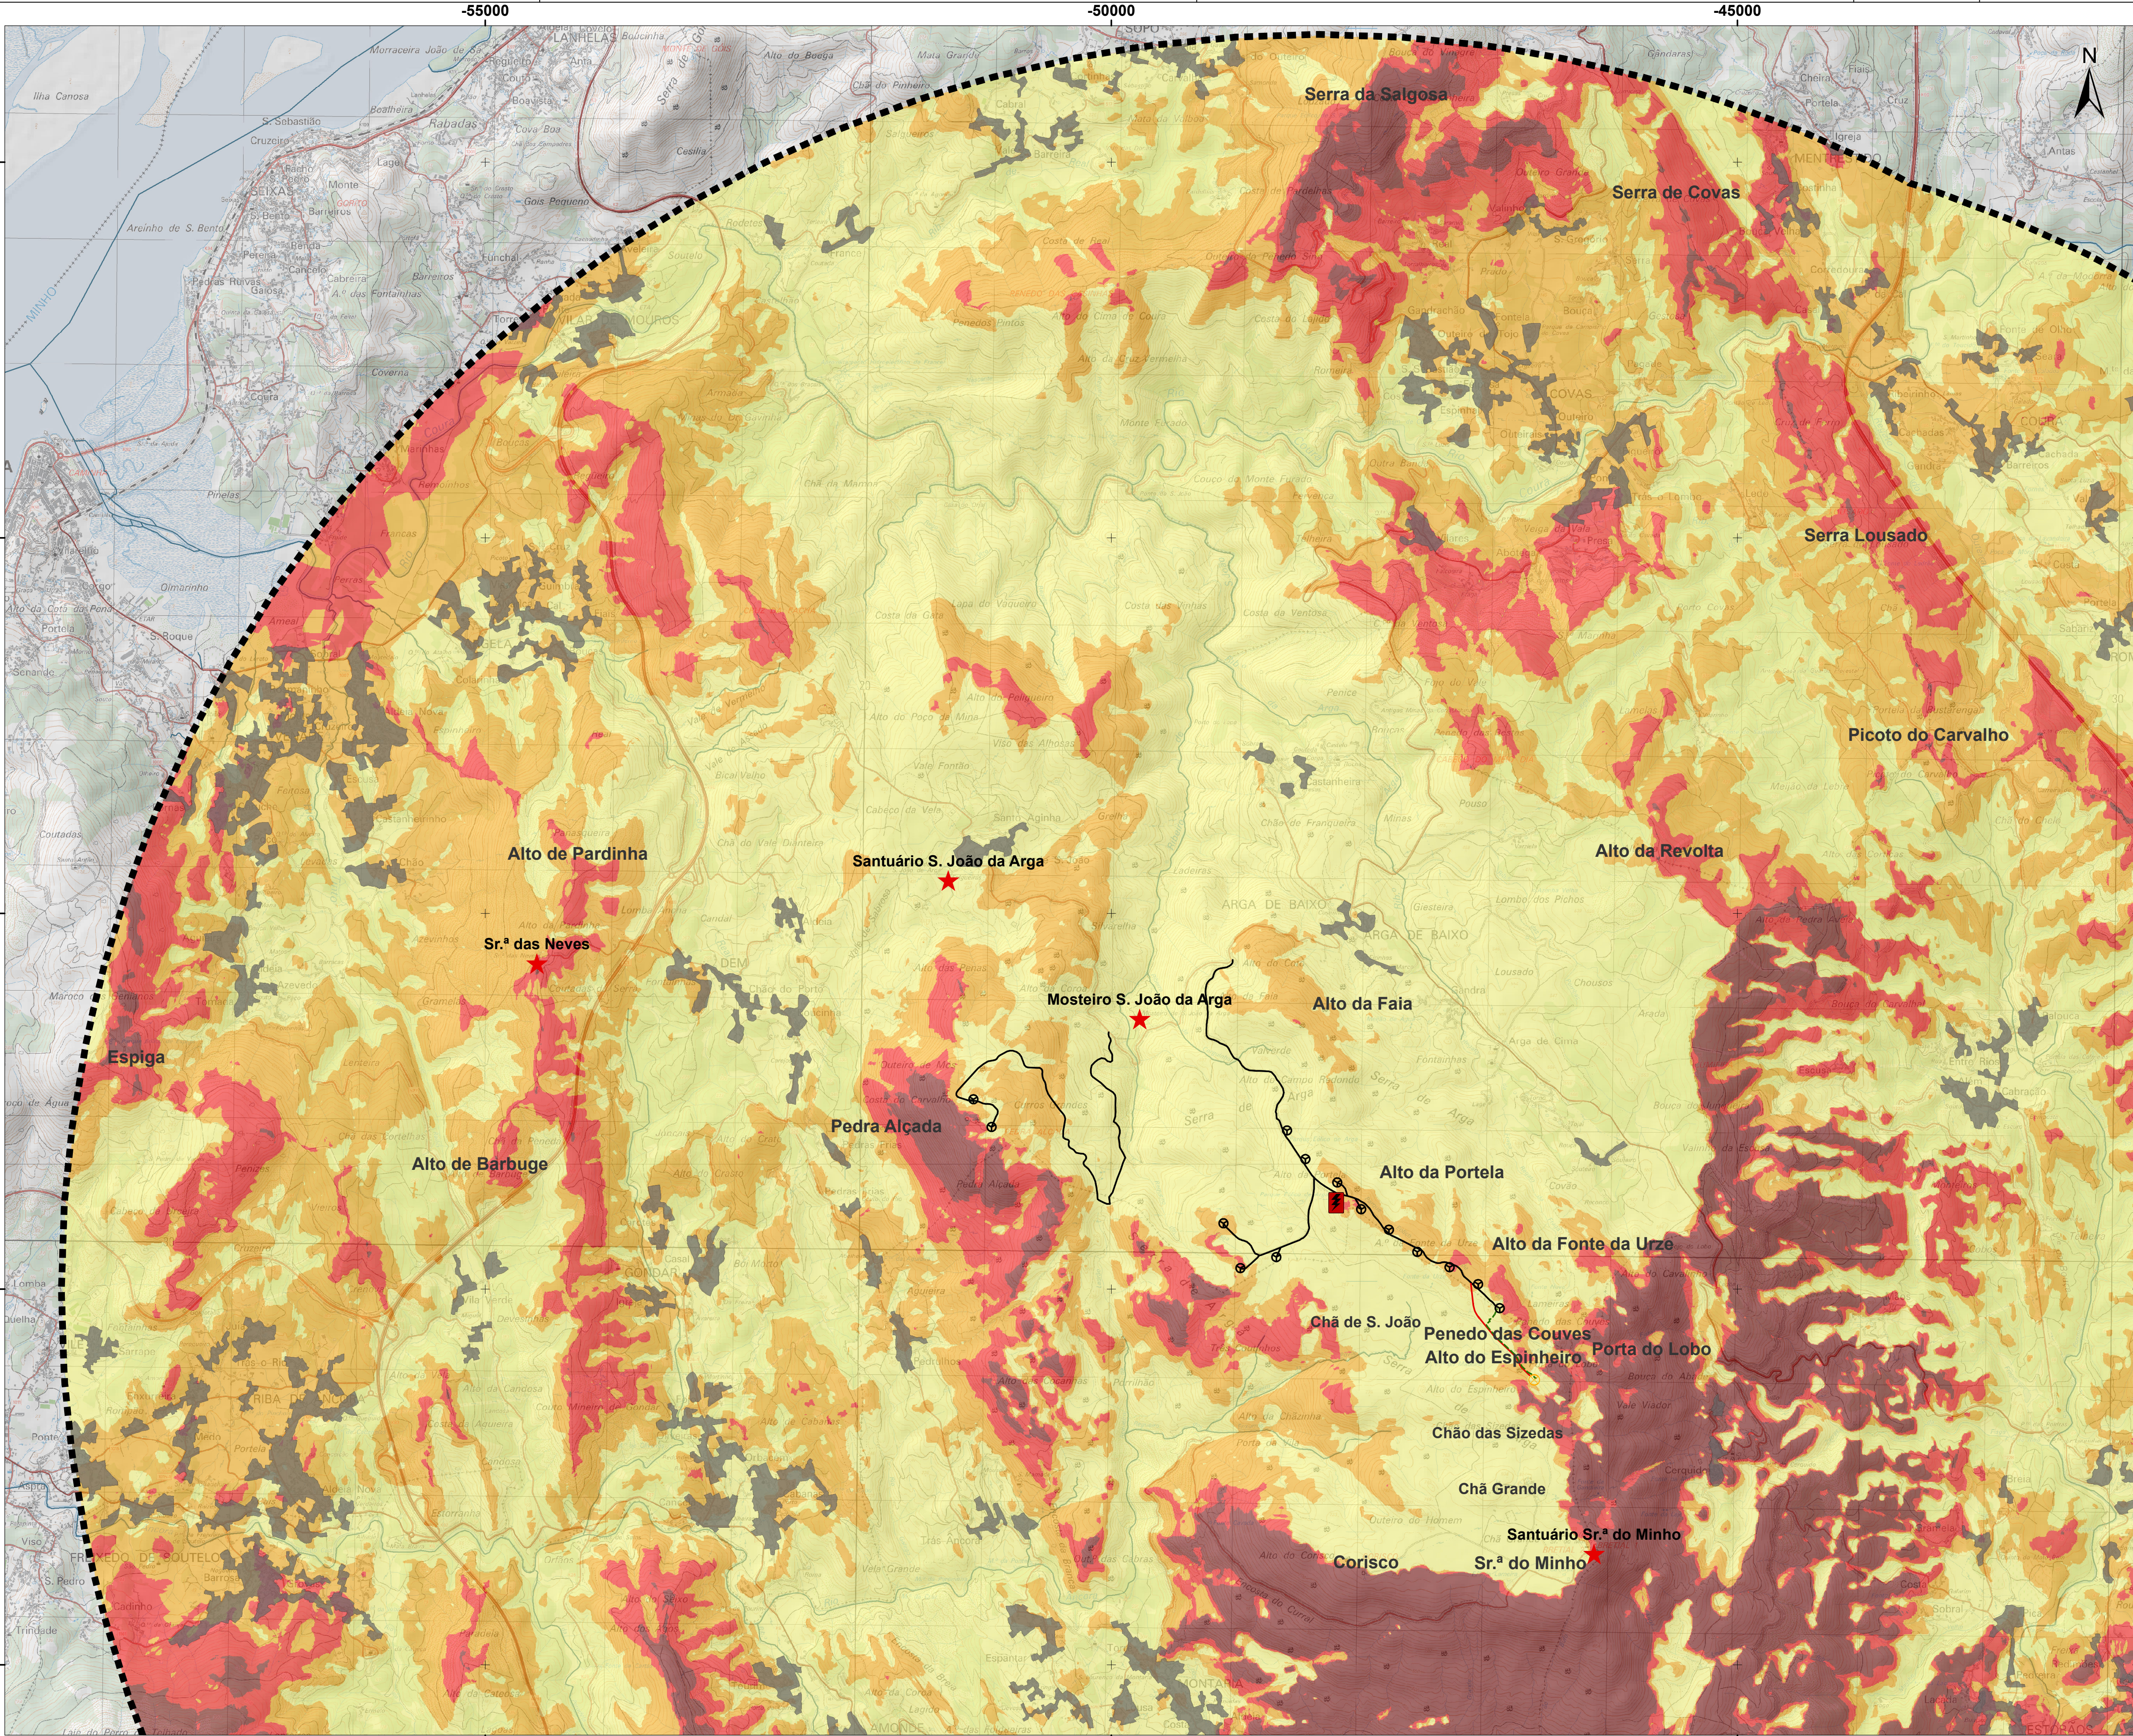

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Frequência de Visibilidades

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Visibilidade reduzida
- Visibilidade moderada
- Visibilidade elevada
- Visibilidade muito elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com




Projeto
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGATEIRA - 2ª FASE

Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
FREQUÊNCIA DE VISIBILIDADES

Escala: 1:25 000	Projeto: SGP
Data: 26/05/2020	Desenho: SGP
Processo: T2019-393-01	Verifica: AMM
Ficheiro: 19_1_FrequenciaV_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovou: AMM

Desenho Nº	Revisão
19.1	

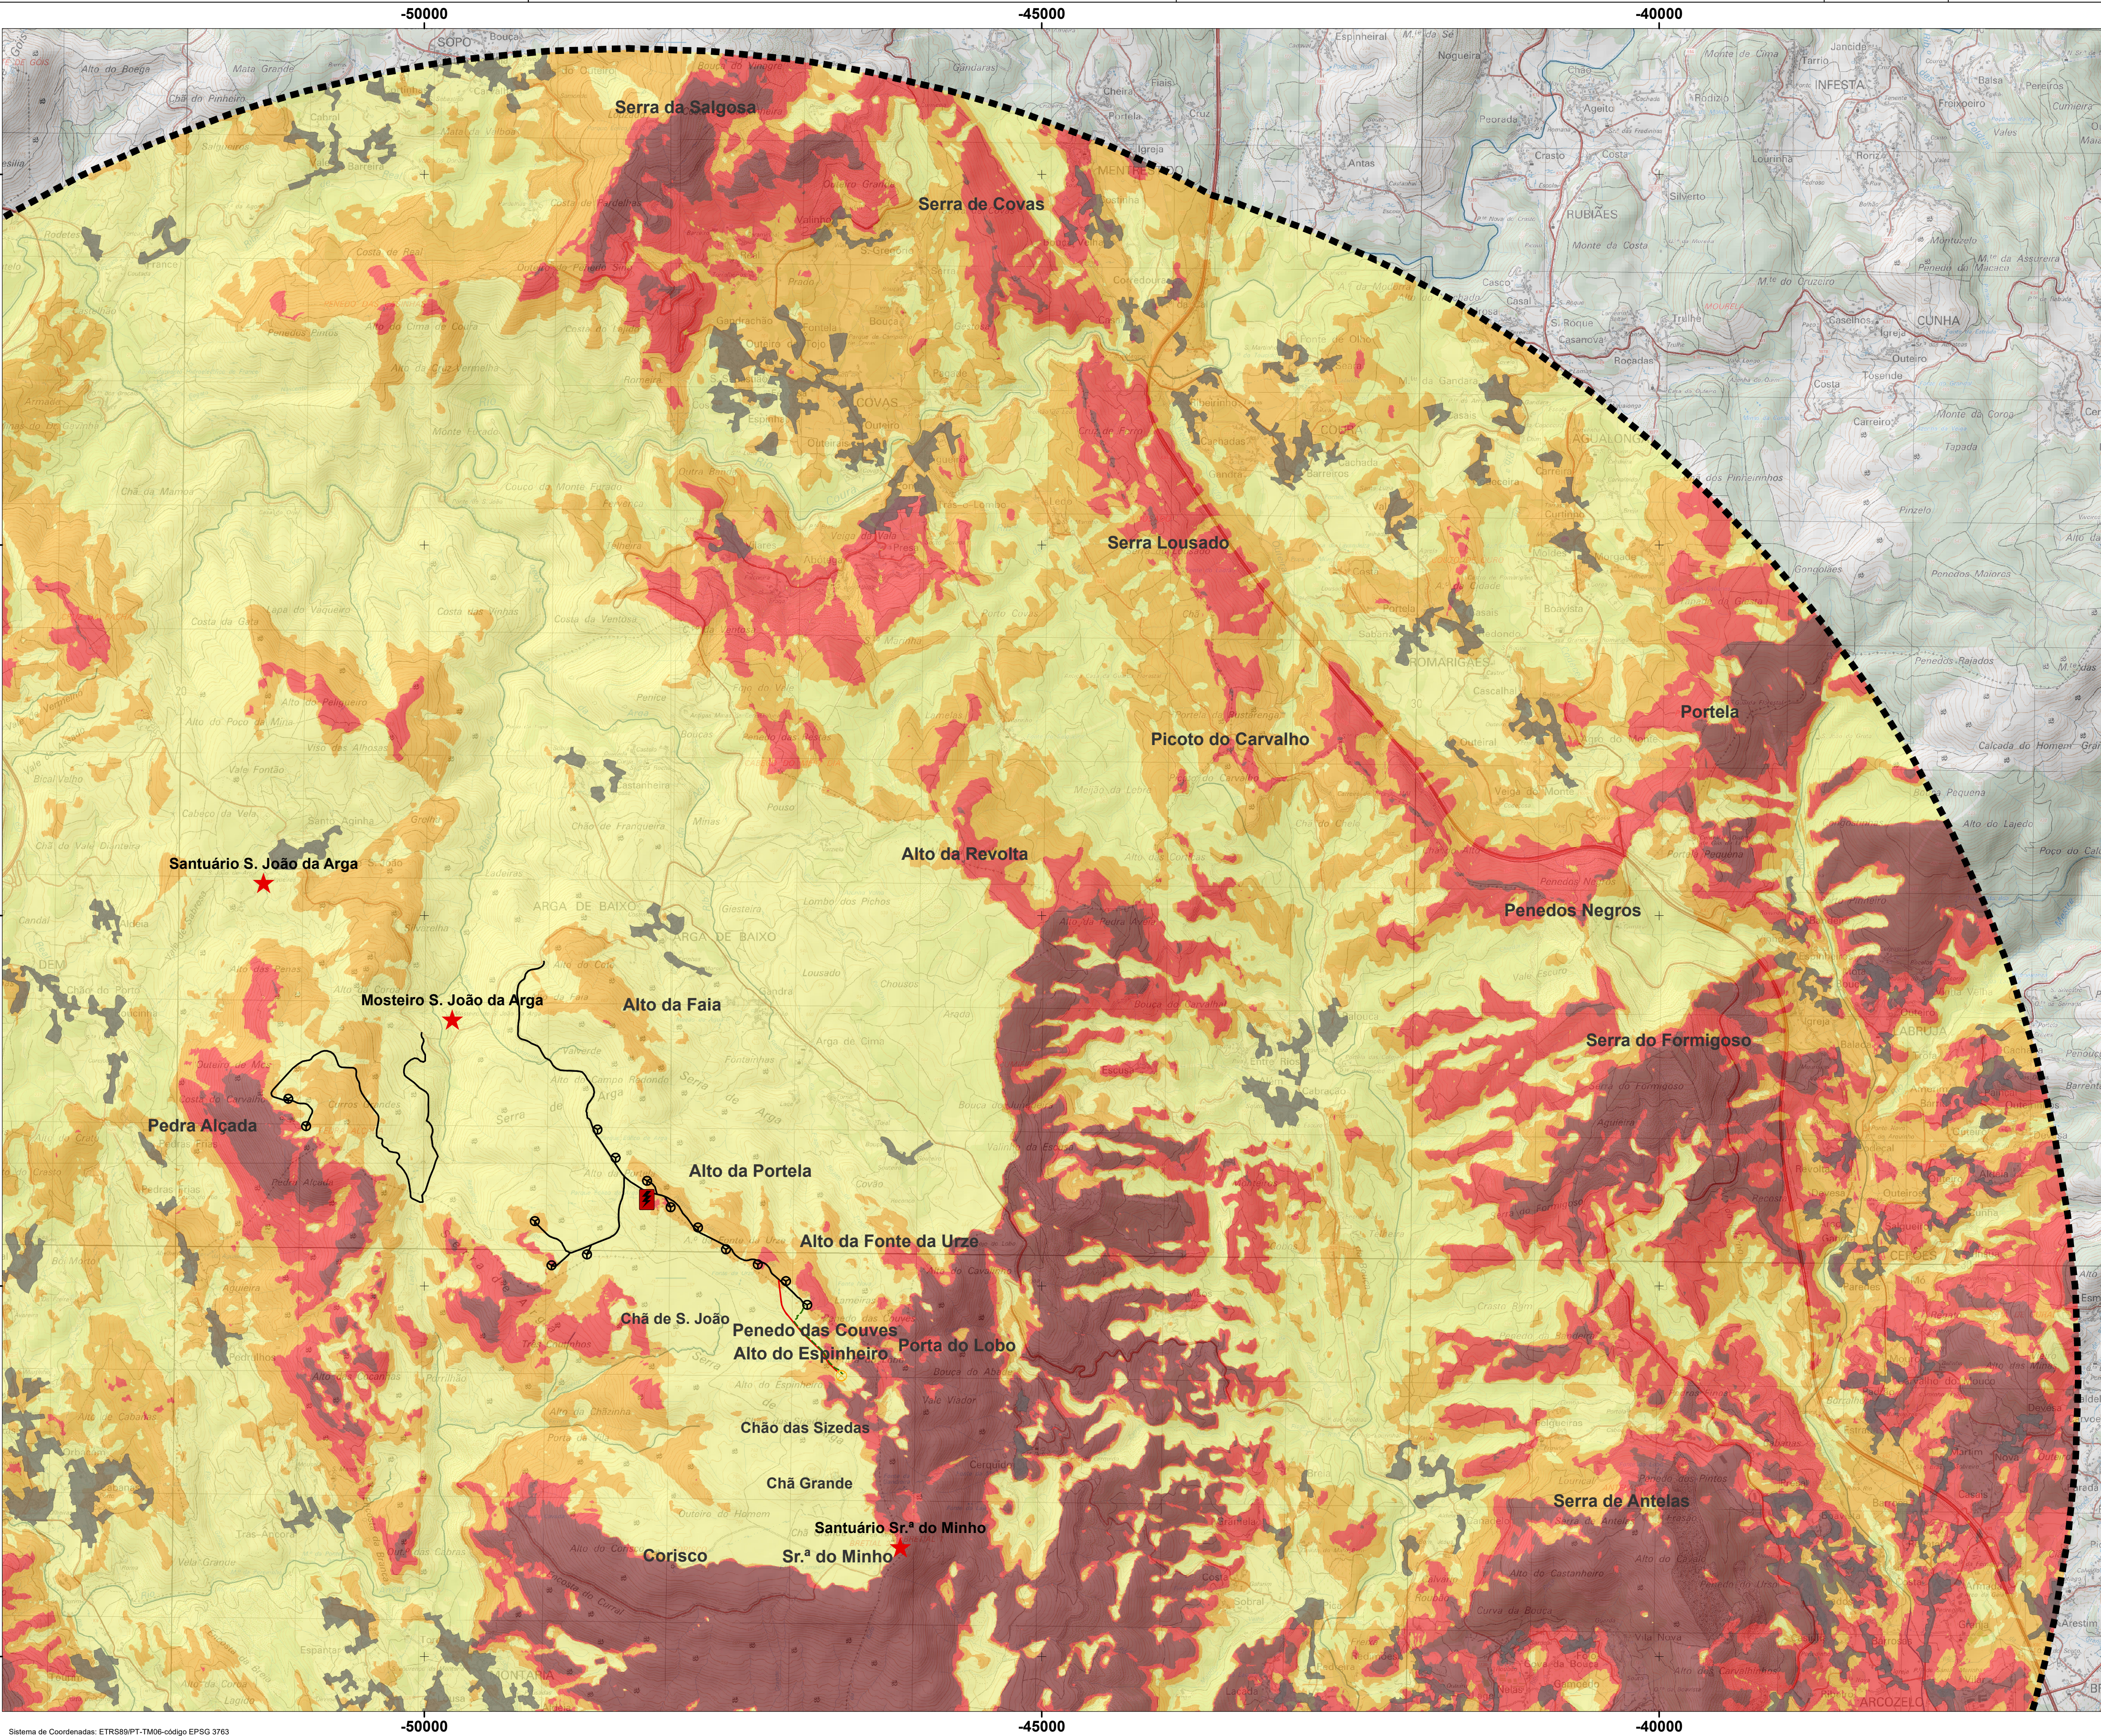

- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento

- Frequência de Visibilidades**
- Focos de observadores: pontos notáveis
 - Focos de observadores: povoações
 - Visibilidade reduzida
 - Visibilidade moderada
 - Visibilidade elevada
 - Visibilidade muito elevada


Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGUMENTO - 2ª FASE

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-303-01	Verificação:	AMM
Ficheiro:	19_2_FrequenciaV_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação:	AMM

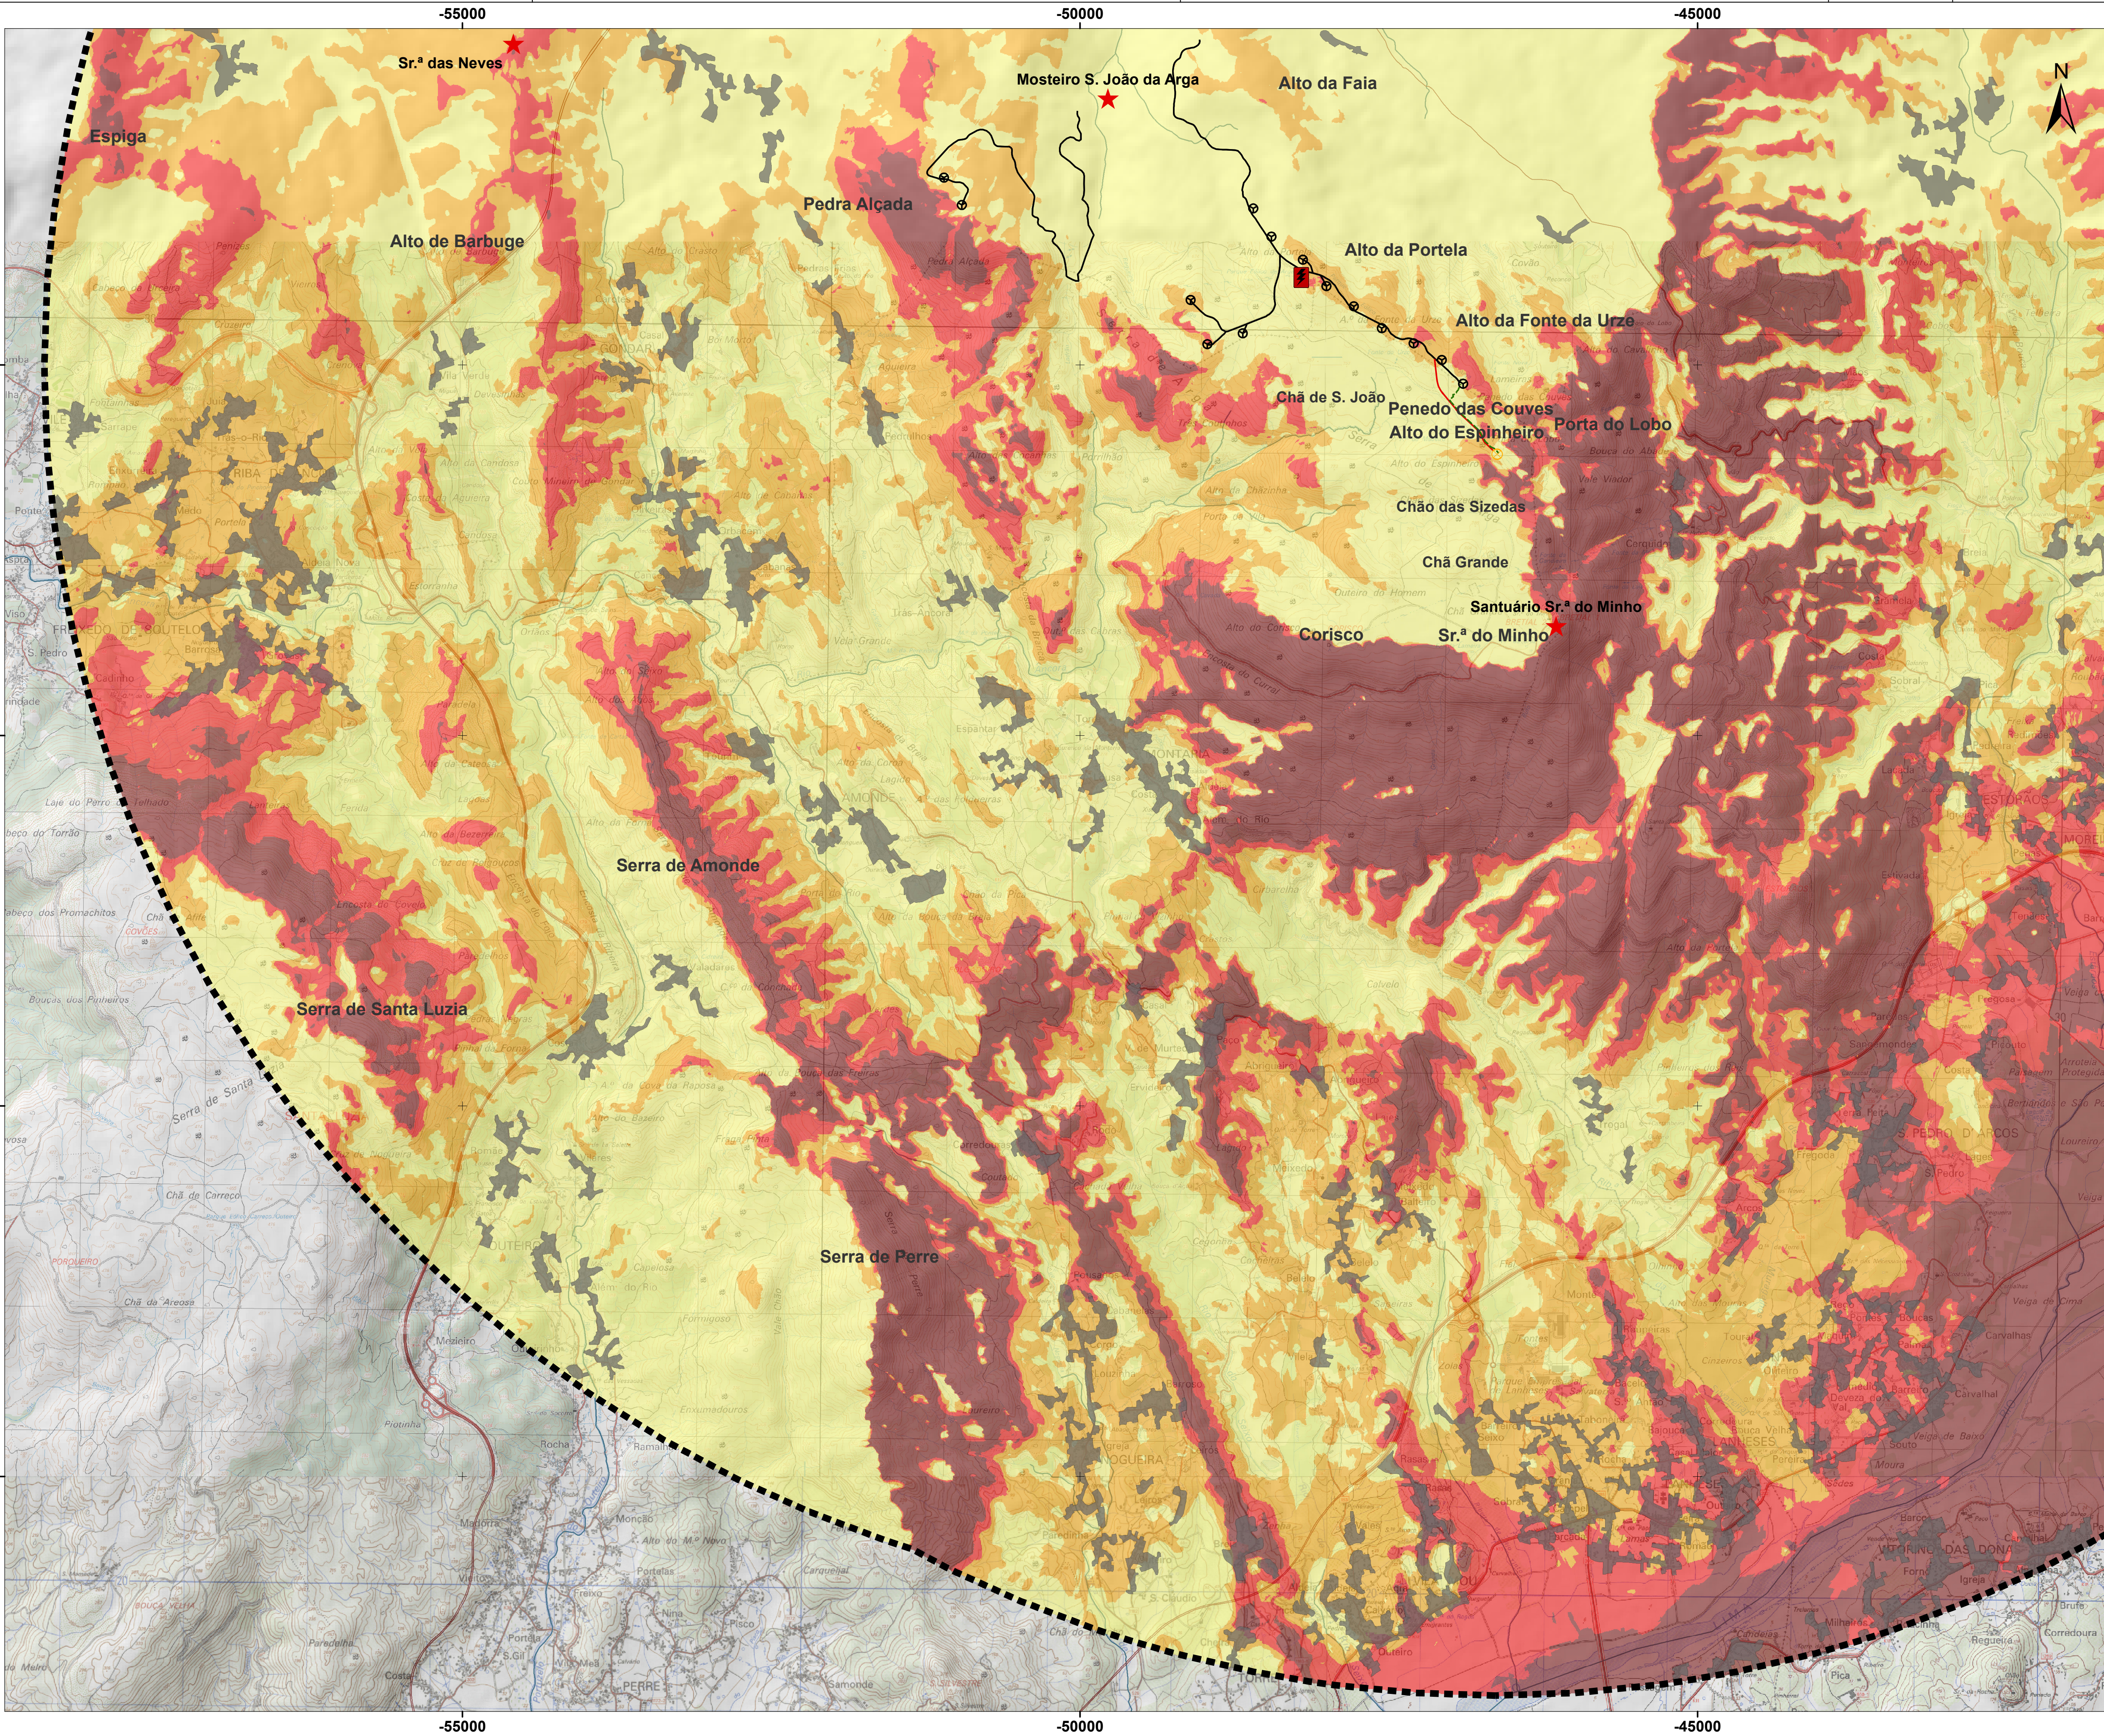

- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento

- Frequência de Visibilidades**
- Focos de observadores: pontos notáveis
 - Focos de observadores: povoações
 - Visibilidade reduzida
 - Visibilidade moderada
 - Visibilidade elevada
 - Visibilidade muito elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE** www.qd-eng.com

Cliente  **eee**
EMPREENDIMENTOS EÓLICOS
DA ESPIGA, S.A.

Projeto
**SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGATEIRA - 2ª FASE**

Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO


Designação
FREQUÊNCIA DE VISIBILIDADES

Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-303-01	Verificação:	AMM
Ficheiro:	19_3_Frequencia_Visibilidades_Arge_Einca_R00_20200526	Aprovação:	AMM

Desenho Nº
19.3

Folha 3 de 4

SIG Ref: T2019-393-0009-DES01-EIA12_PD_HPSOMETRIA_ARG_EIA_R00_20191002.mxd

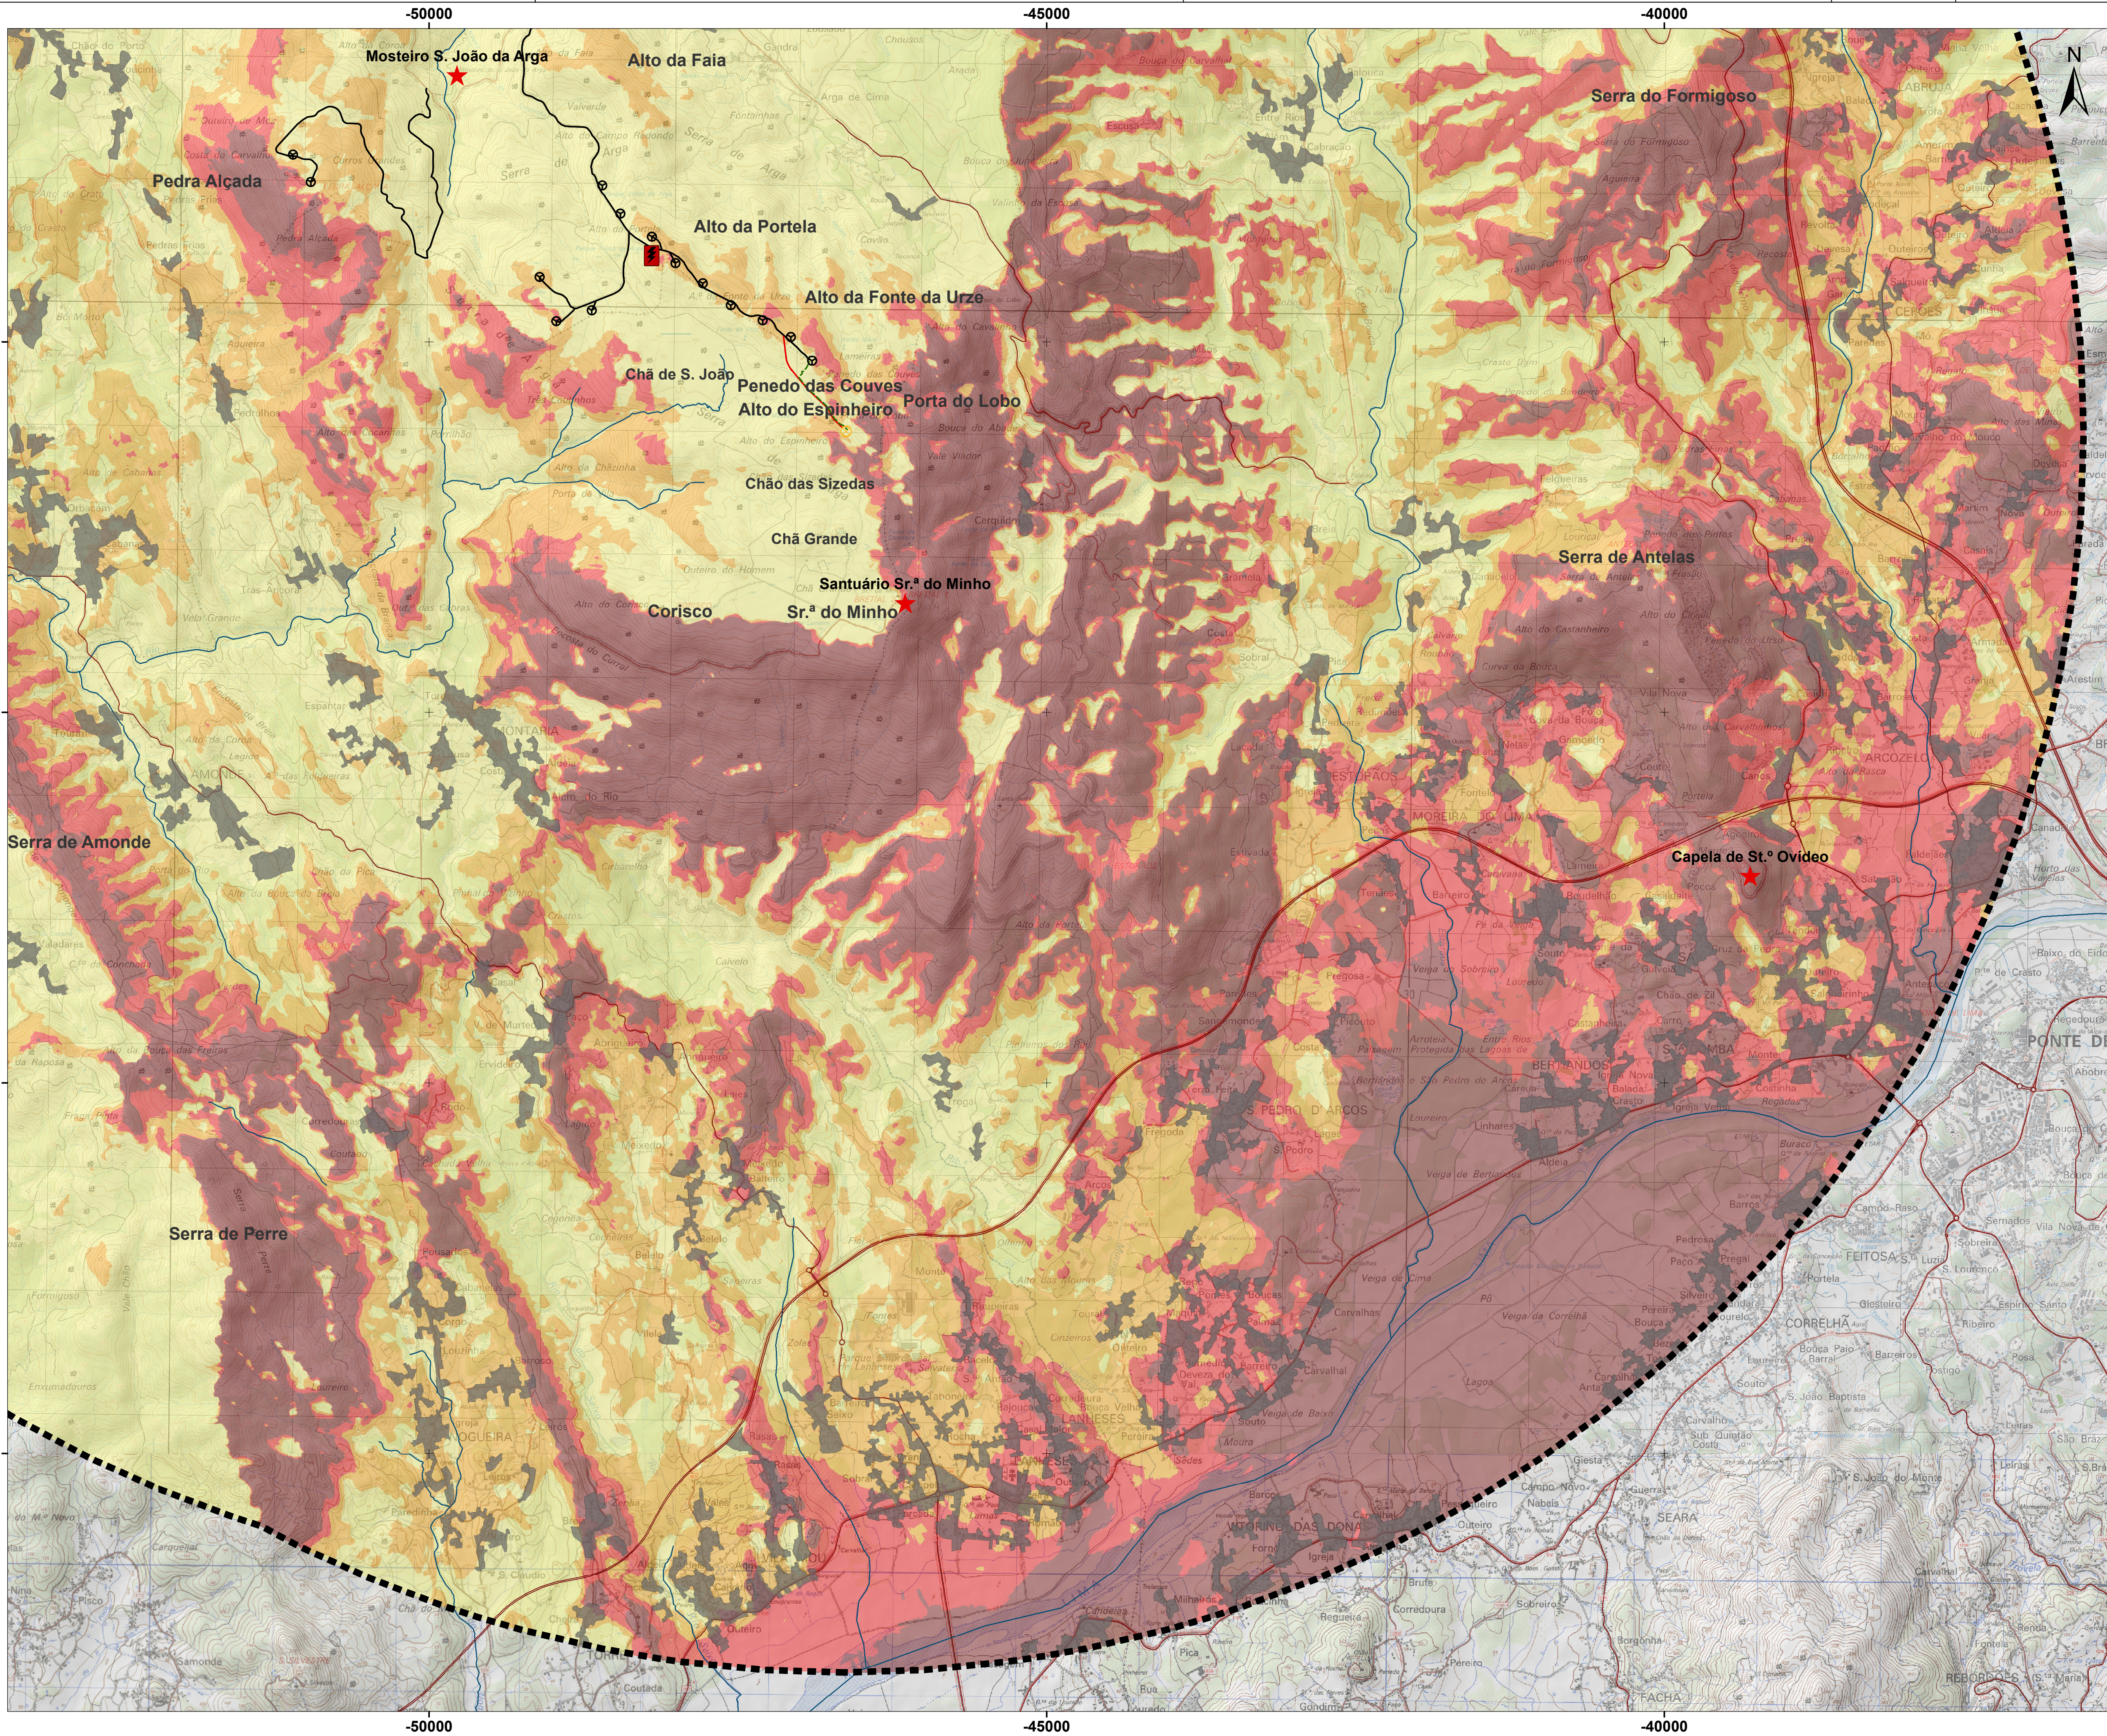

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Frequência de Visibilidades

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Visibilidade reduzida
- Visibilidade moderada
- Visibilidade elevada
- Visibilidade muito elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEMPIMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARG – 2ª FASE


Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
FREQUÊNCIA DE VISIBILIDADES

Escala: 1:25 000	Projeto: SCP
Data: 26/05/2020	Desenho: SCP
Processo: T2019-393-01	Verifica: AMM
Ficheiro: 19_4_Frequencia_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovou: AMM

Desenho Nº	Revisão
19.4	
Folha 4 de 4	

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

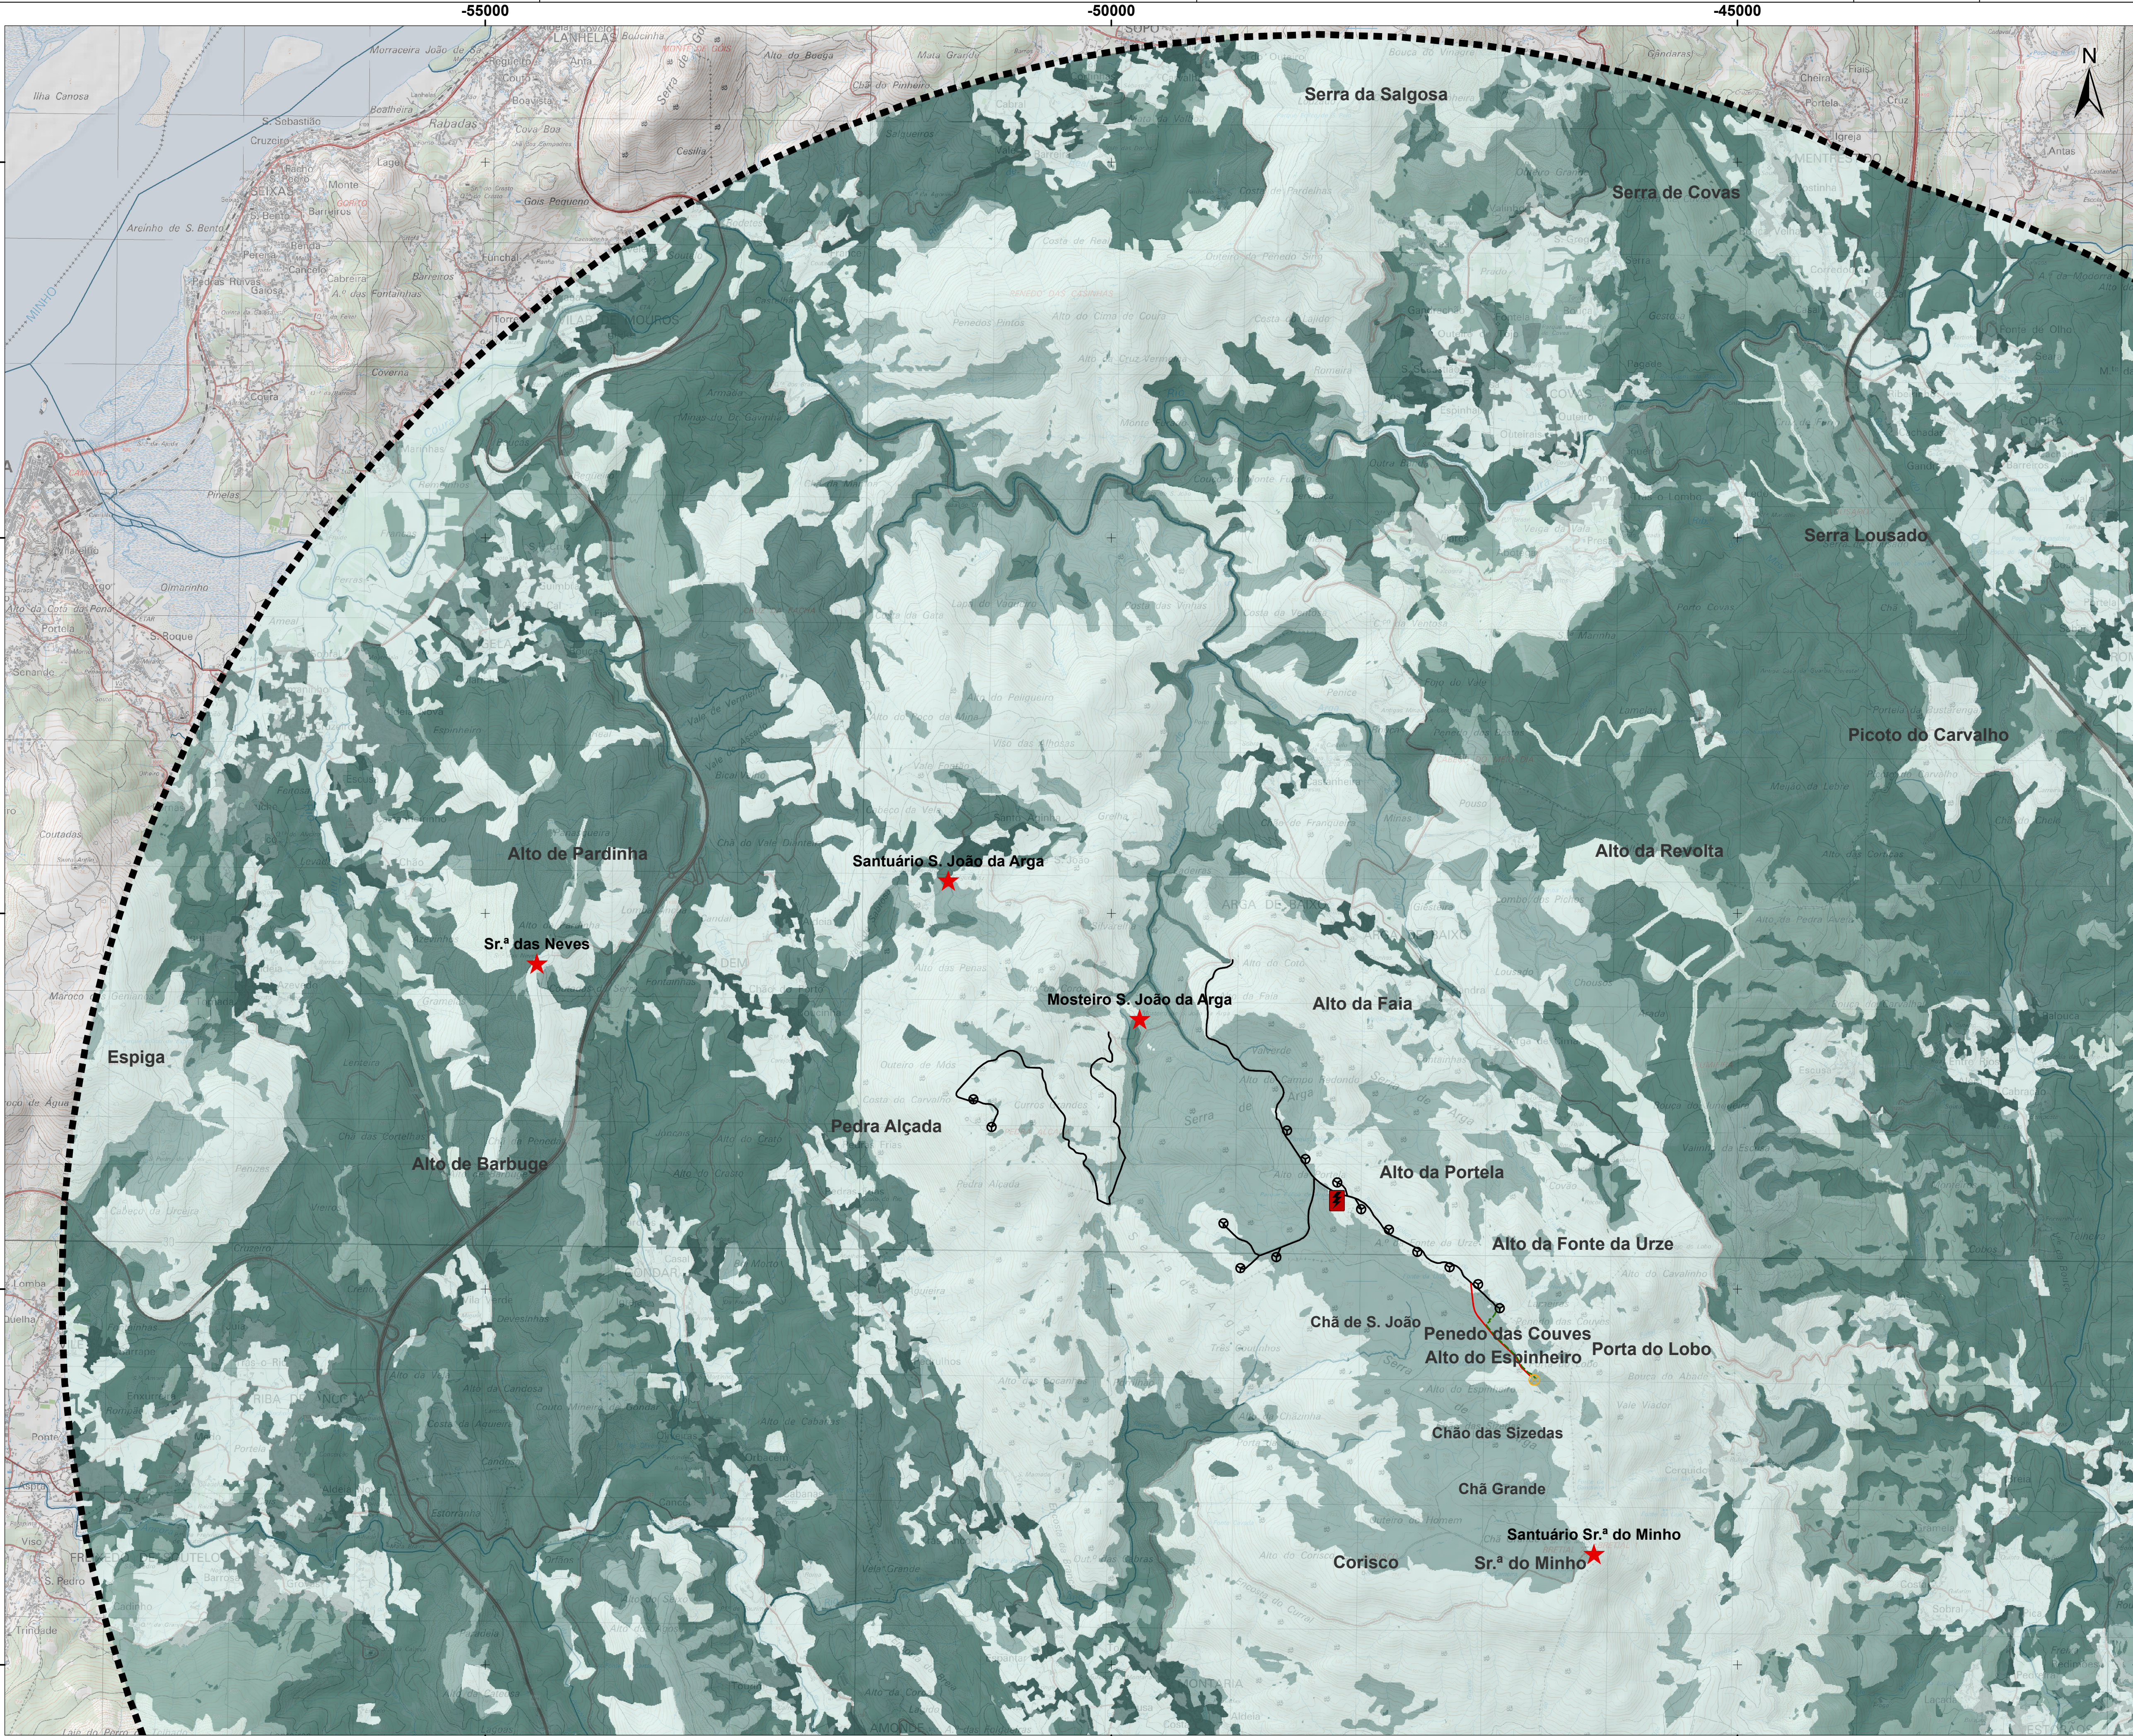

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Absorção Visual

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Absorção reduzida
- Absorção moderada
- Absorção elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGENTEIRA - 2ª FASE

Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
ABSORÇÃO VISUAL


Escala: 1:25 000	Projeto: SDP
Data: 26/05/2020	Desenho: SDP
Processo: T2019-303-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 20_1_AbsorçãoV_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº
20.1

Folha 1 de 4

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (GeoE) - Licença de utilização: 210/2019

0 1000 m

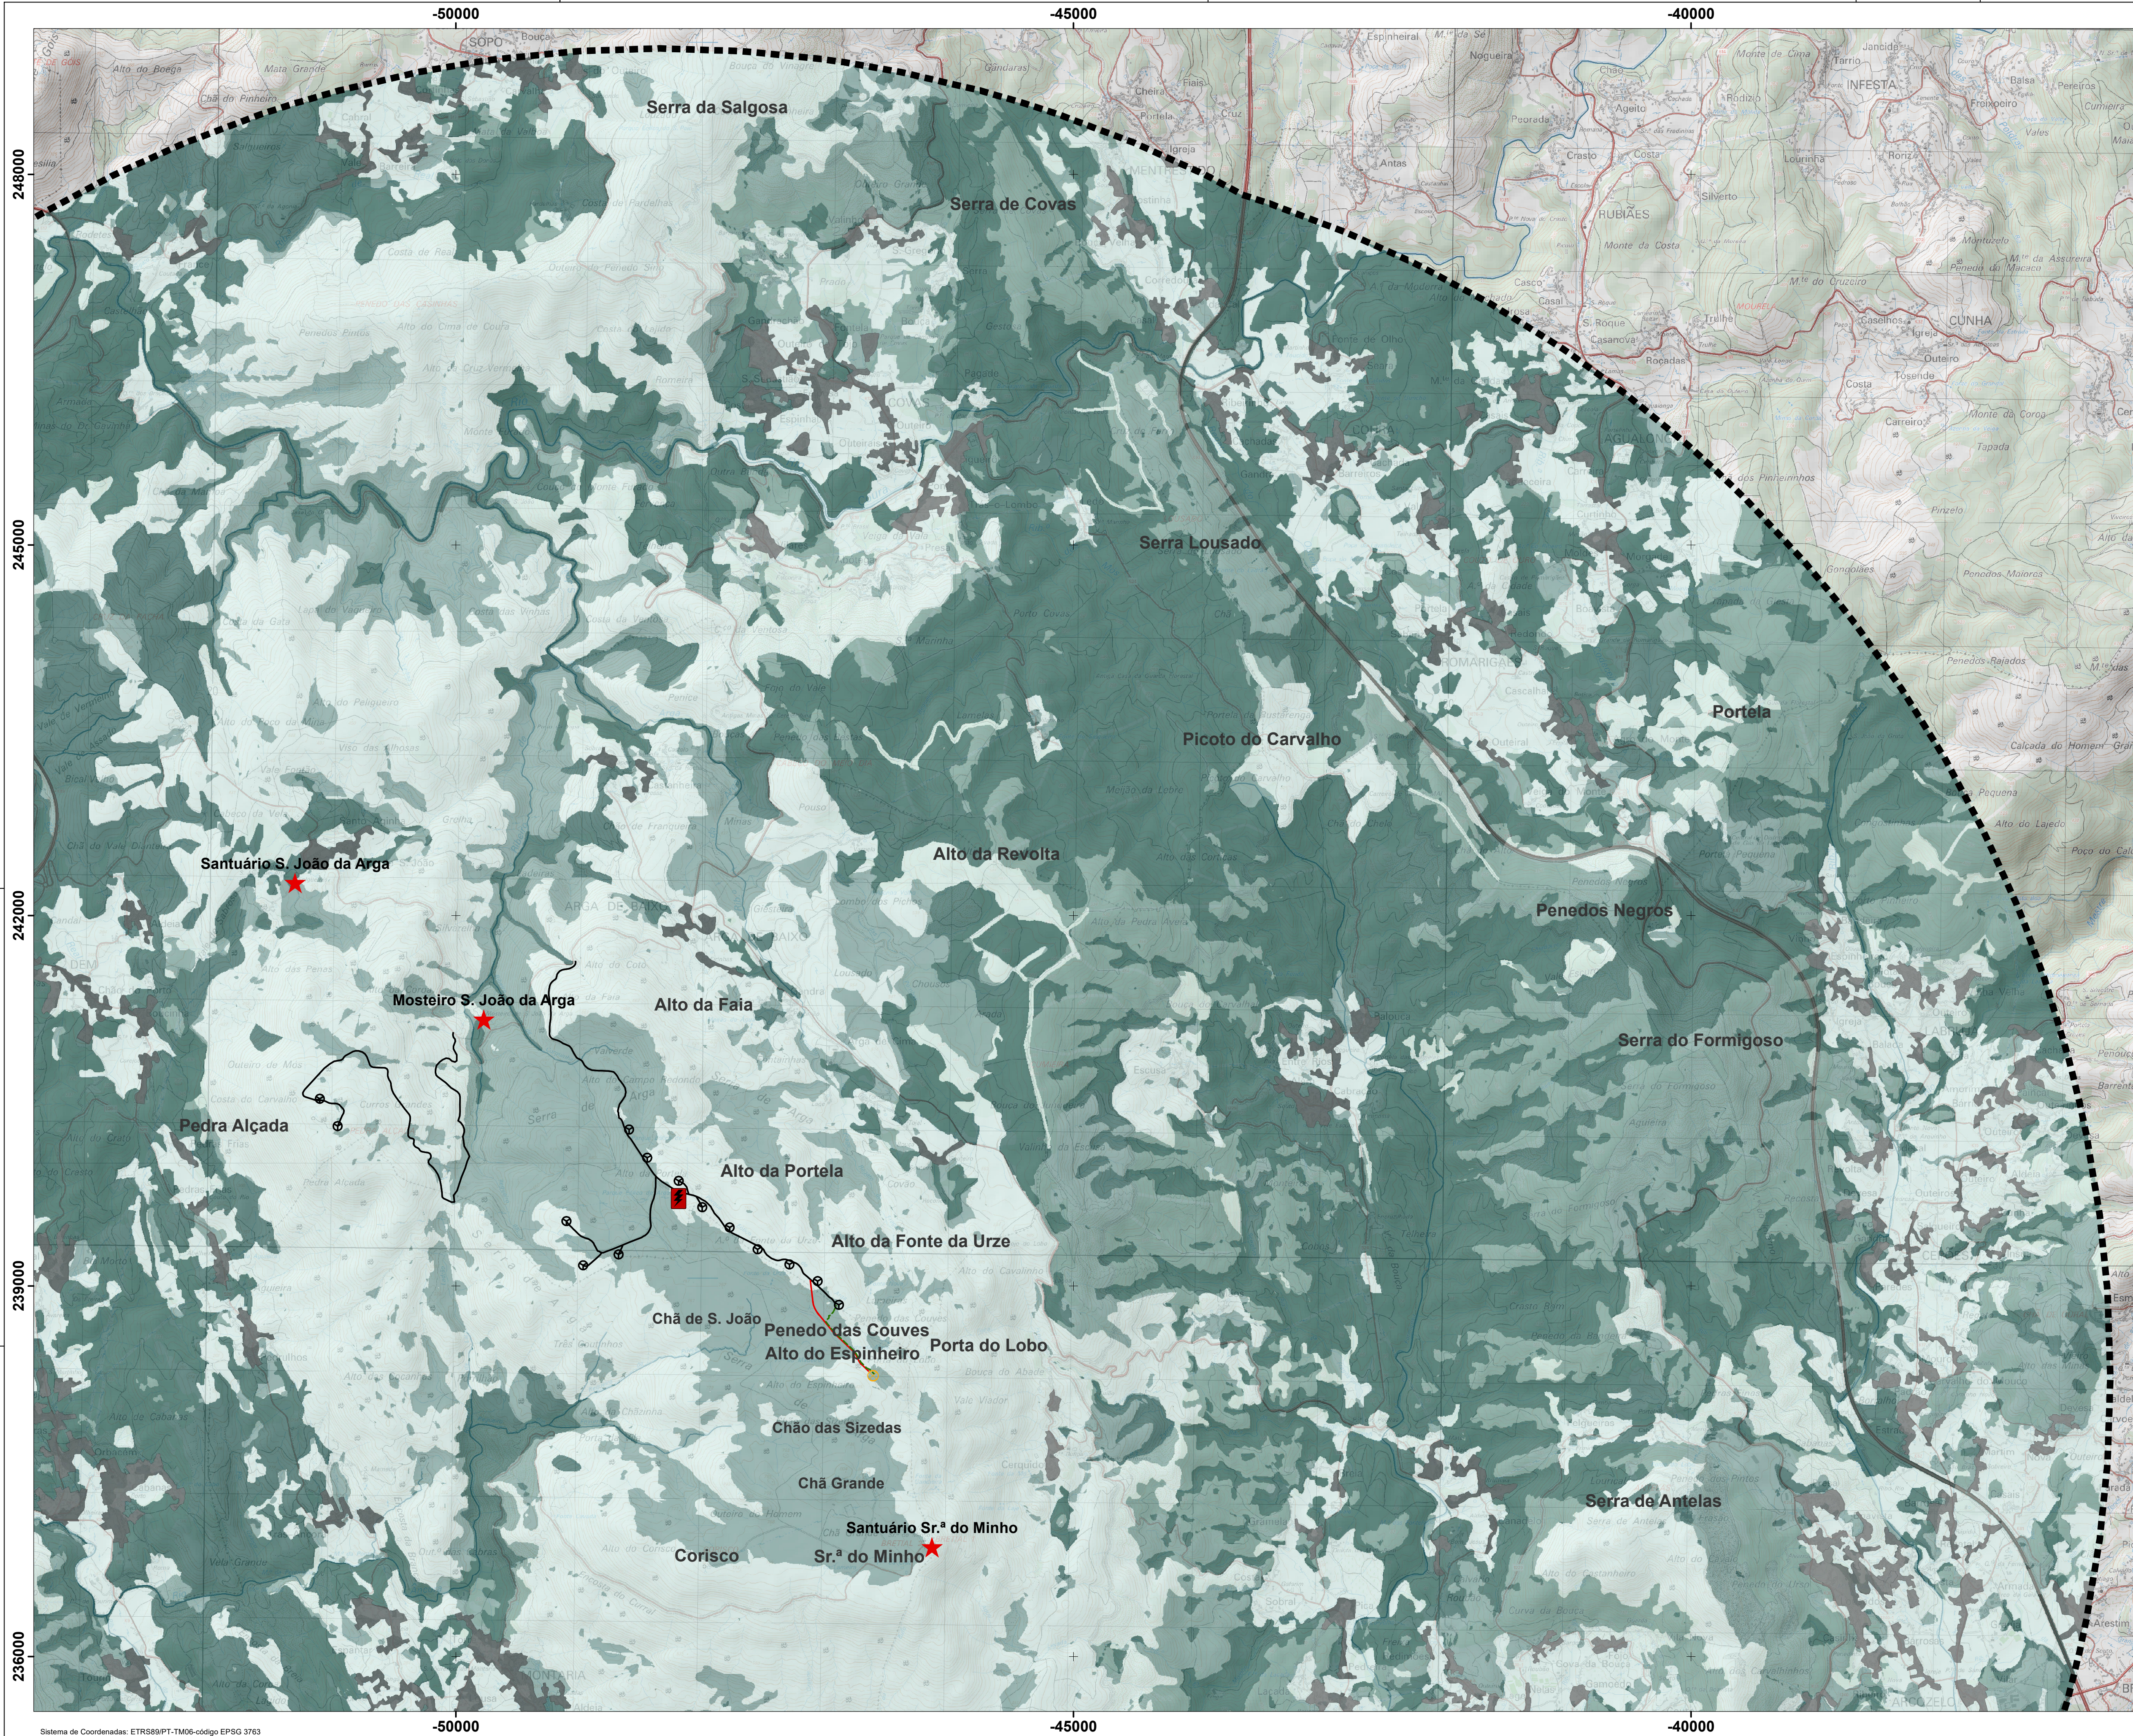

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Absorção Visual

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Absorção reduzida
- Absorção moderada
- Absorção elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



Projeto

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGATEIRA - 2ª FASE

Fase

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ABSORÇÃO VISUAL


Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-303-01	Verificação:	AMM
Ficheiro:	20_2_AbsorçãoV_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação:	AMM

Desenho Nº

20.2

Folha 2 de 4

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

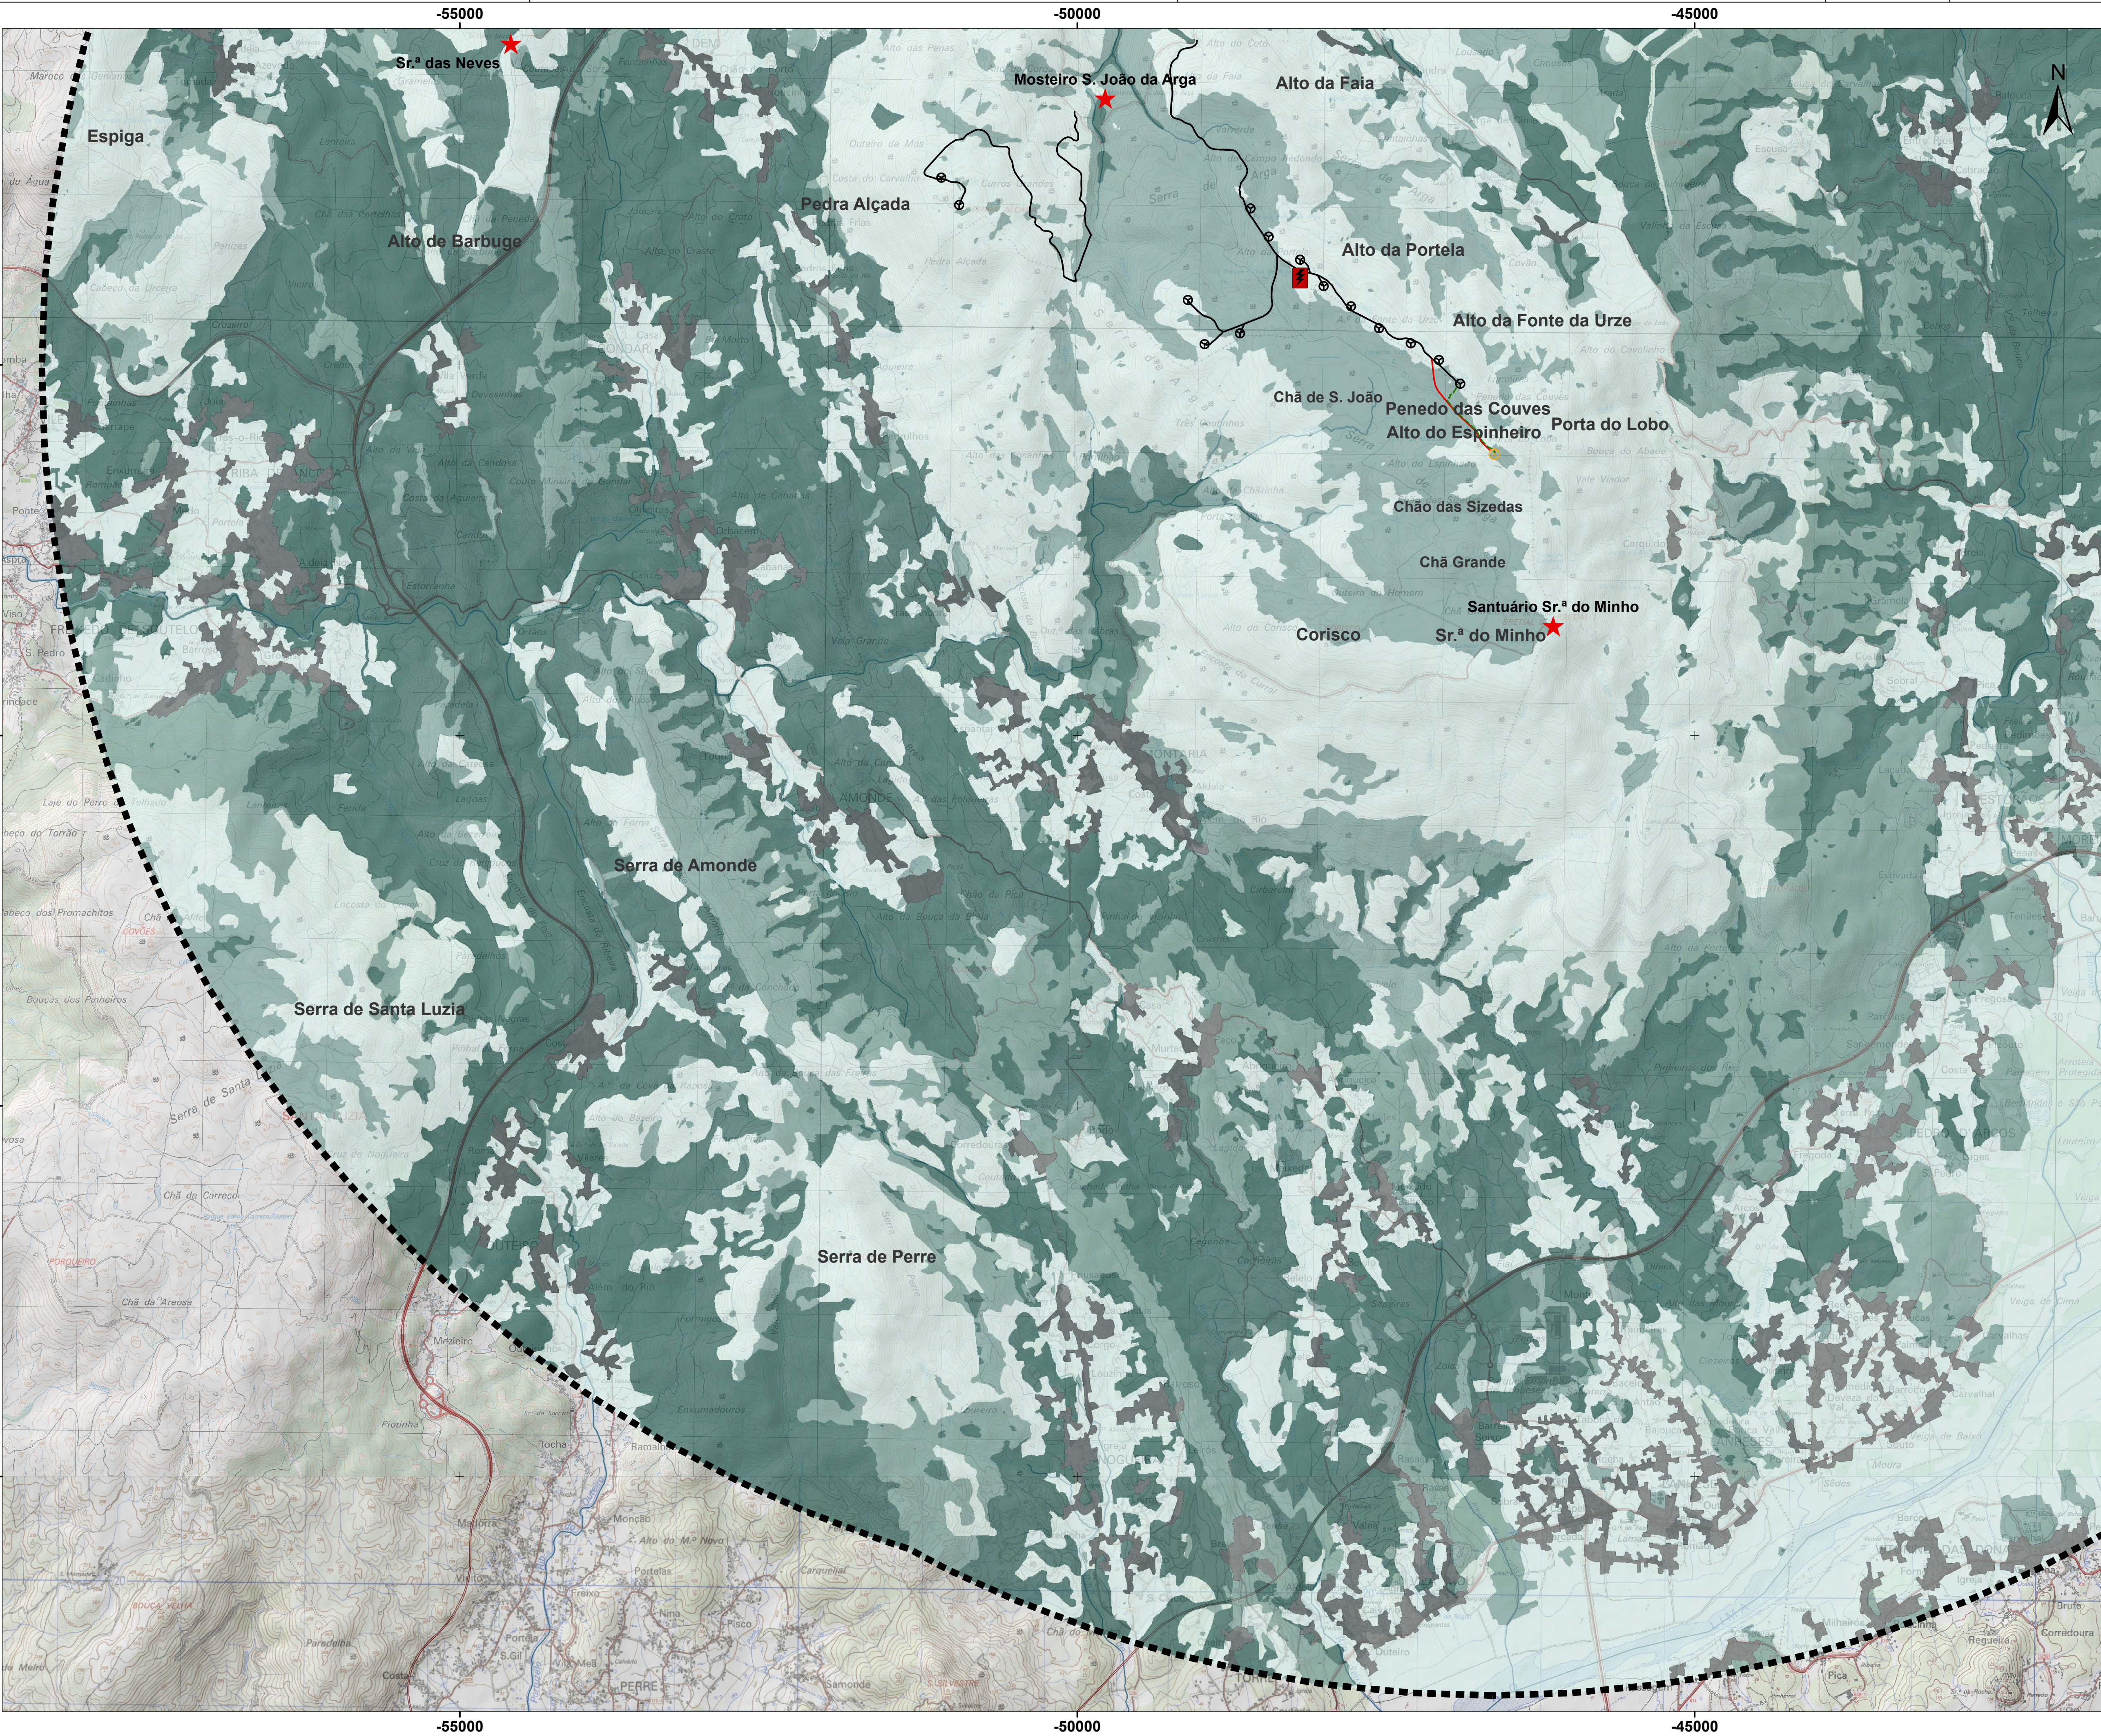

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Absorção Visual

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Absorção reduzida
- Absorção moderada
- Absorção elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE

Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO


Designação
ABSORÇÃO VISUAL

Escala: 1:25 000	Projeto: SCP
Data: 26/05/2020	Desenho: SCP
Processo: T2019-303-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 20_3_AbsorçãoV_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº
20.3

Folha 3 de 4
Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

SIG Ref: T2019-393-0009-DES01-EIA12_PD_HPSOMETRIA_ARG_EIA_R00_20191002.mxd

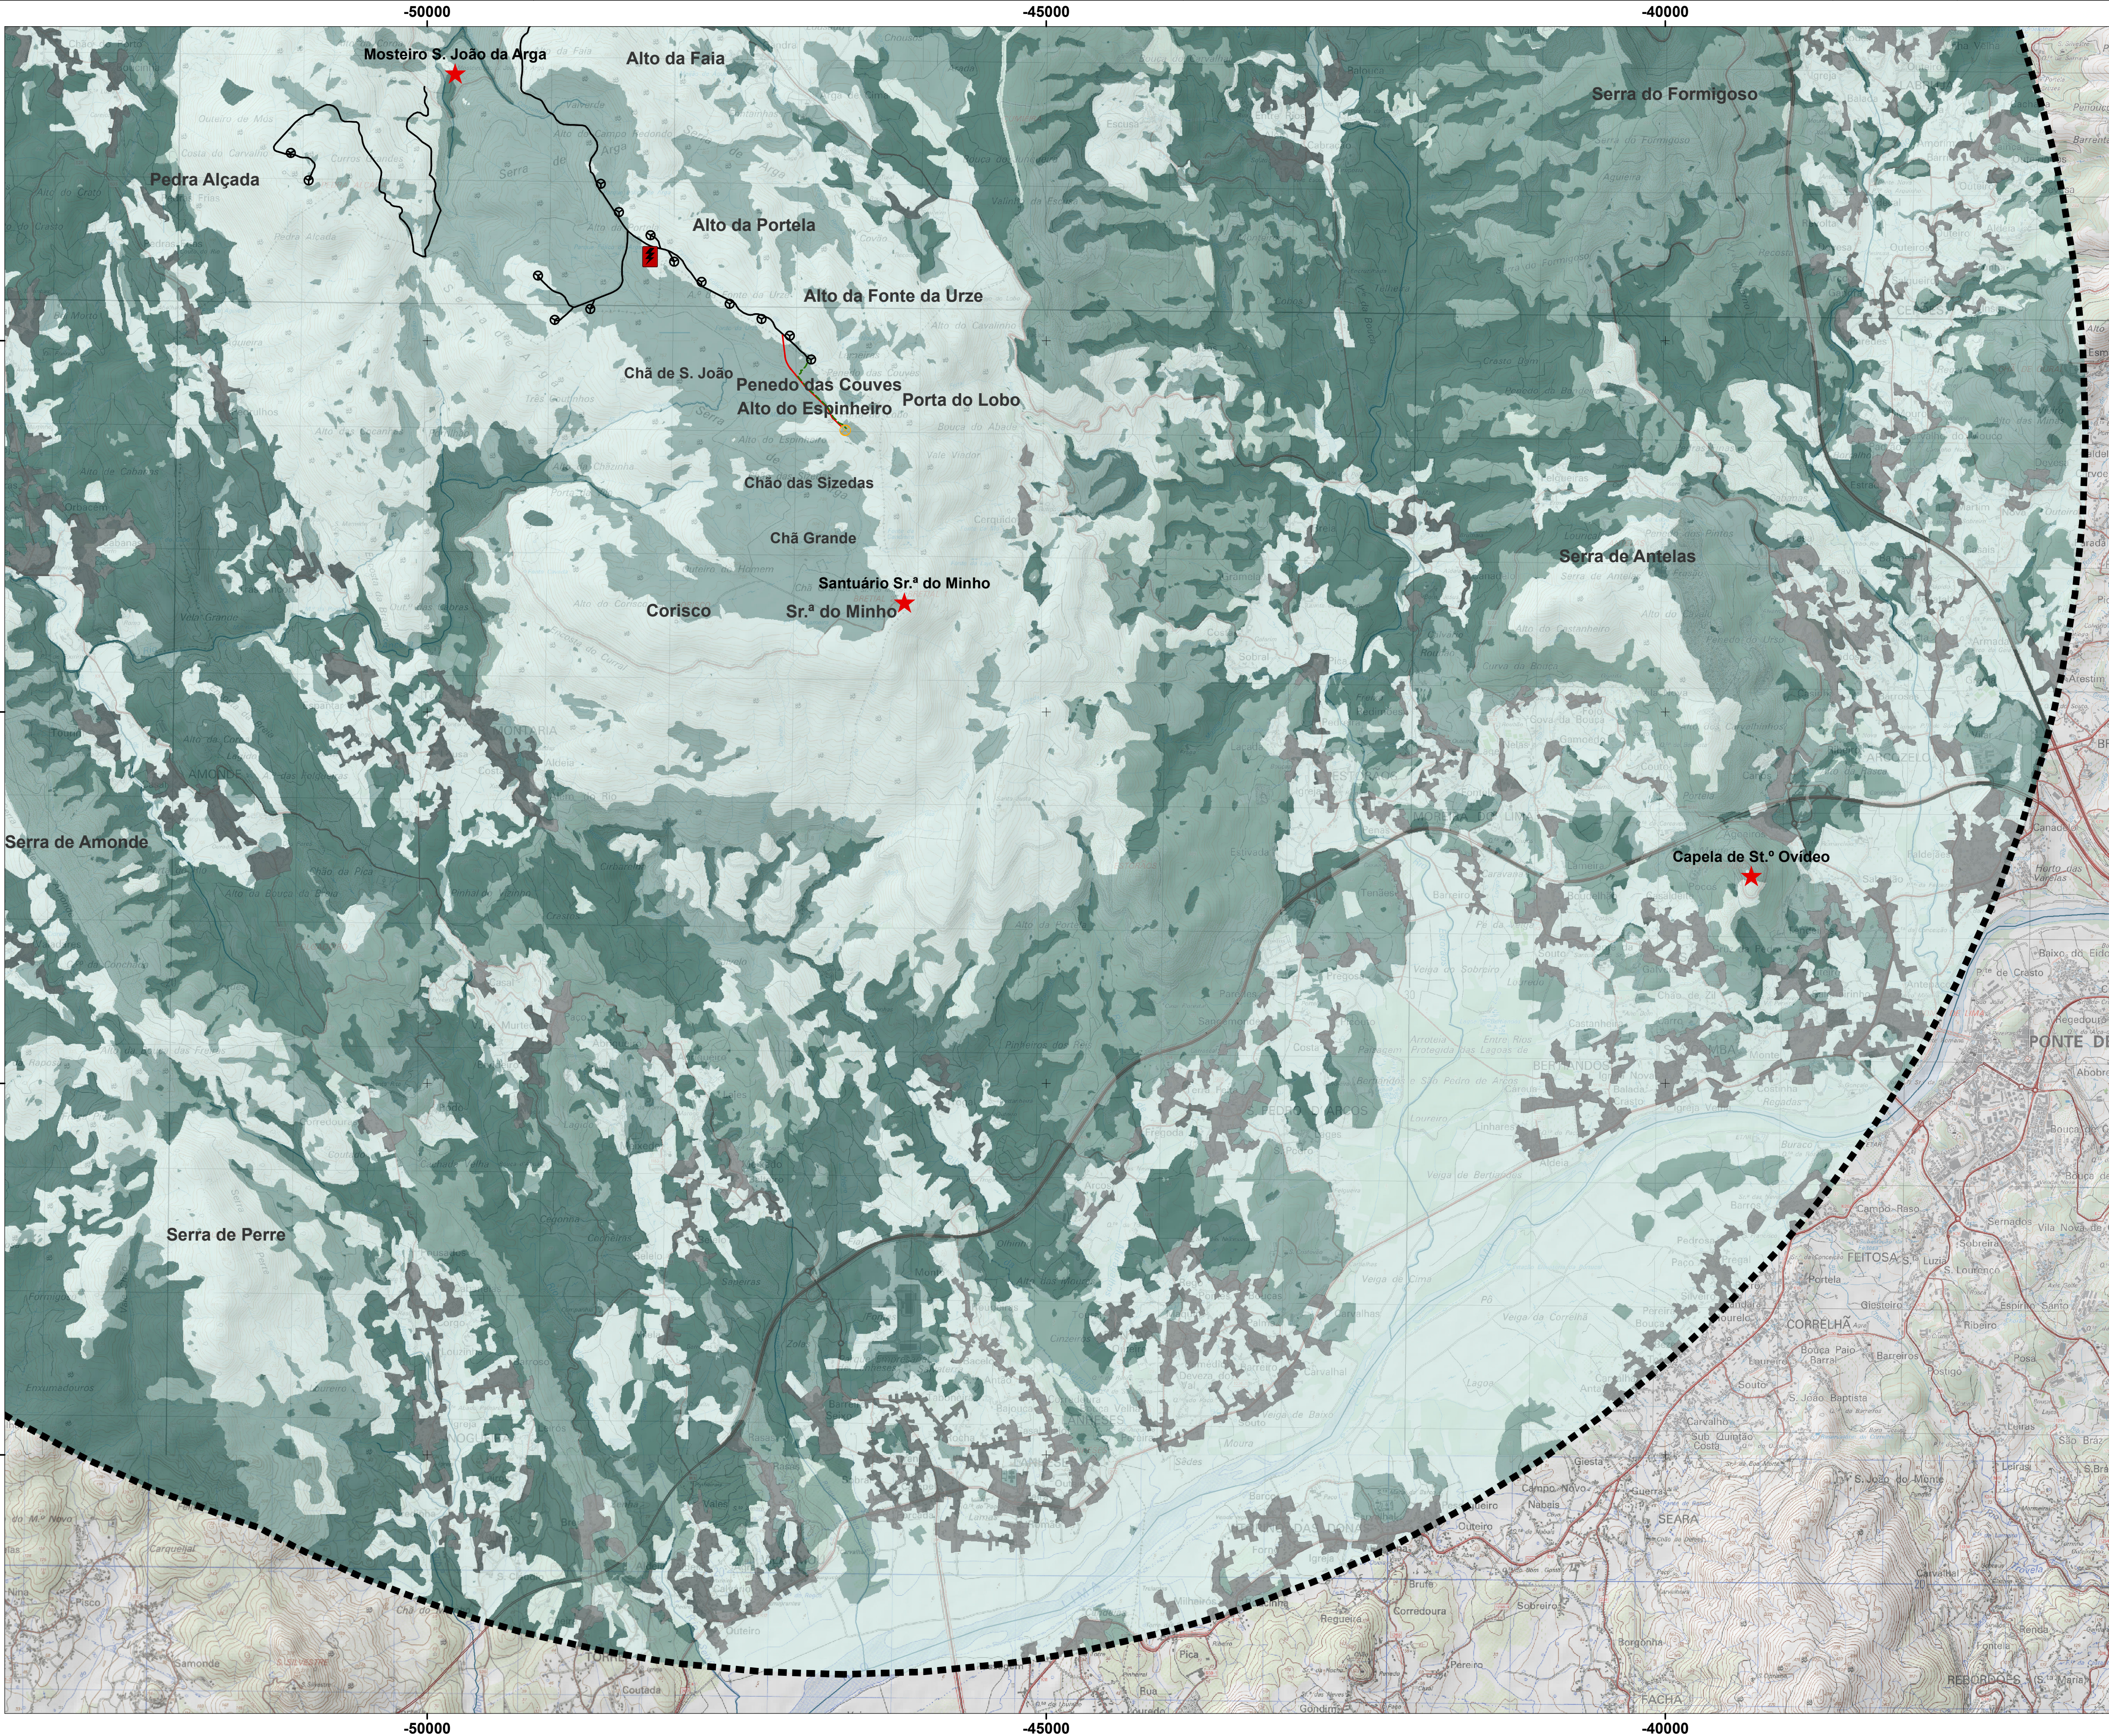

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Absorção Visual

- Focos de observadores: pontos notáveis
- Focos de observadores: povoações
- Absorção reduzida
- Absorção moderada
- Absorção elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE


Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
ABSORÇÃO VISUAL

Escala: 1:25 000	Projeto: SDP
Data: 26/05/2020	Desenho: SDP
Processo: T2019-393-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 20_4_AbsorçãoV_ARG_Einca_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº
20.4

Folha 4 de 4
Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

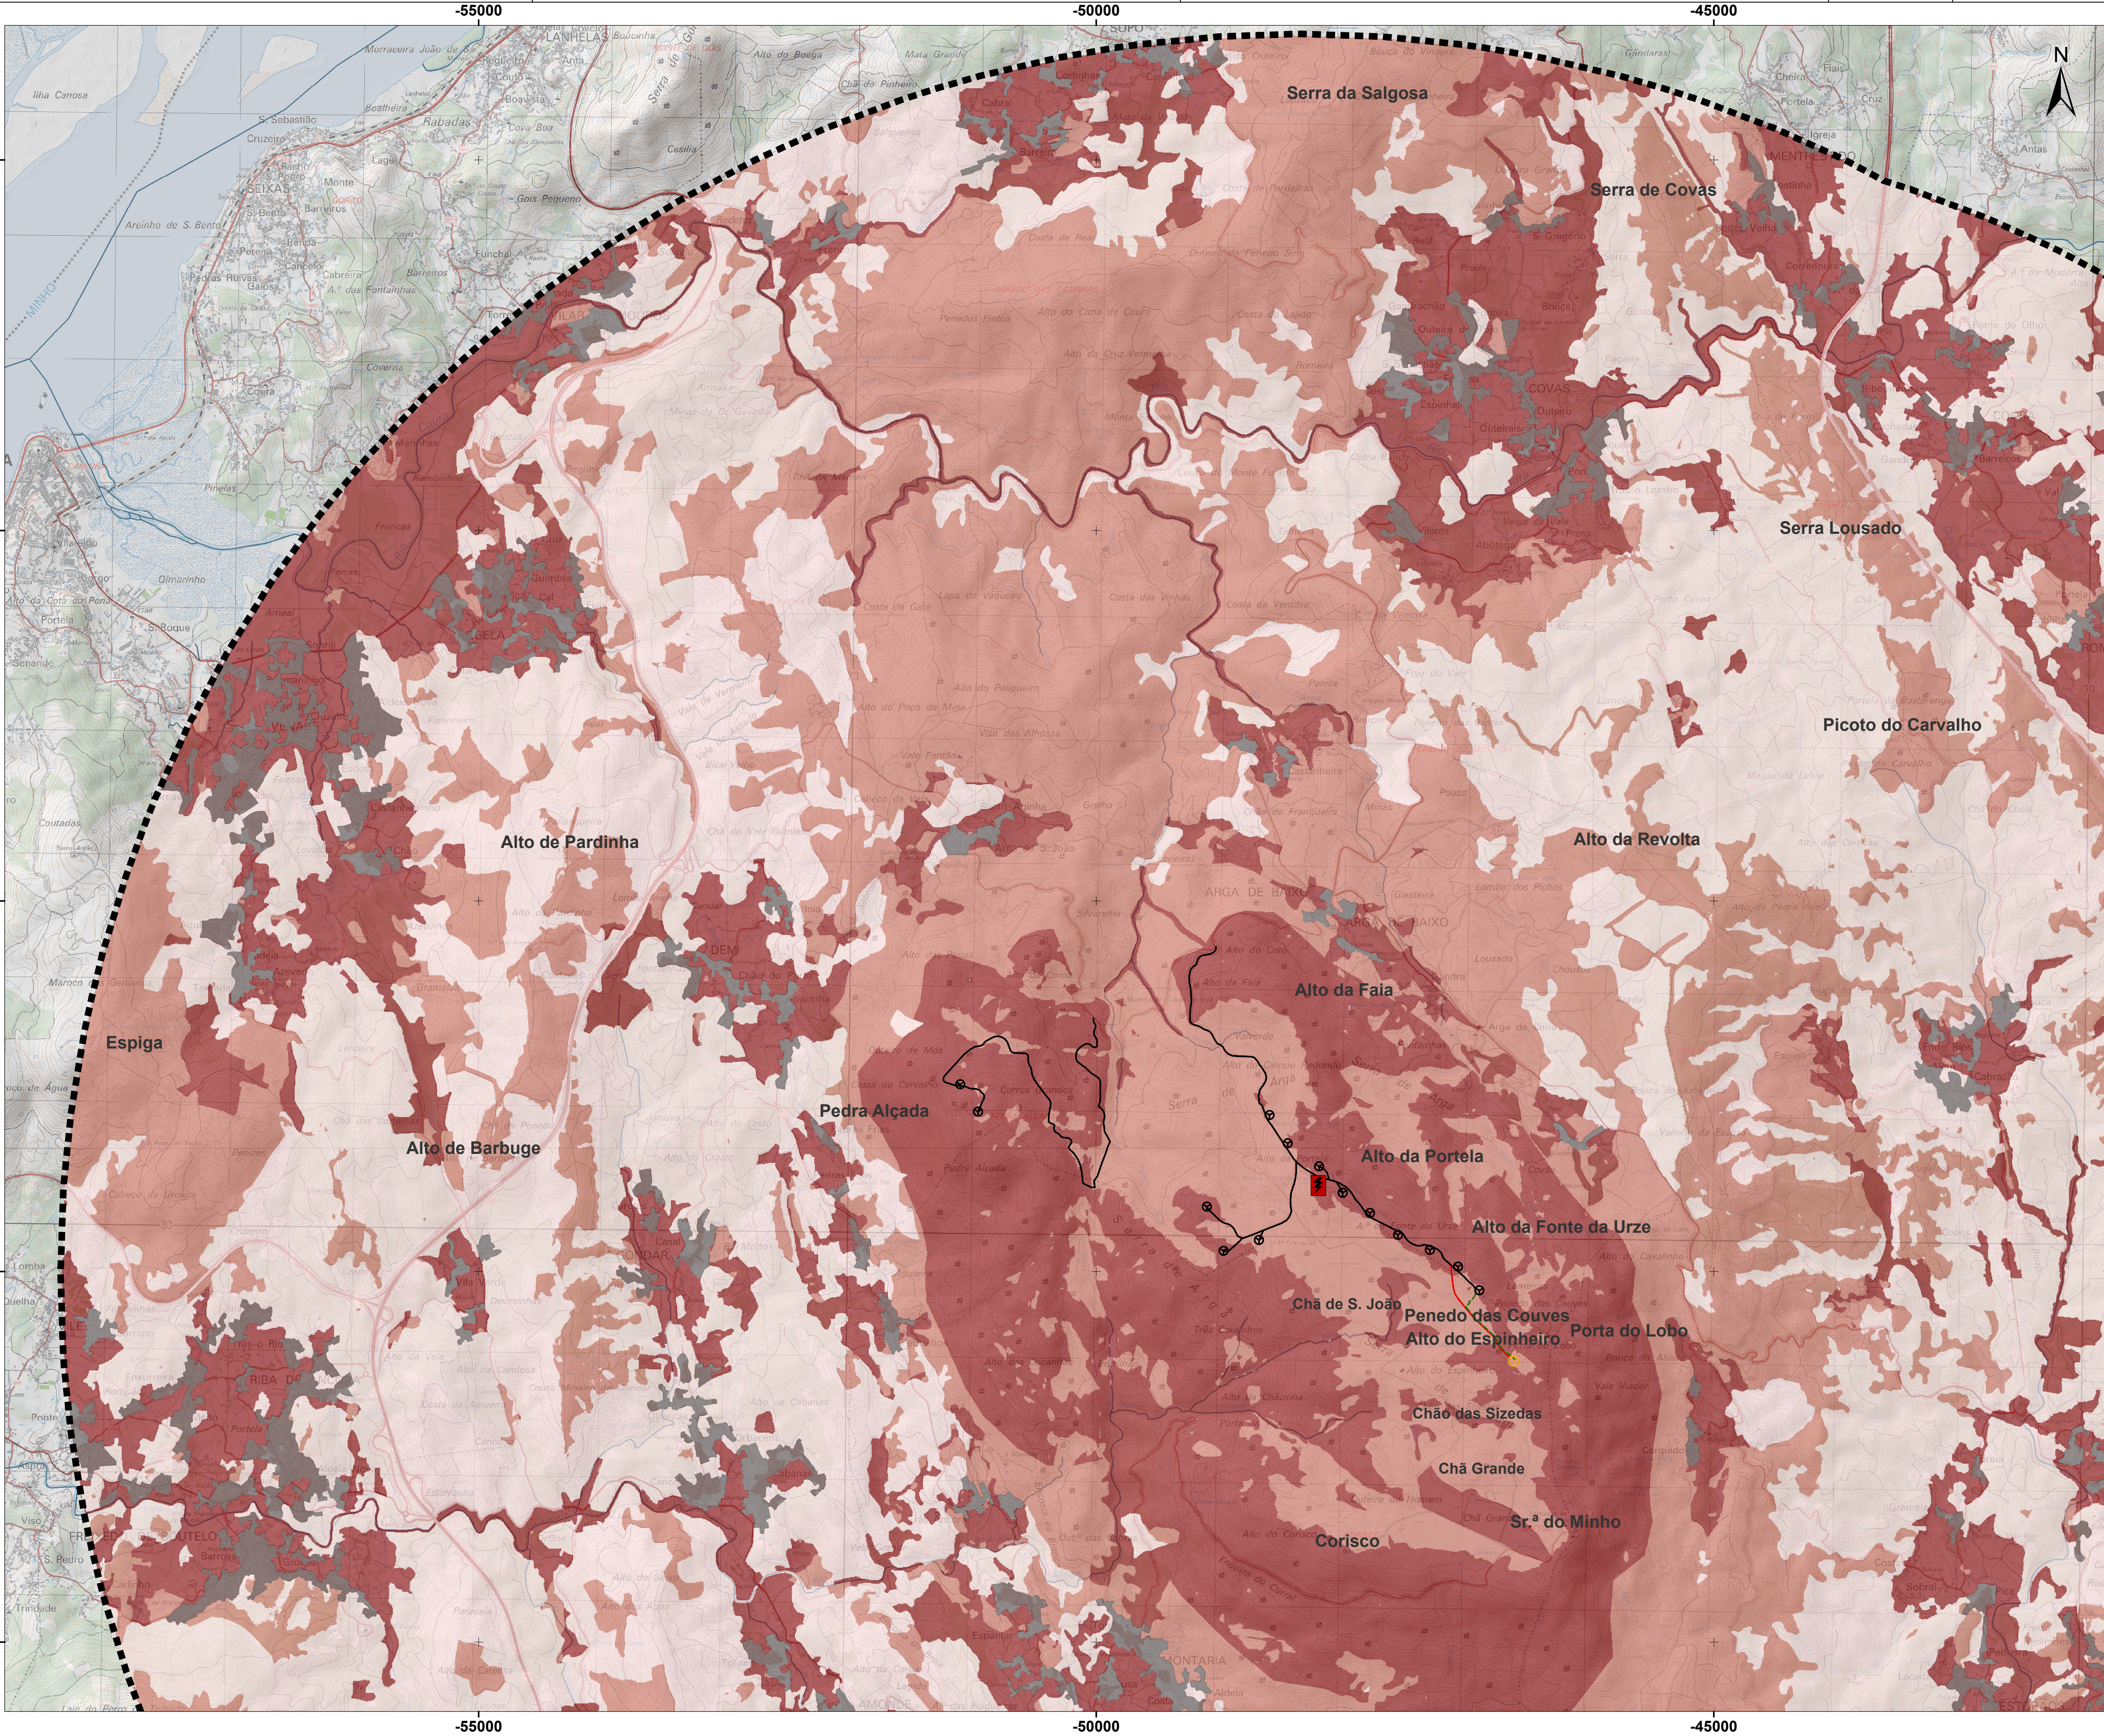

- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento

- Sensibilidade Visual**
- Sensibilidade reduzida
 - Sensibilidade moderada
 - Sensibilidade elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



Projeto

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGAL – 2ª FASE

Fase

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação


SENSIBILIDADE VISUAL

Escala:	1:25 000	Projeto:	SCP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SCP
Processo:	T2019-303-01	Verifica:	AMM
Ficheiro:	21_1_AbacoarV_ARG_EINCA_R02_20200526	Aprovou:	AMM

Desenho Nº

21.1

Folha 1 de 4

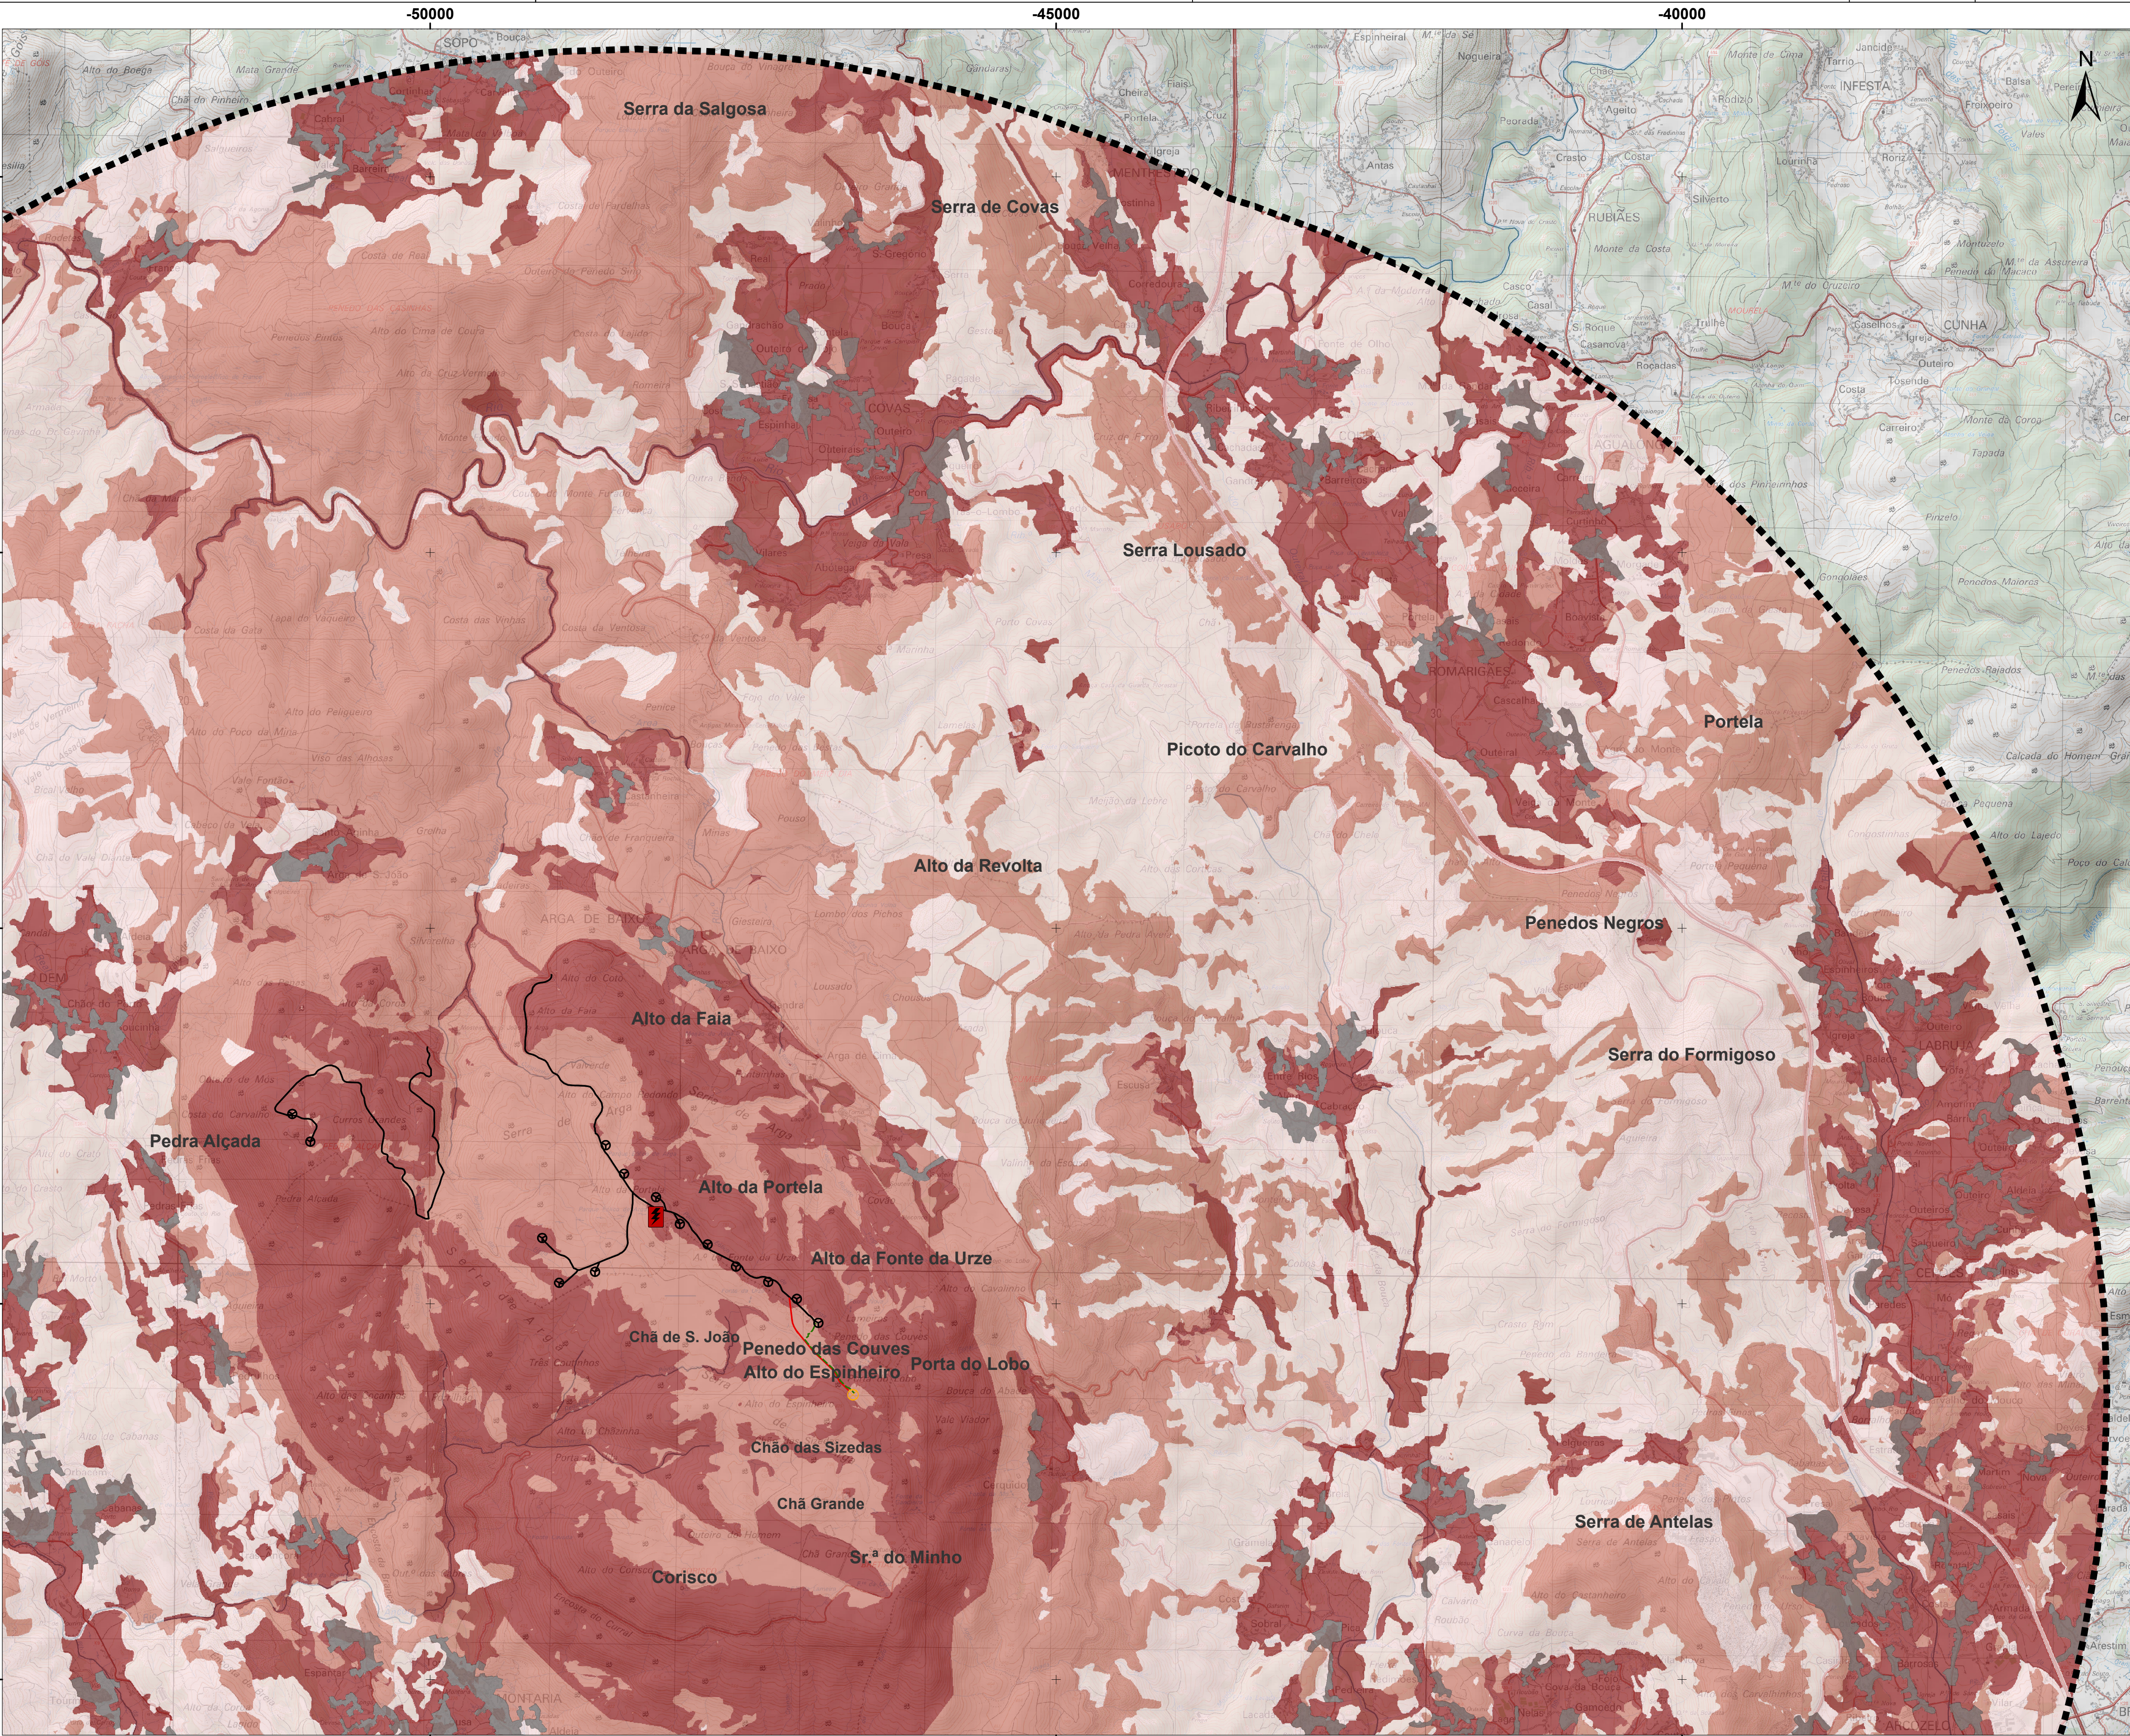

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeE) - Licença de utilização: 210/2019

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Sensibilidade Visual

- Sensibilidade reduzida
- Sensibilidade moderada
- Sensibilidade elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE


Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
SENSIBILIDADE VISUAL

Escala: 1:25 000	Projeto: SCP
Data: 26/05/2020	Desenho: SCP
Processo: T2019-393-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 21_2_AbacoV-ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº **21.2** Revisão

Folha 2 de 4
Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

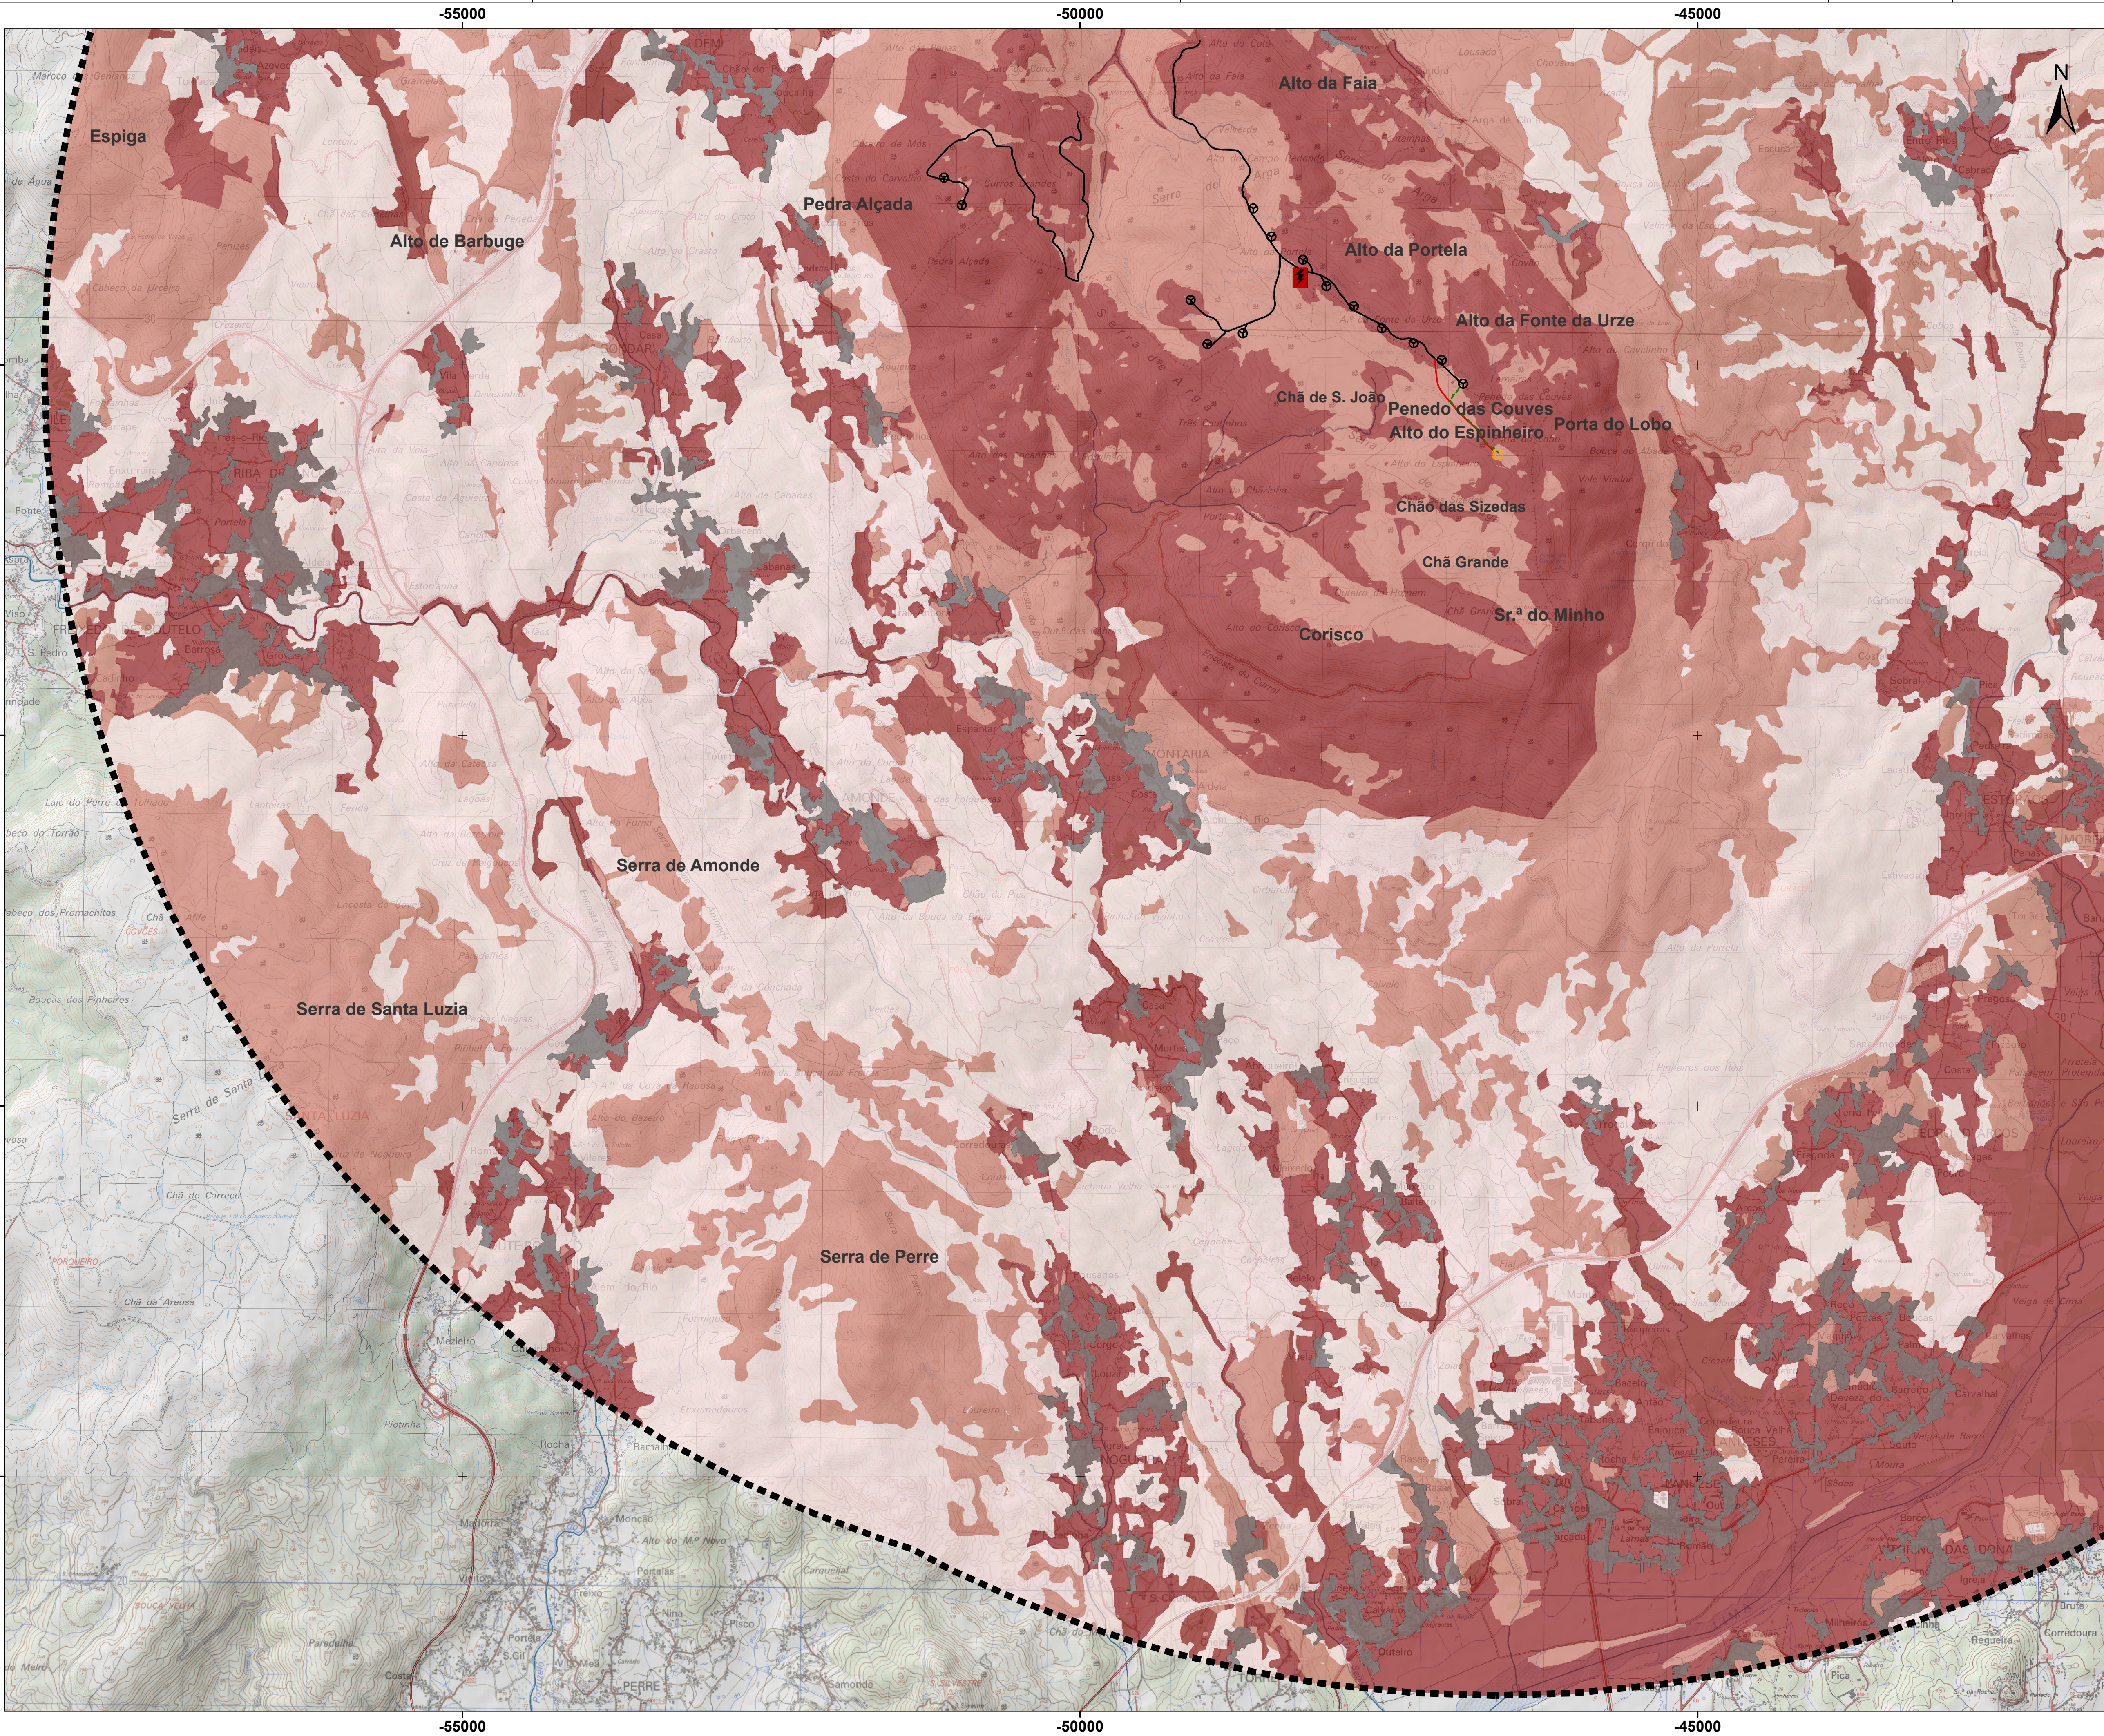

- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento

- Sensibilidade Visual**
- Sensibilidade reduzida
 - Sensibilidade moderada
 - Sensibilidade elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

**QUADRANTE** www.qd-eng.com

Cliente 

Projeto **SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE**


Fase **EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO**

Designação **SENSIBILIDADE VISUAL**

Escala: 1:25 000	Projeto: SGP
Data: 26/05/2020	Desenho: SGP
Processo: T2019-303-01	Verifica: AMM
Ficheiro: 21_3_AbacoV4V_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovou: AMM

Desenho Nº **21.3** Folha 3 de 4

SIG Ref: T2019-393-0009-DES01-EIA12_PD_HFSOMETRIA_ARG_EIA_R00_20191002.mxd

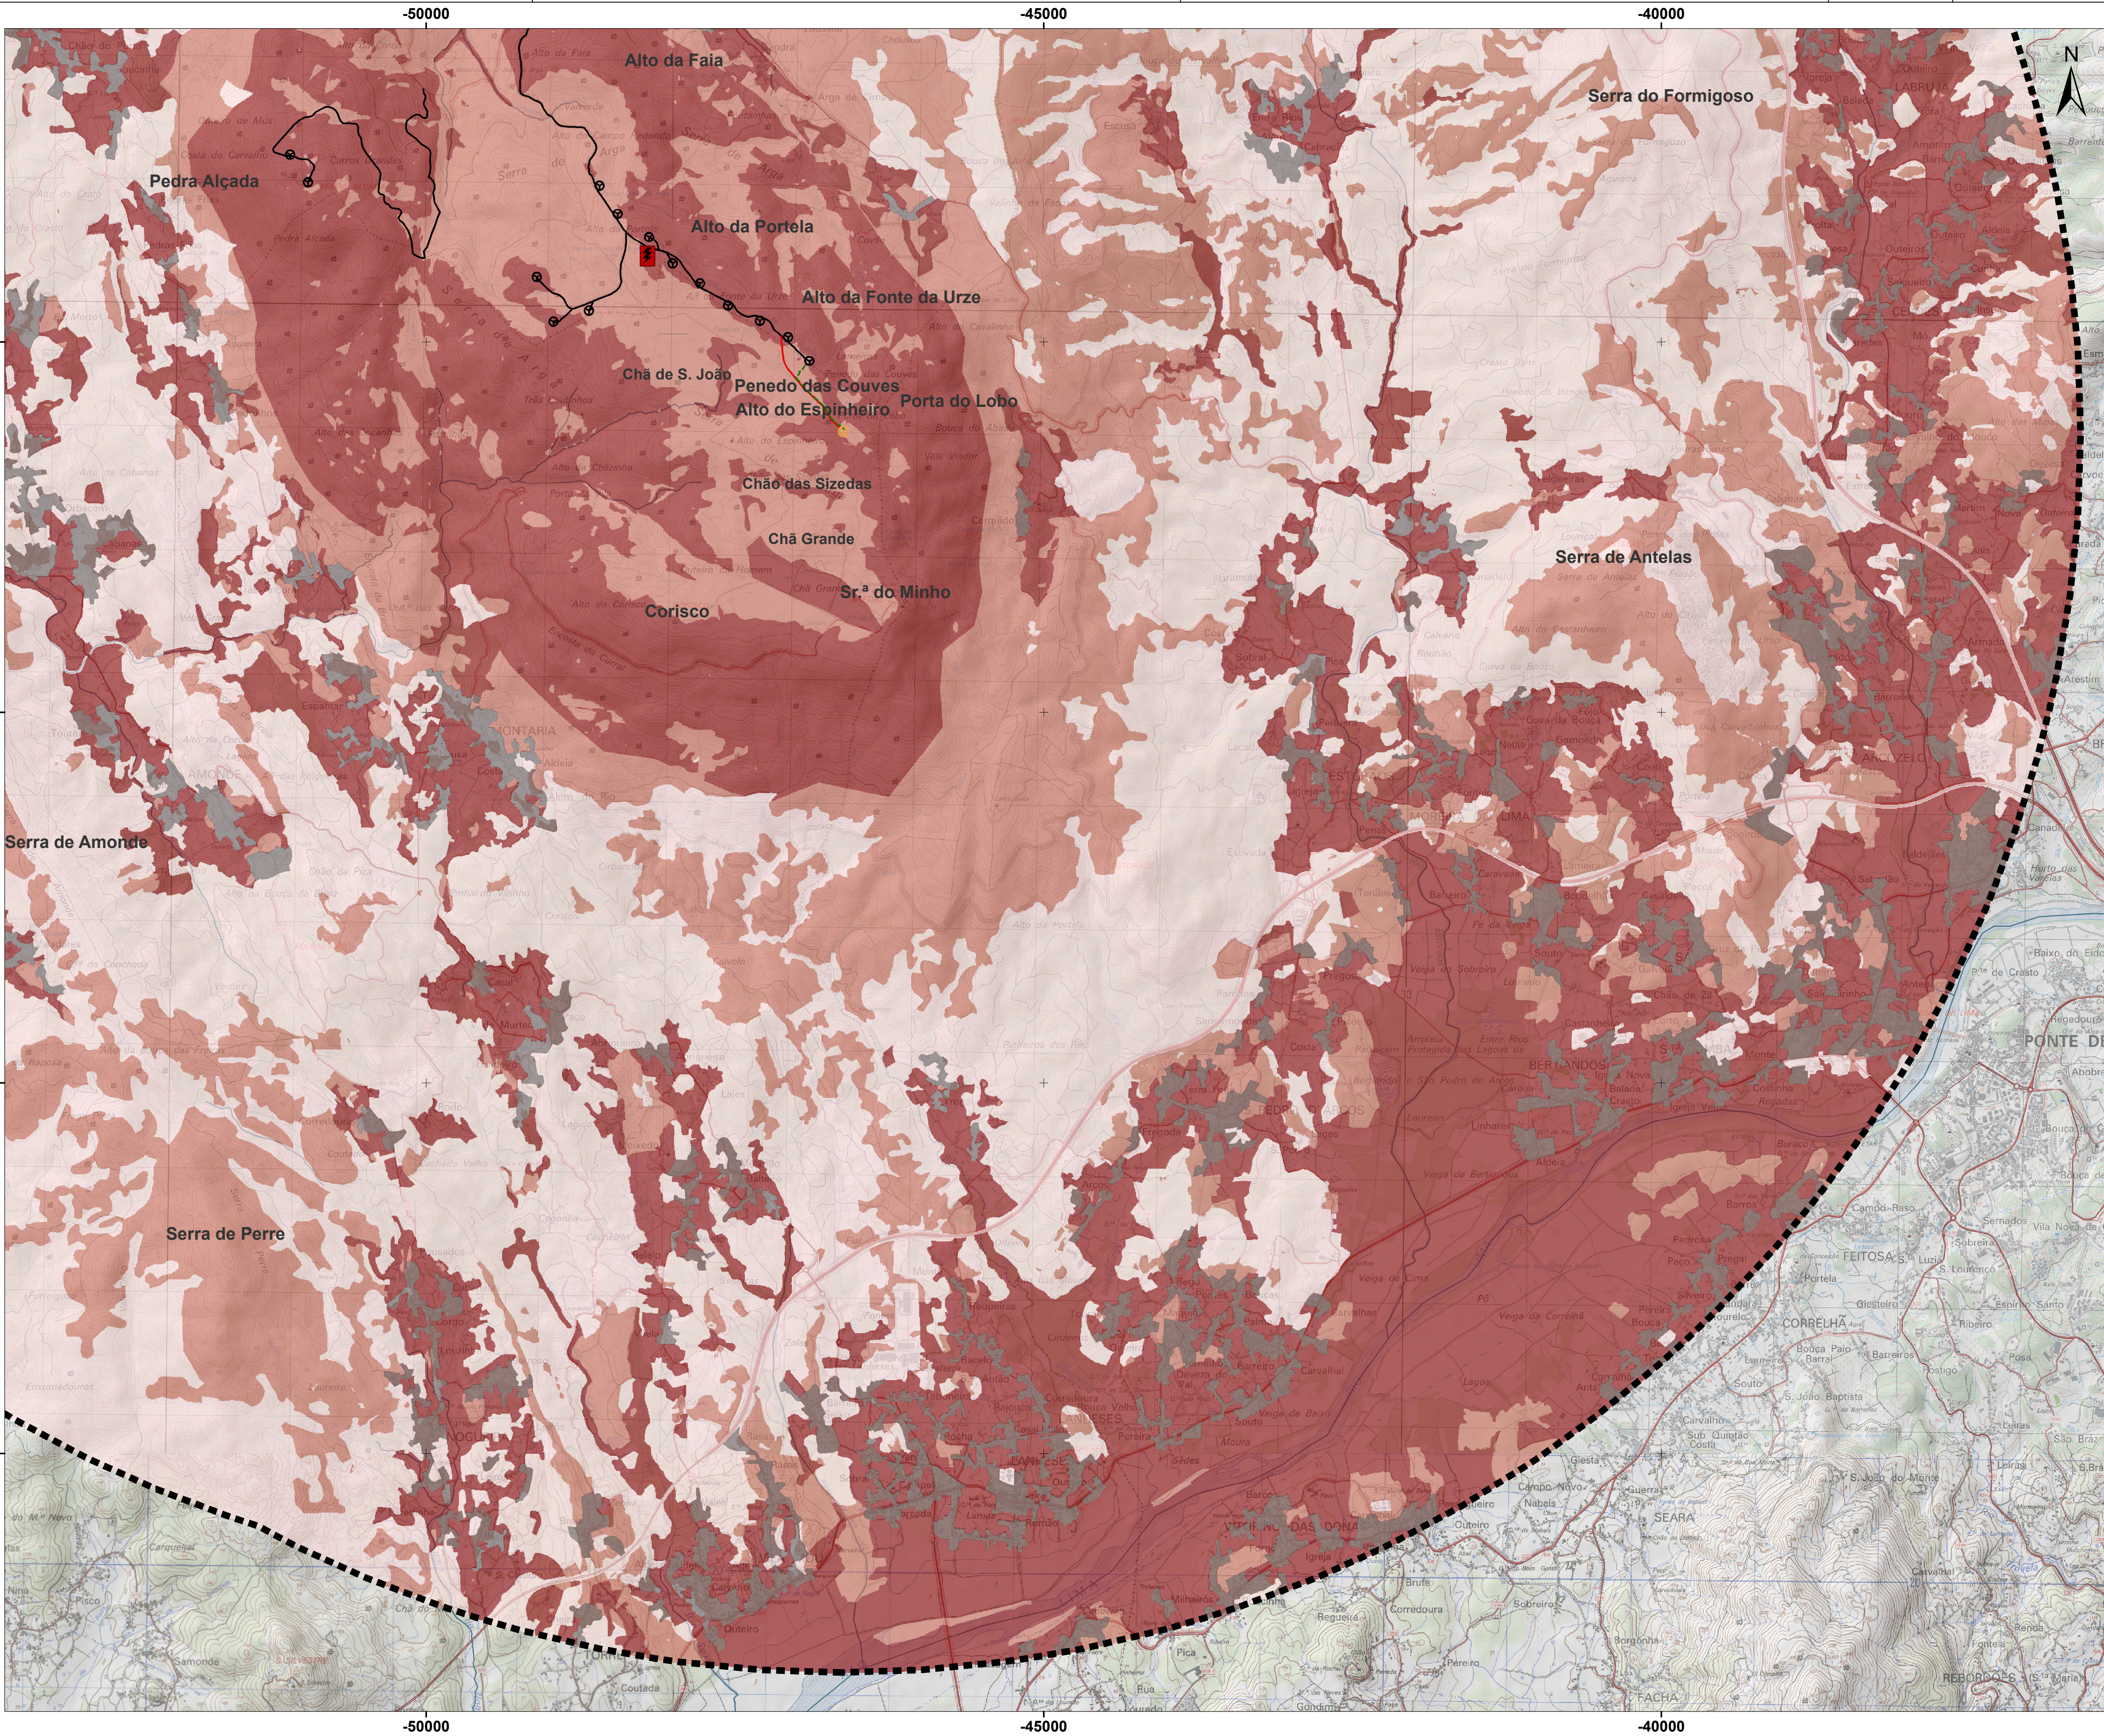

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Sensibilidade Visual

- Sensibilidade reduzida
- Sensibilidade moderada
- Sensibilidade elevada

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEMPIMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGAL - 2ª FASE

Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
SENSIBILIDADE VISUAL


Escala: 1:25 000	Projeto: SCP
Data: 26/05/2020	Desenho: SCP
Processo: T2019-393-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 21_4_AbsorçãoV_ARG_Einca_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº
21.4


Folha 4 de 4

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000. Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (GeoE) - Licença de utilização: 210/2019

0 1000 m

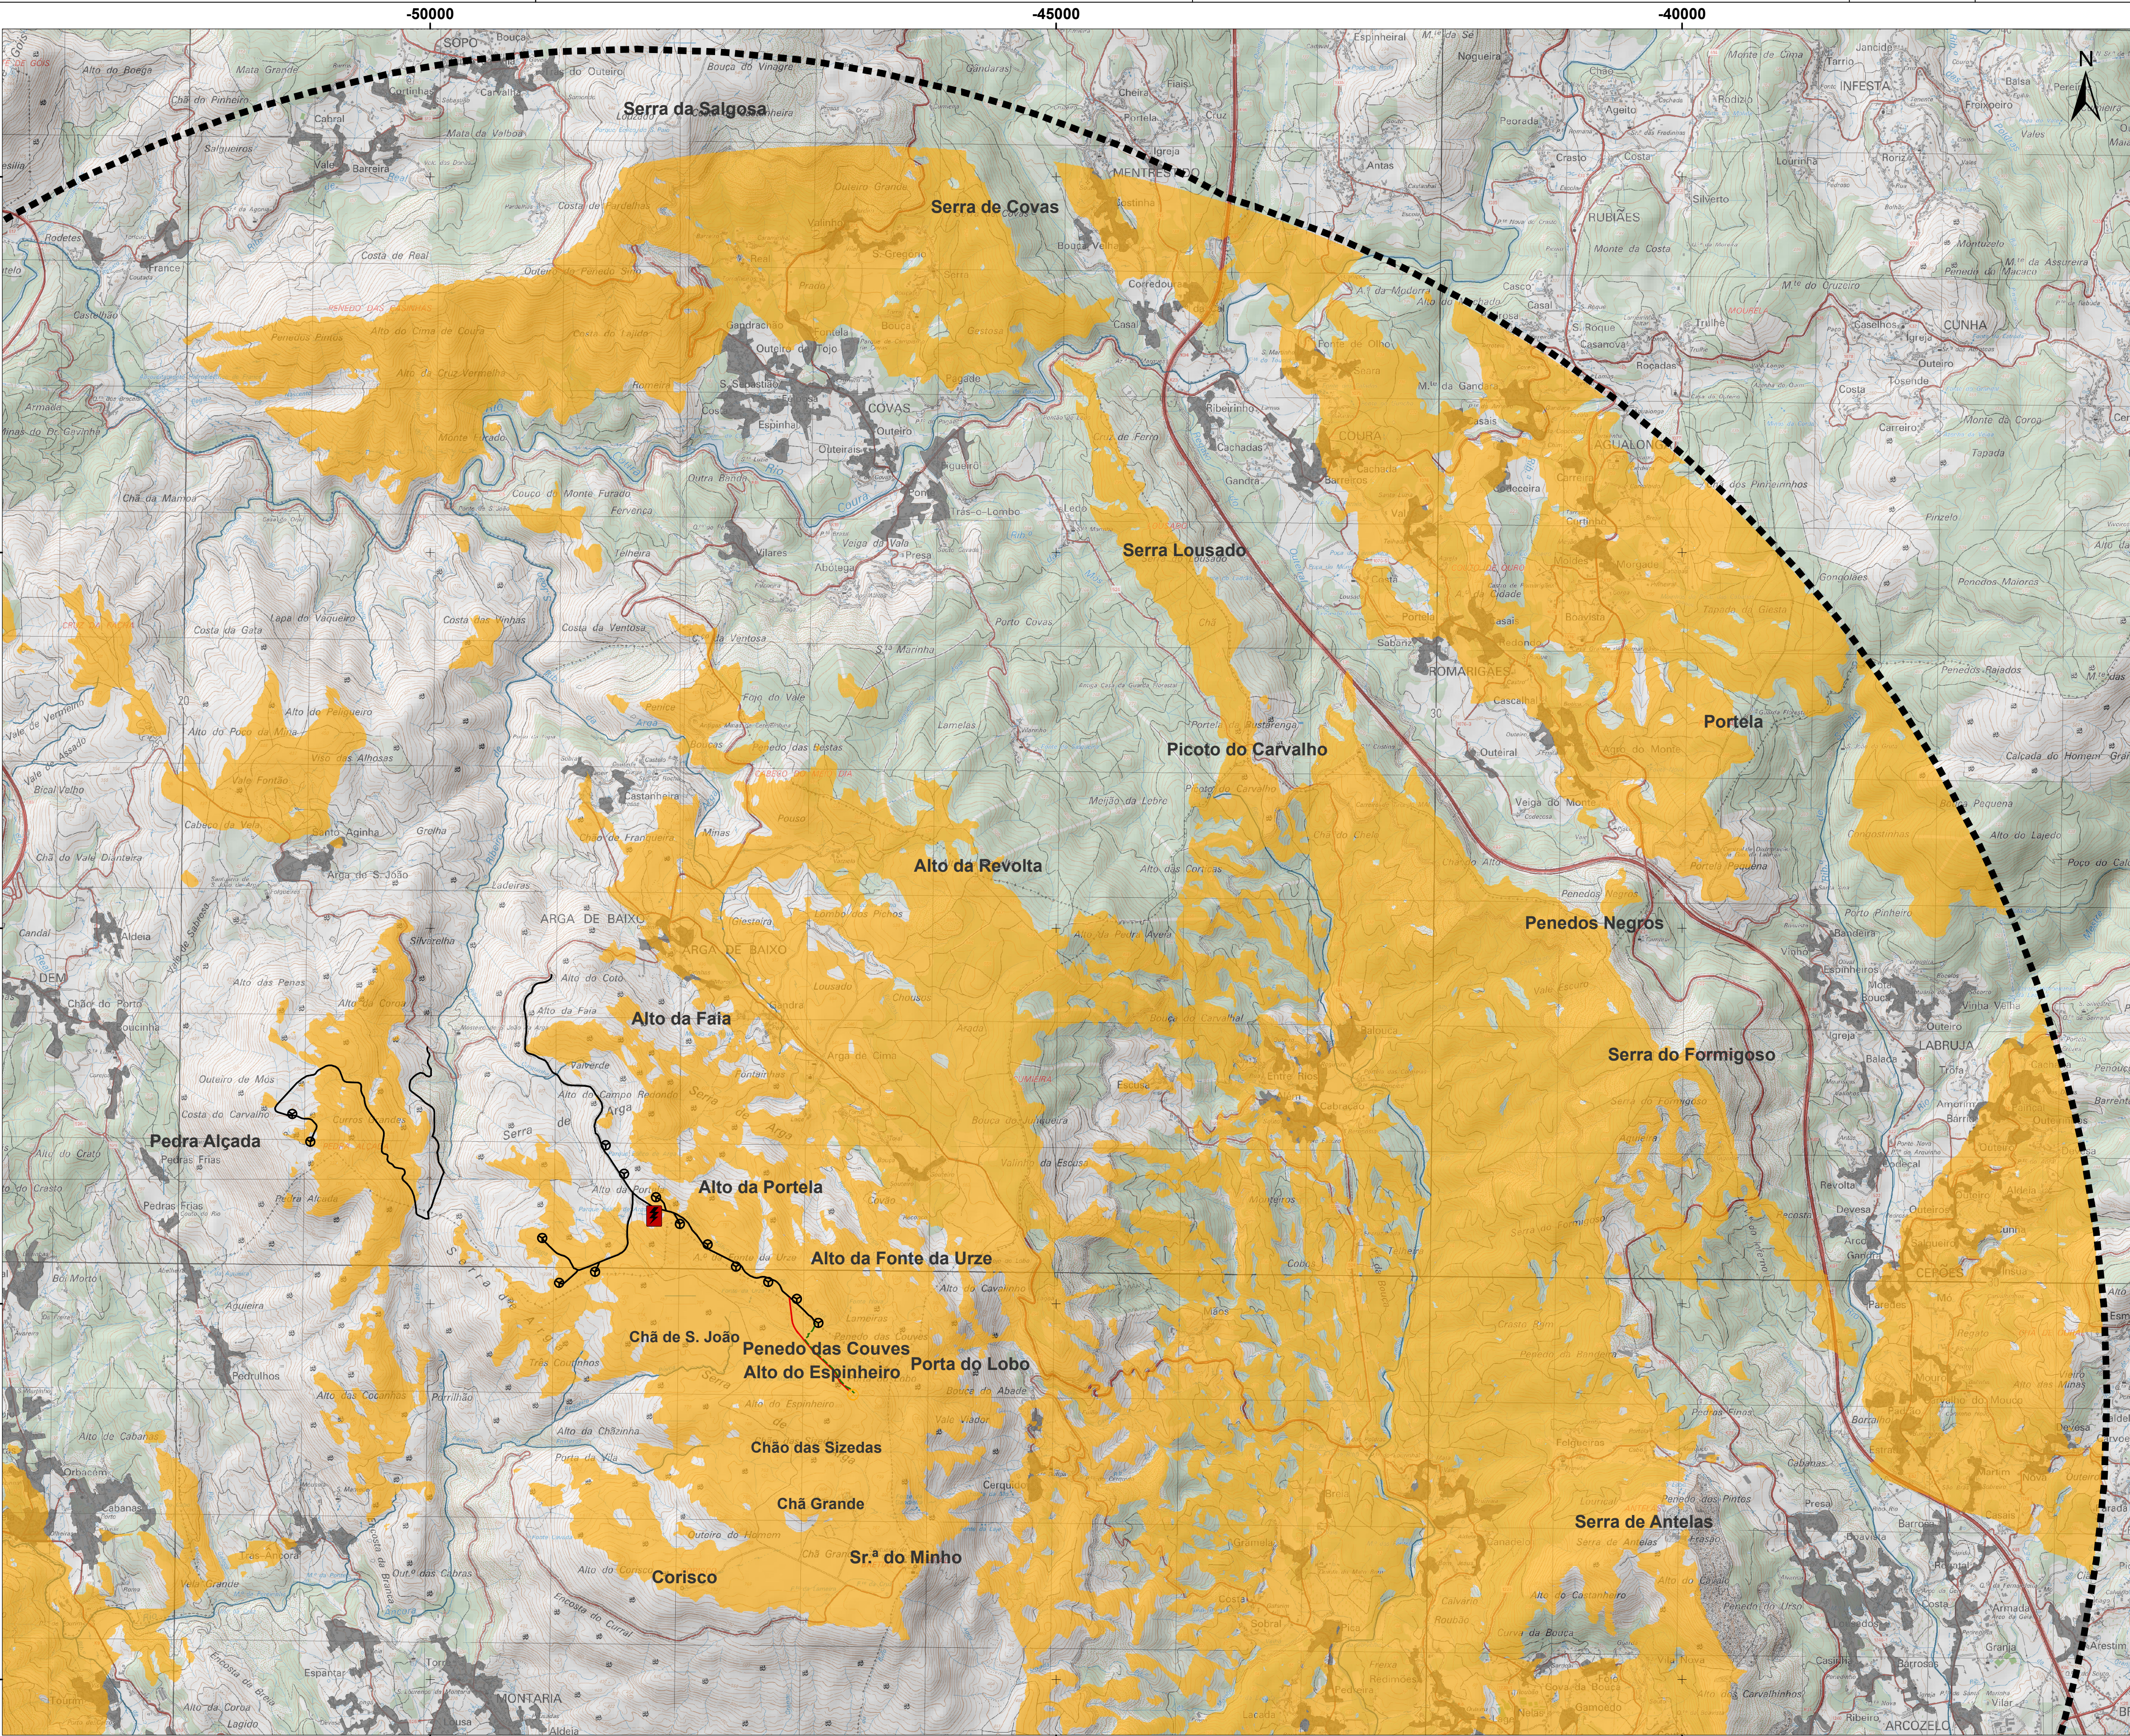

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeE) - Licença de utilização: 210/2019



ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Bacia Visual do Projeto

- Sem visibilidade para o aerogerador
- Com visibilidade para o aerogerador

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEMPIMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGÁ - 2ª FASE


Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
BACIA VISUAL DO PROJETO

Escala: 1:25 000	Projeto: SCP
Data: 26/05/2020	Desenho: SCP
Processo: T2019-303-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 22_2_BacProjeto_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº **22.2** Revisão

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

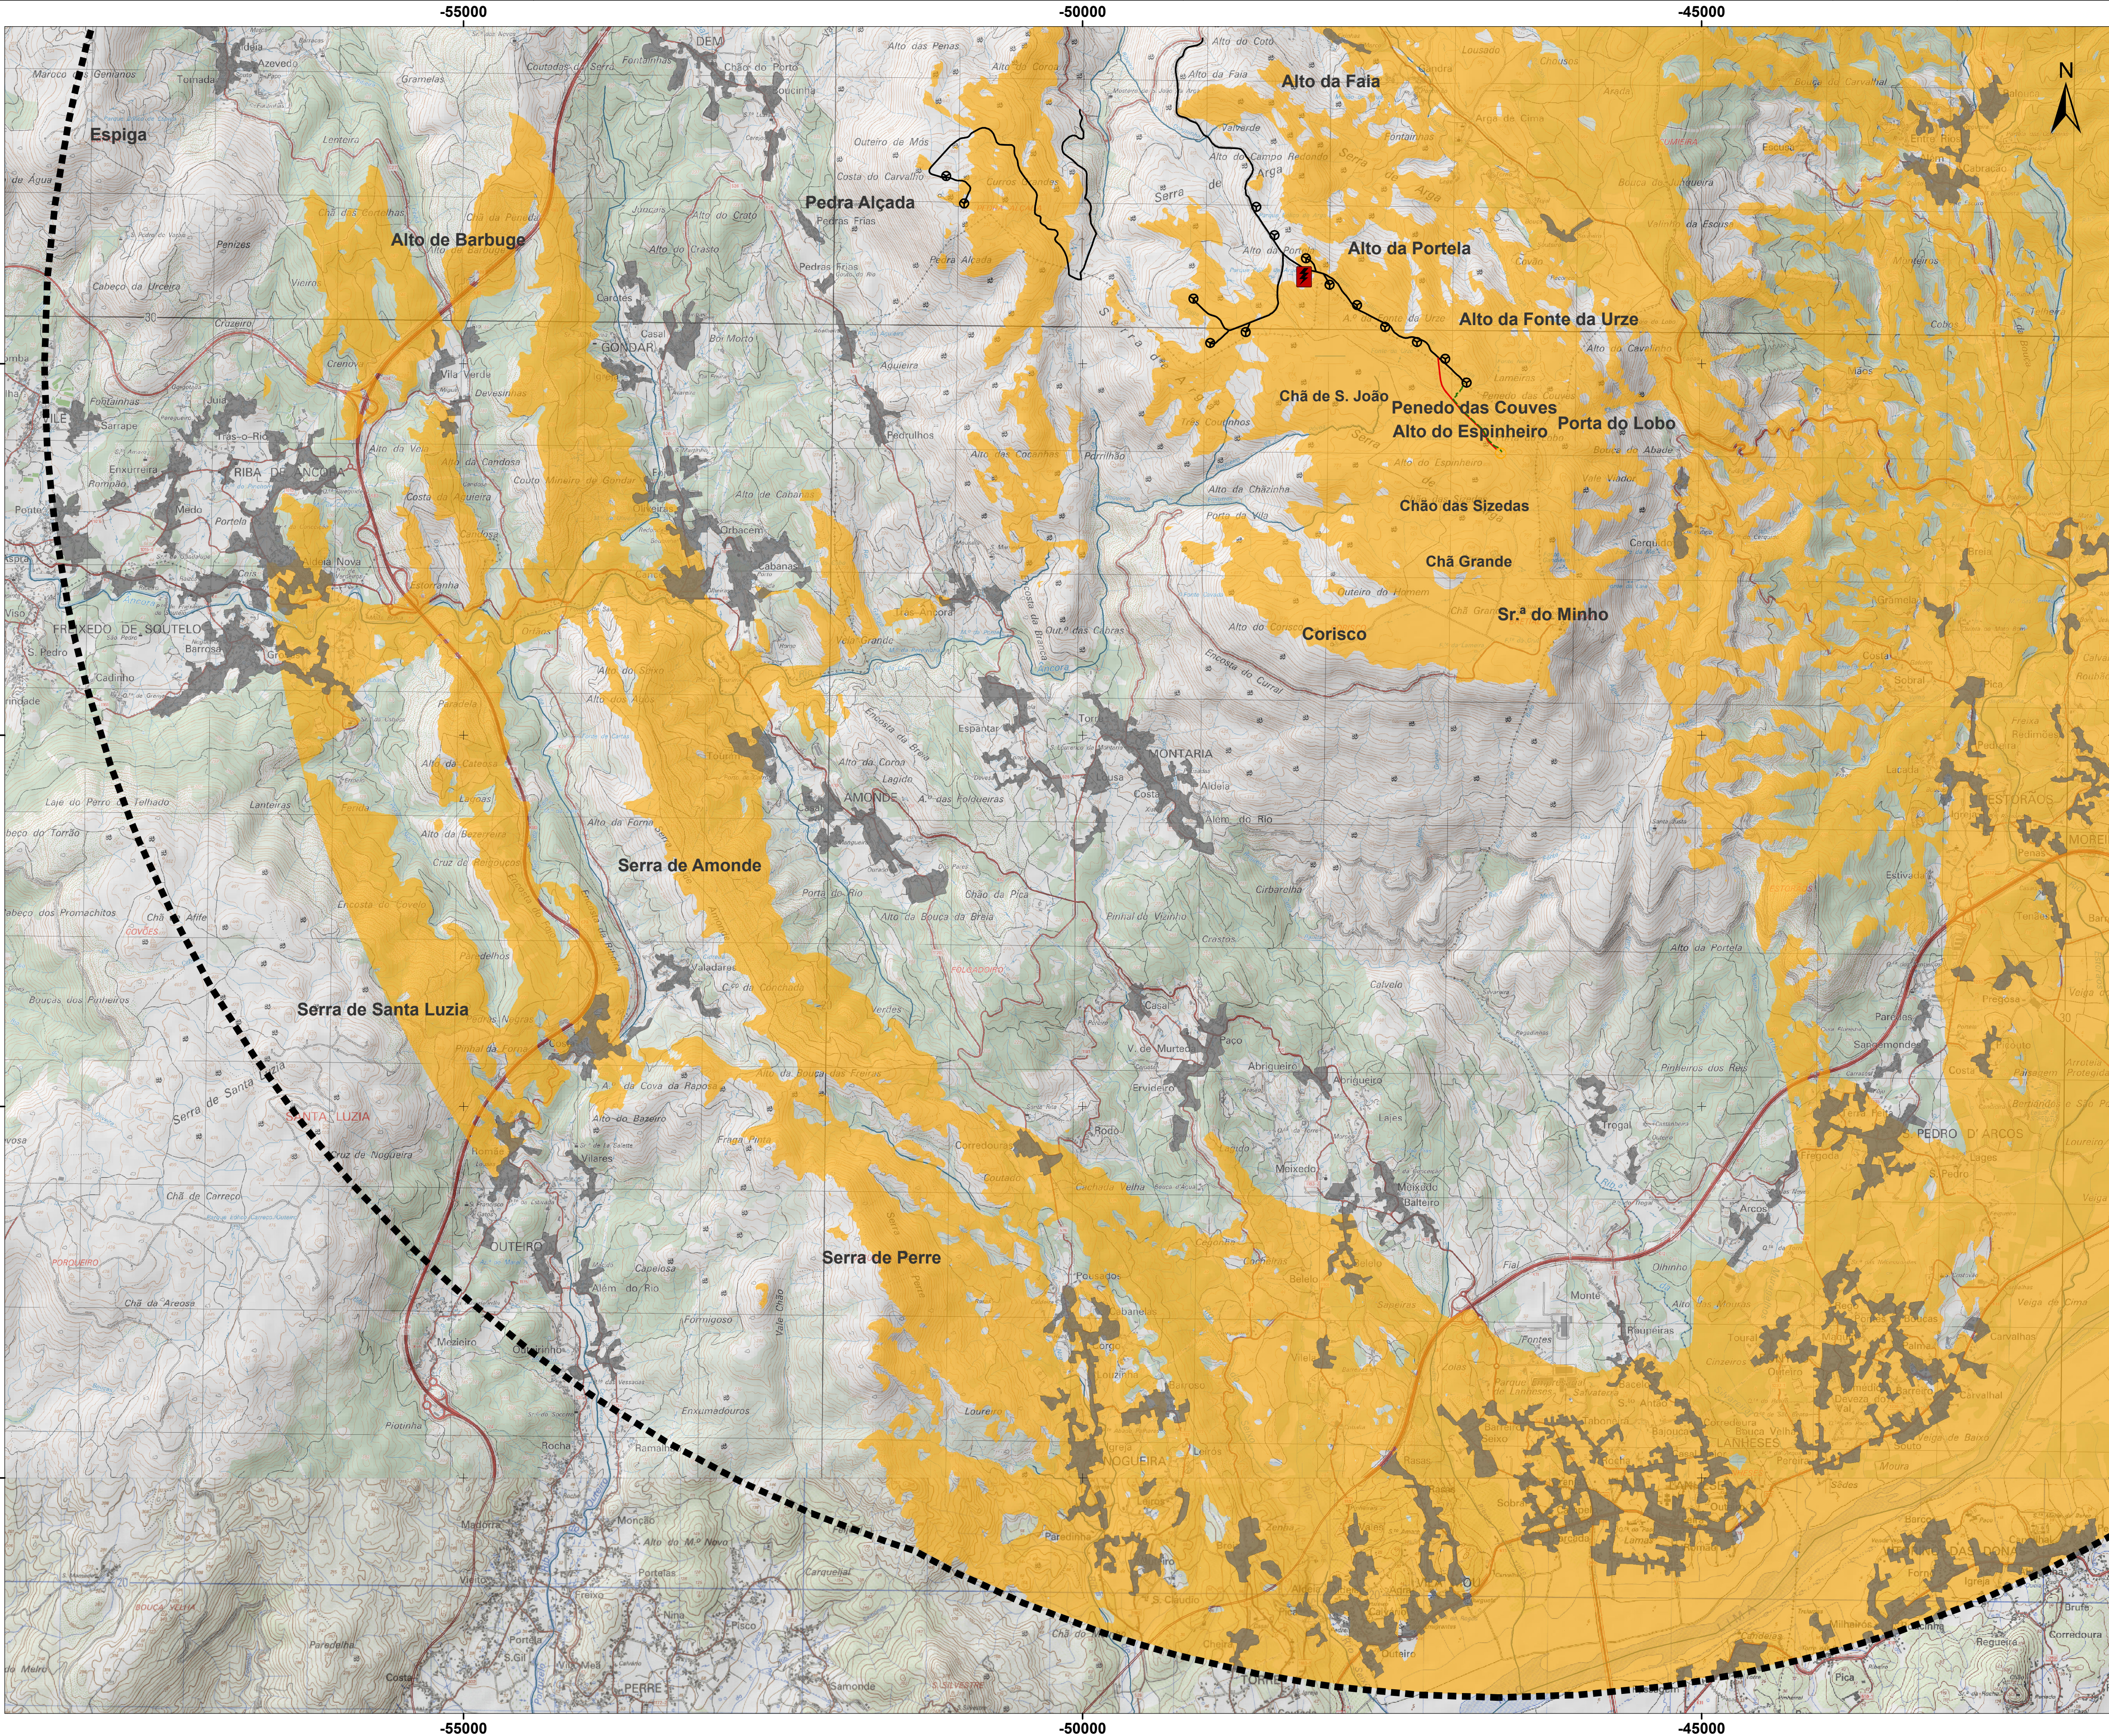

- ELEMENTOS BASE**
- Área de estudo
 - Aerogeradores existentes
 - Acessos principais existentes
 - Edifício de comando e Subestação existente
 - Aerogerador Sobreequipamento
 - Novos acessos para o sobreequipamento
 - Vala de cabos para o sobreequipamento
- Bacia Visual do Projeto**
- Sem visibilidade para o aerogerador
 - Com visibilidade para o aerogerador

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGATEIRA - 2ª FASE

Fase

EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

BACIA VISUAL DO PROJETO


Escala:	1:25 000	Projeto:	SDP
Data:	26/05/2020	Desenho:	SDP
Processo:	T2019-303-01	Verificação:	AMM
Ficheiro:	22_3_BacVisProjeto_ARG_EINCA_R00_20200526	Aprovação:	AMM

Desenho Nº

22.3

Folha 3 de 4

SIG Ref: T2019-393-0009-DES01-EIA12_PD_HPSOMETRIA_ARG_EIA_R00_20191002.mxd

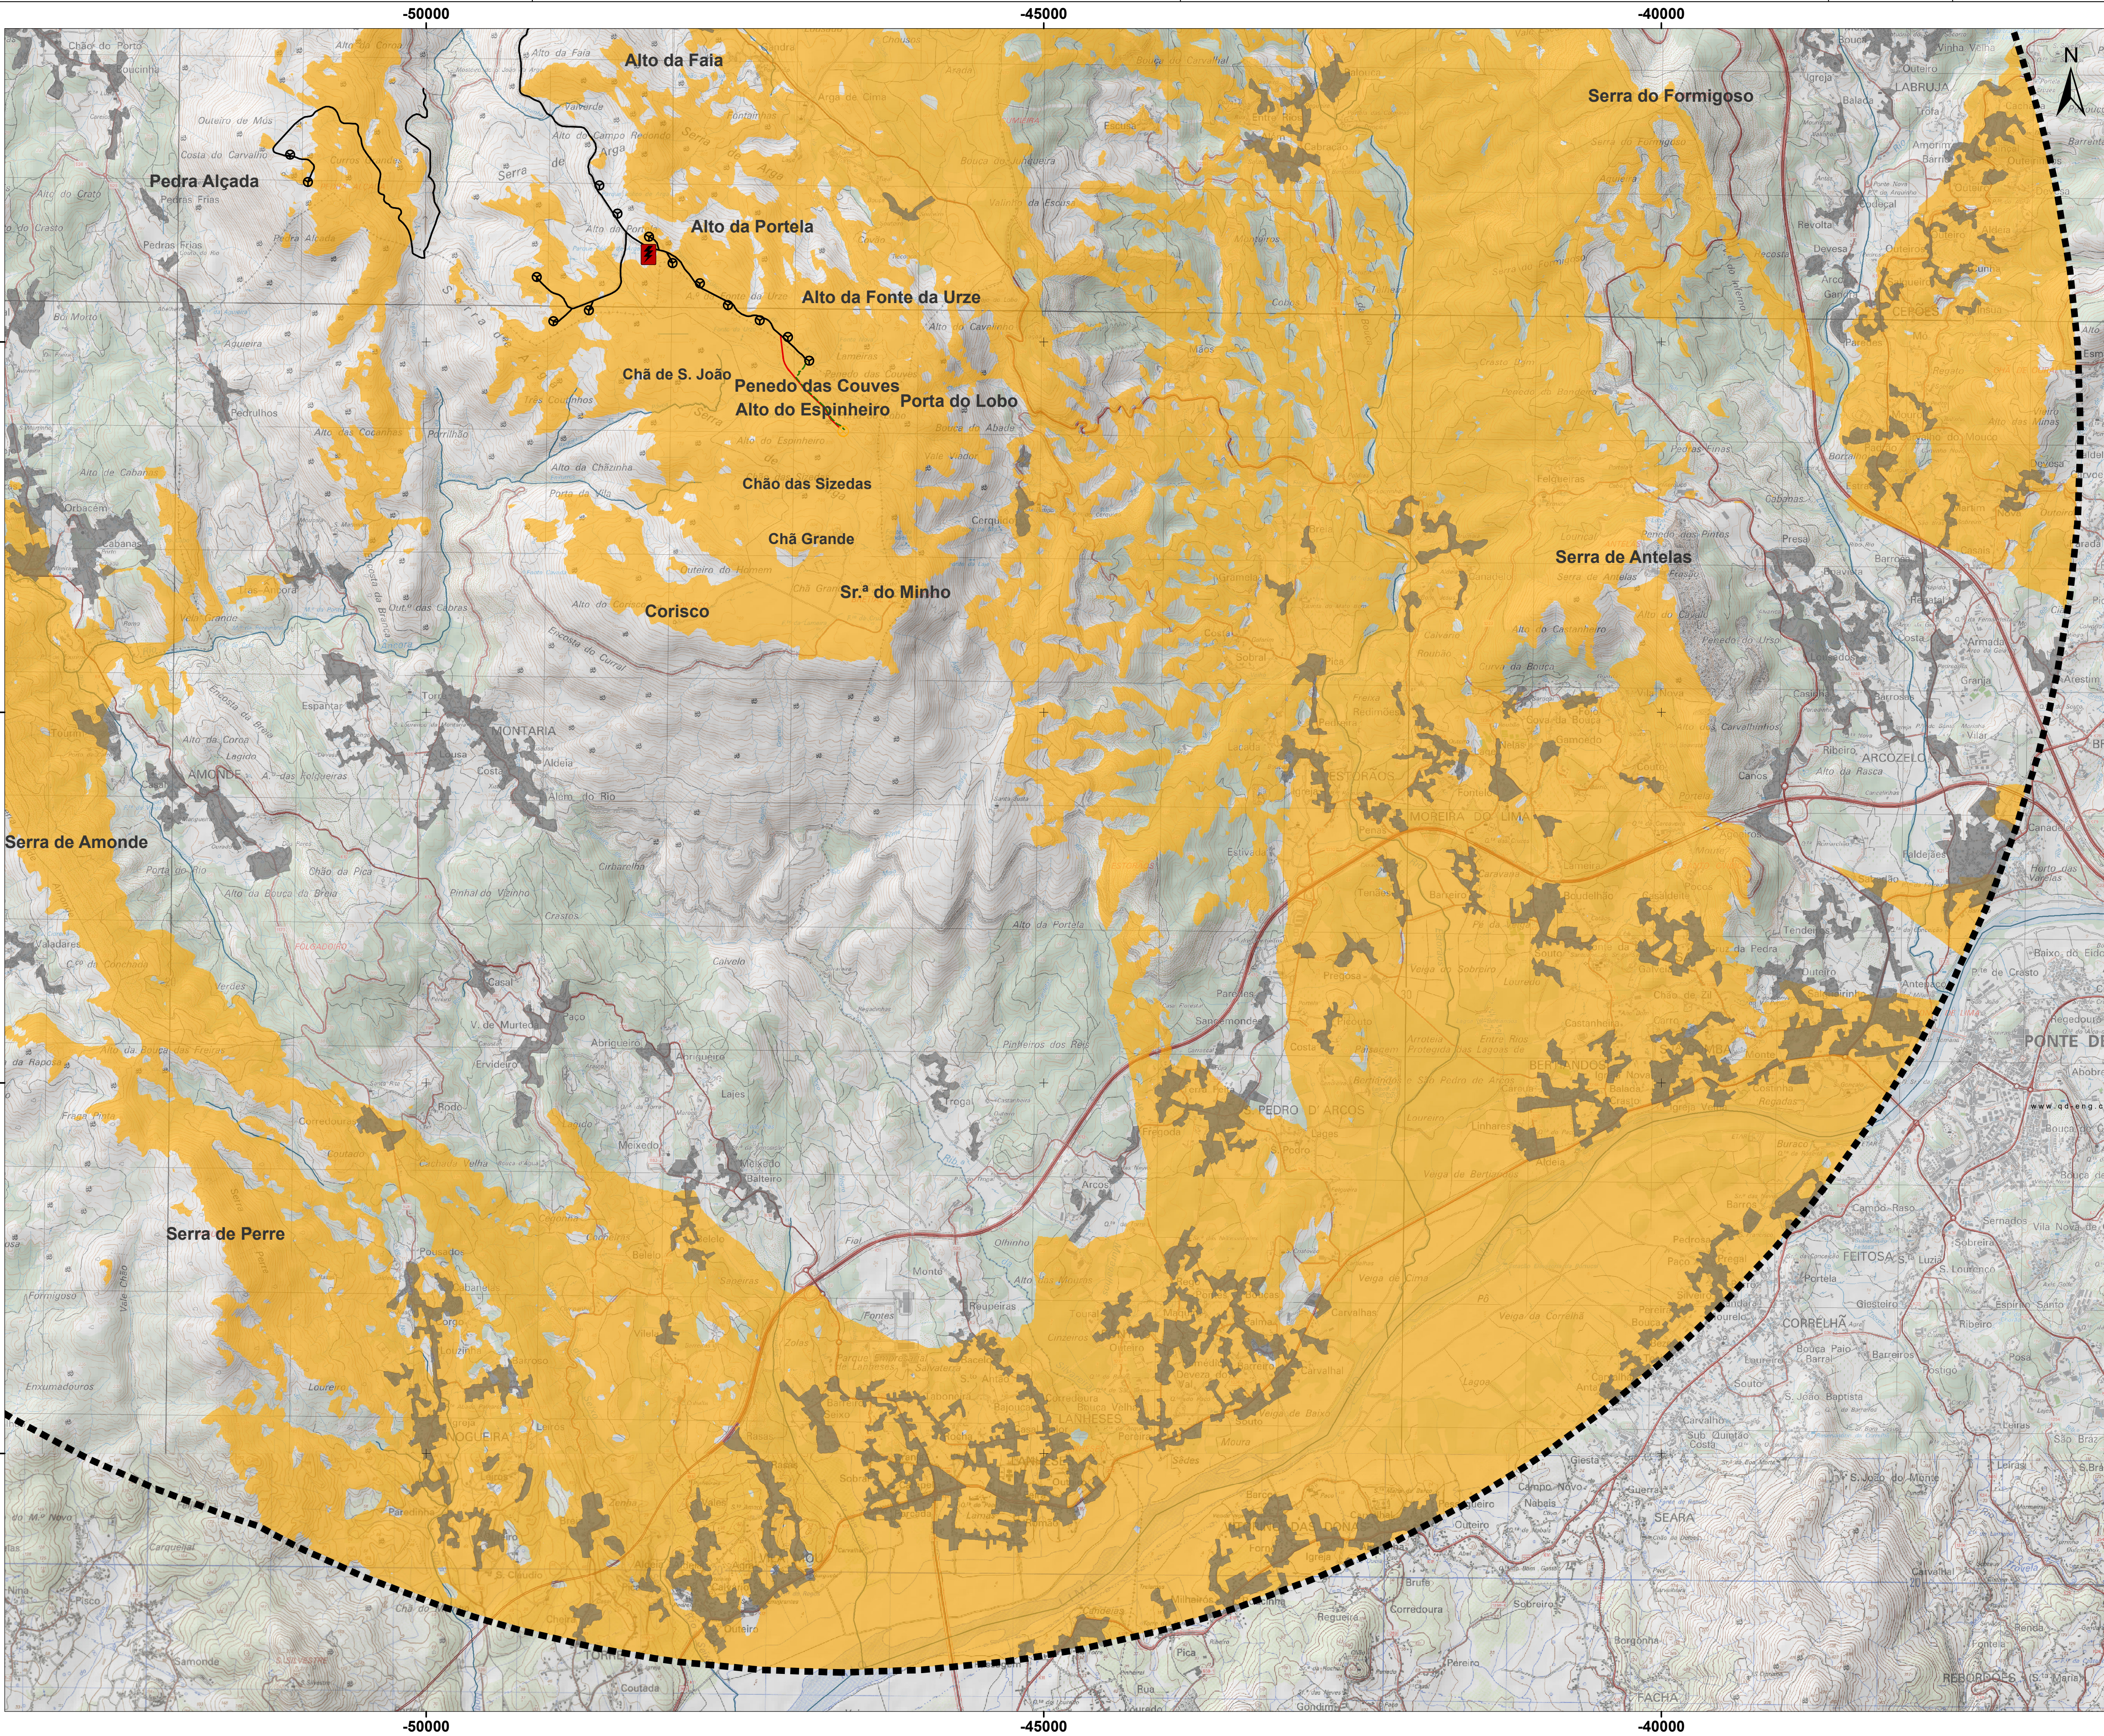

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento

Bacia Visual do Projeto

- Sem visibilidade para o aerogerador
- Com visibilidade para o aerogerador

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE www.qd-eng.com



Projeto
SOBREEQIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARG - 2ª FASE


Fase
EINCA - PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação
BACIA VISUAL DO PROJETO


Escala: 1:25 000	Projeto: SDP
Data: 26/05/2020	Desenho: SDP
Processo: T2019-393-01	Verificação: AMM
Ficheiro: 22_4_BacProjeto_ARG_Einca_R00_20200526	Aprovação: AMM

Desenho Nº
22.4


Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

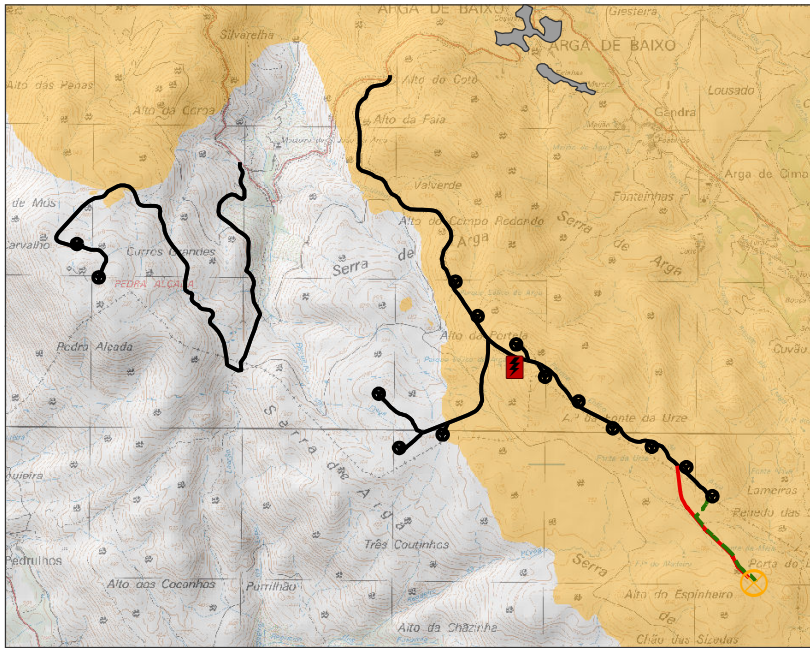


Bacia visual Argas de Baixo

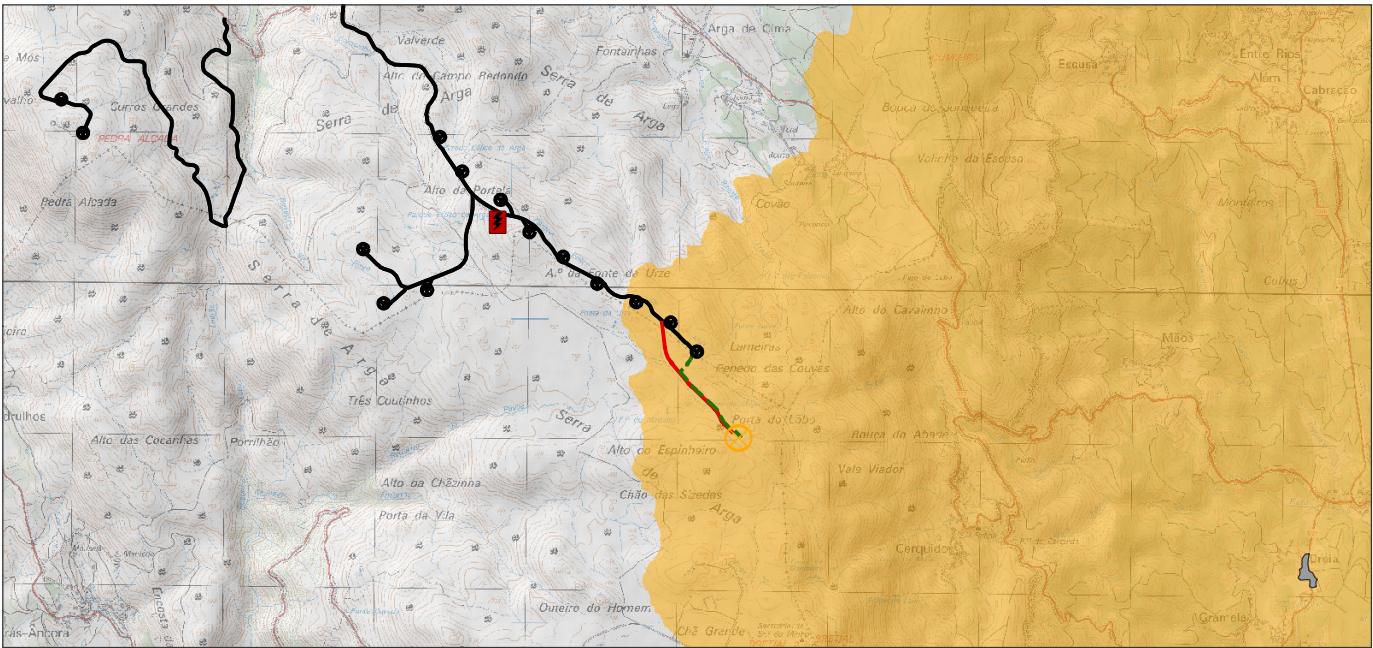


Bacia visual Breia

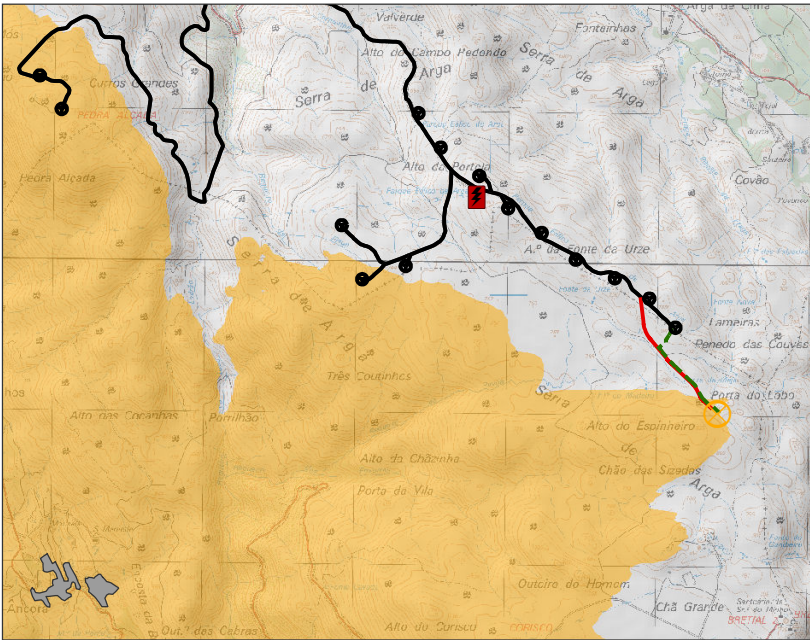


Bacia visual Trás-Âncora

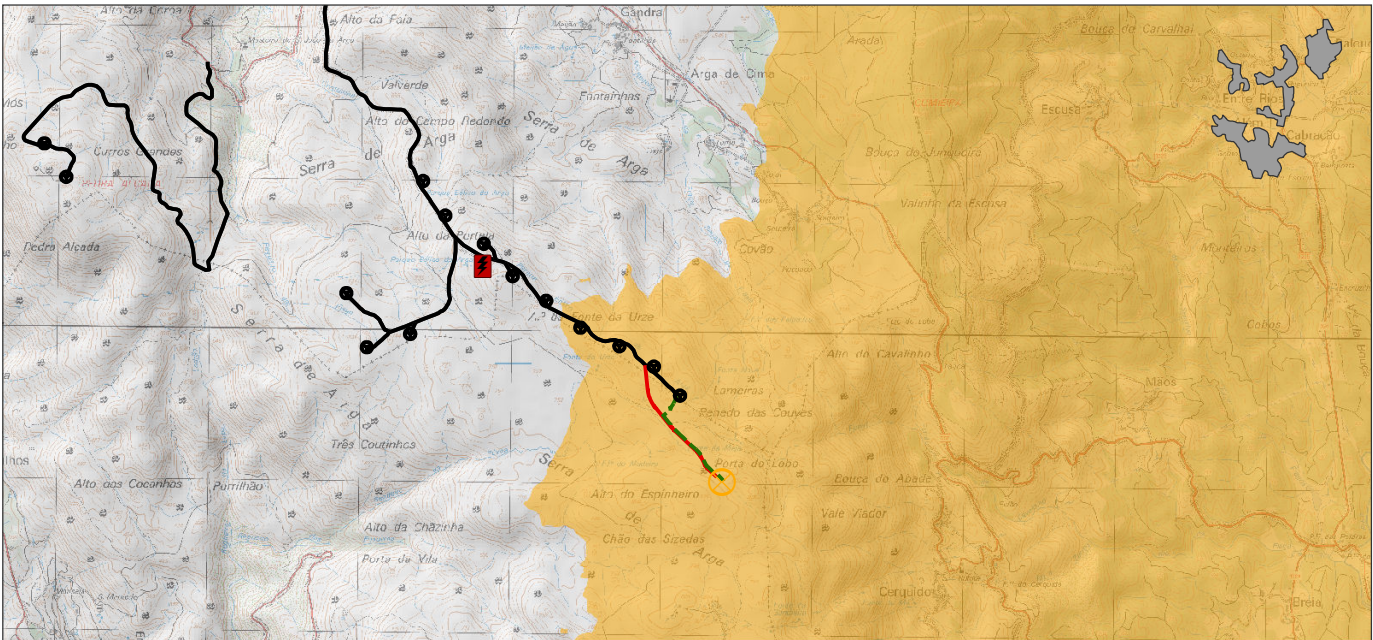


Bacia visual Cabração

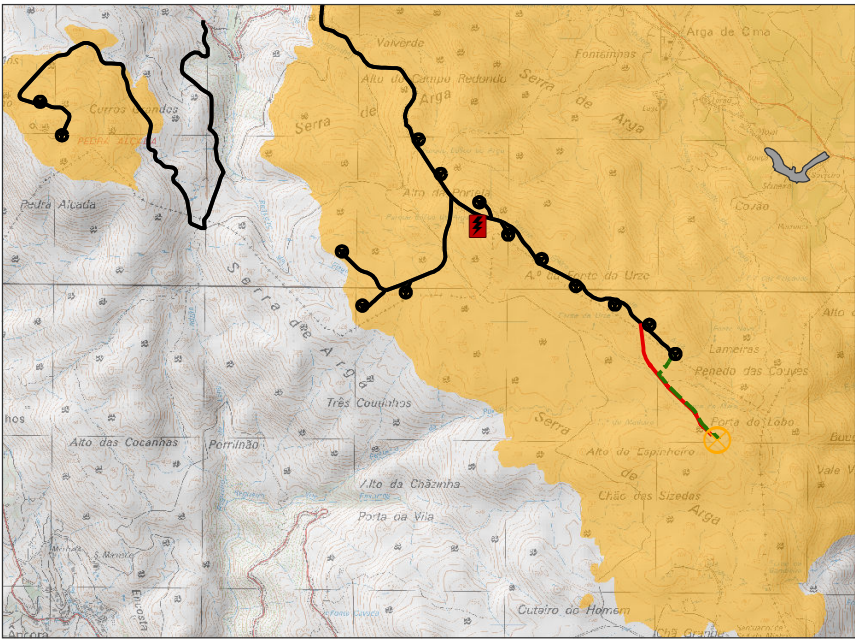

Bacia visual Covão

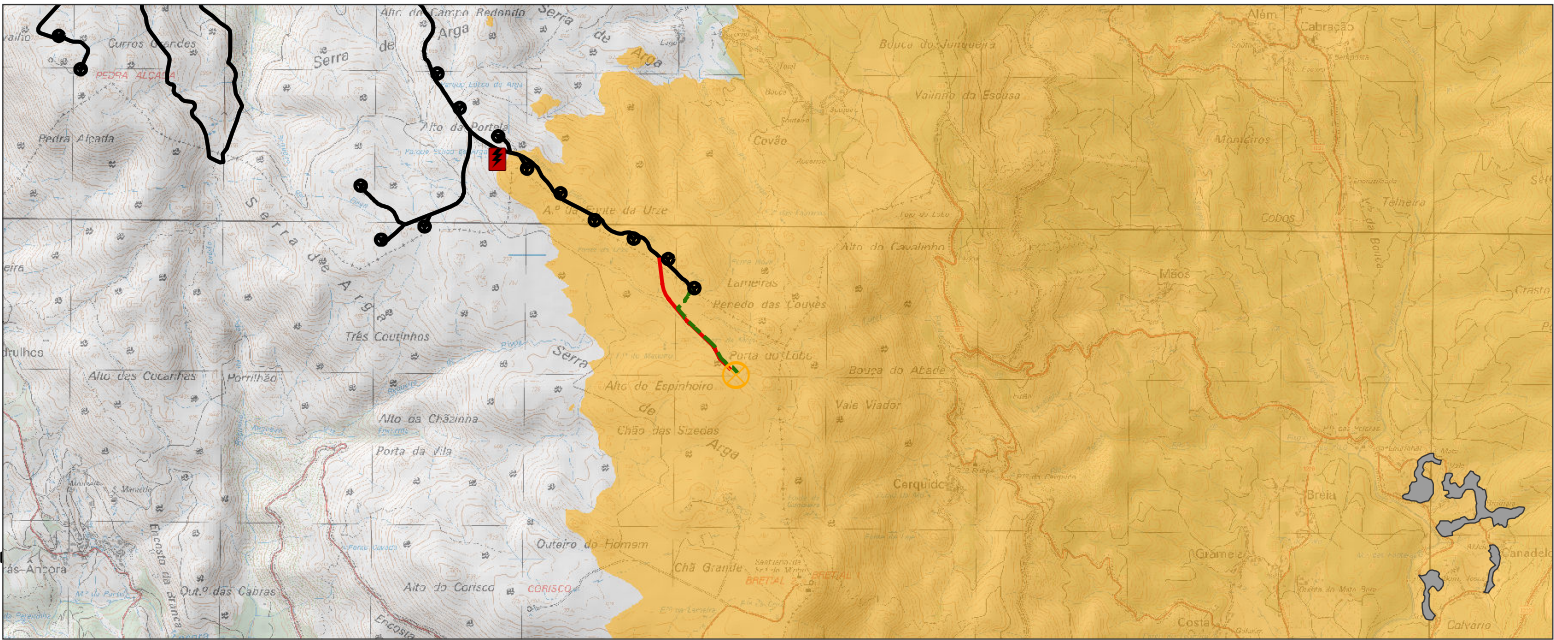

Bacia visual Canadelo

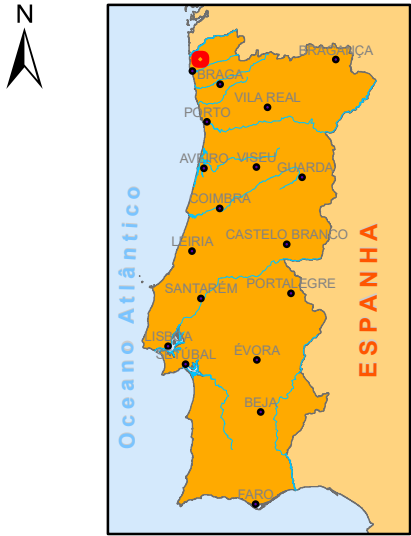

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento


Bacia visual

- Não visível
- Visível




Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
código EPSG 3763.
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000,
Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeoE)
Licença de utilização: 210/2019


Figura 23.1 - Bacias Visuais Observadores

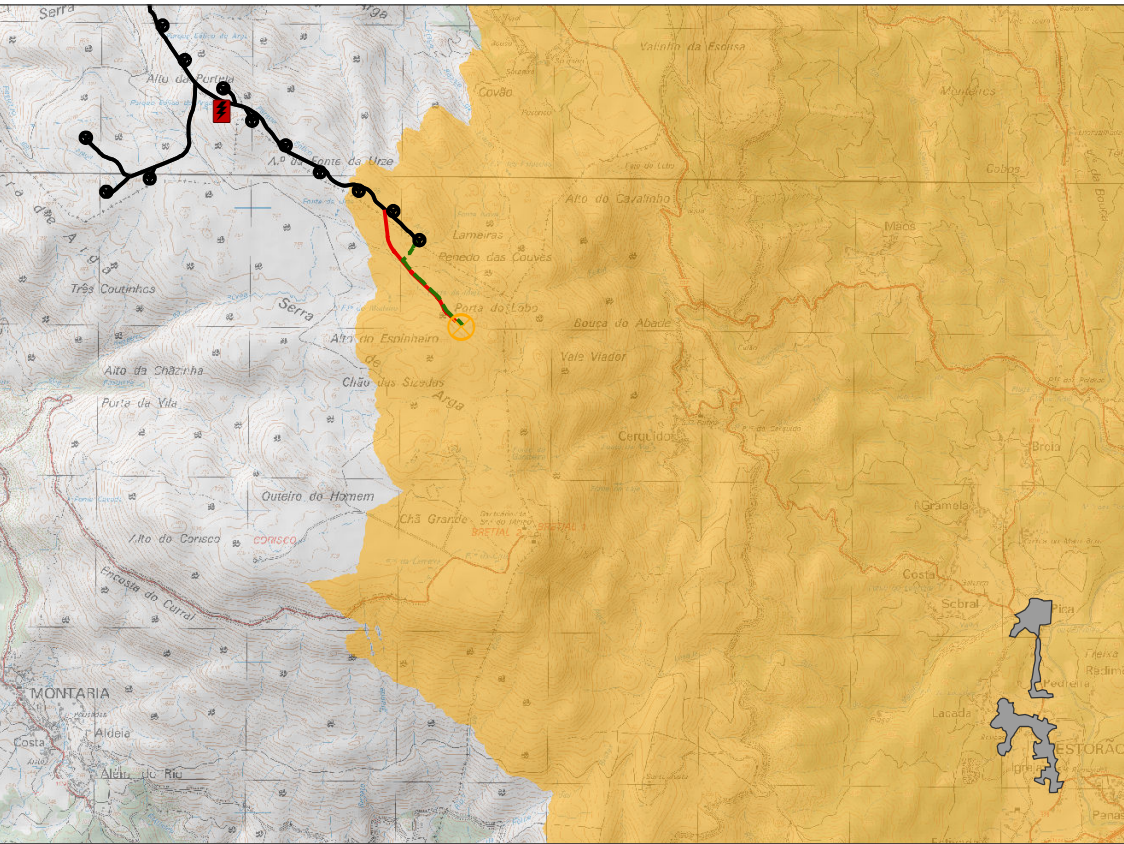


Bacia visual Estorãos

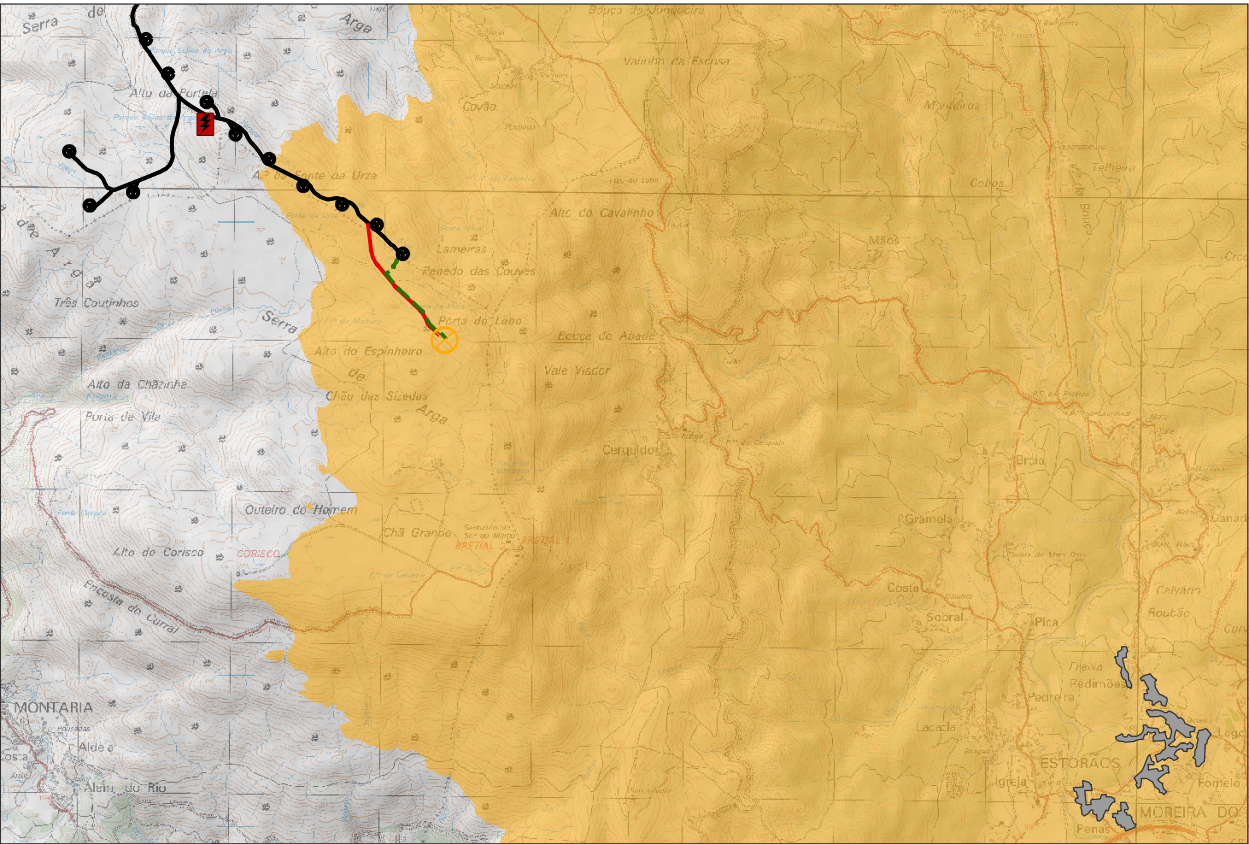

Bacia visual Moreira do Lima

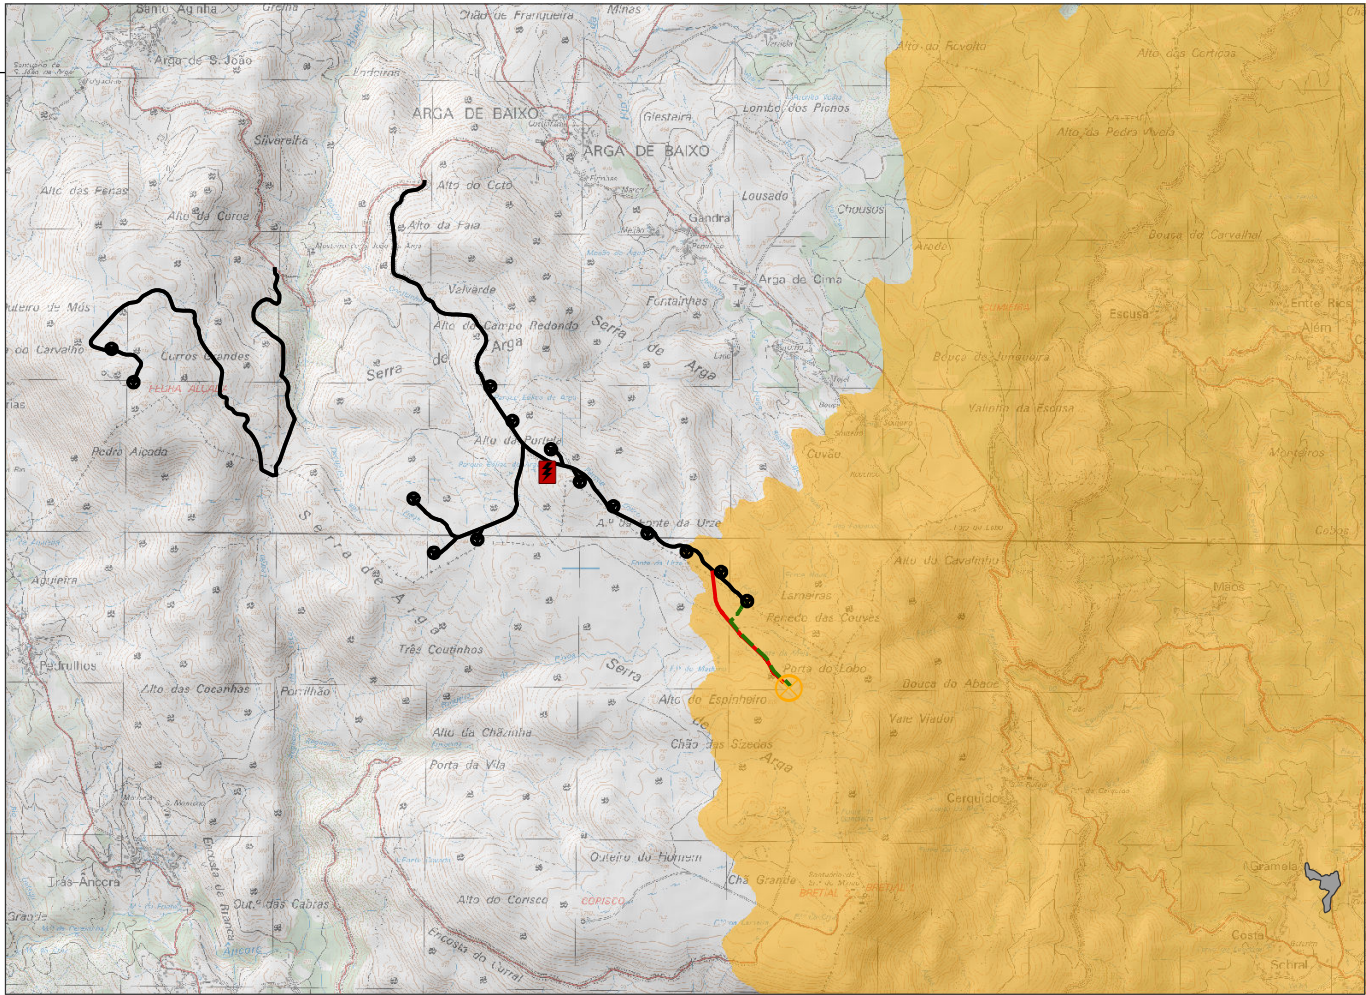

Bacia visual Gramela

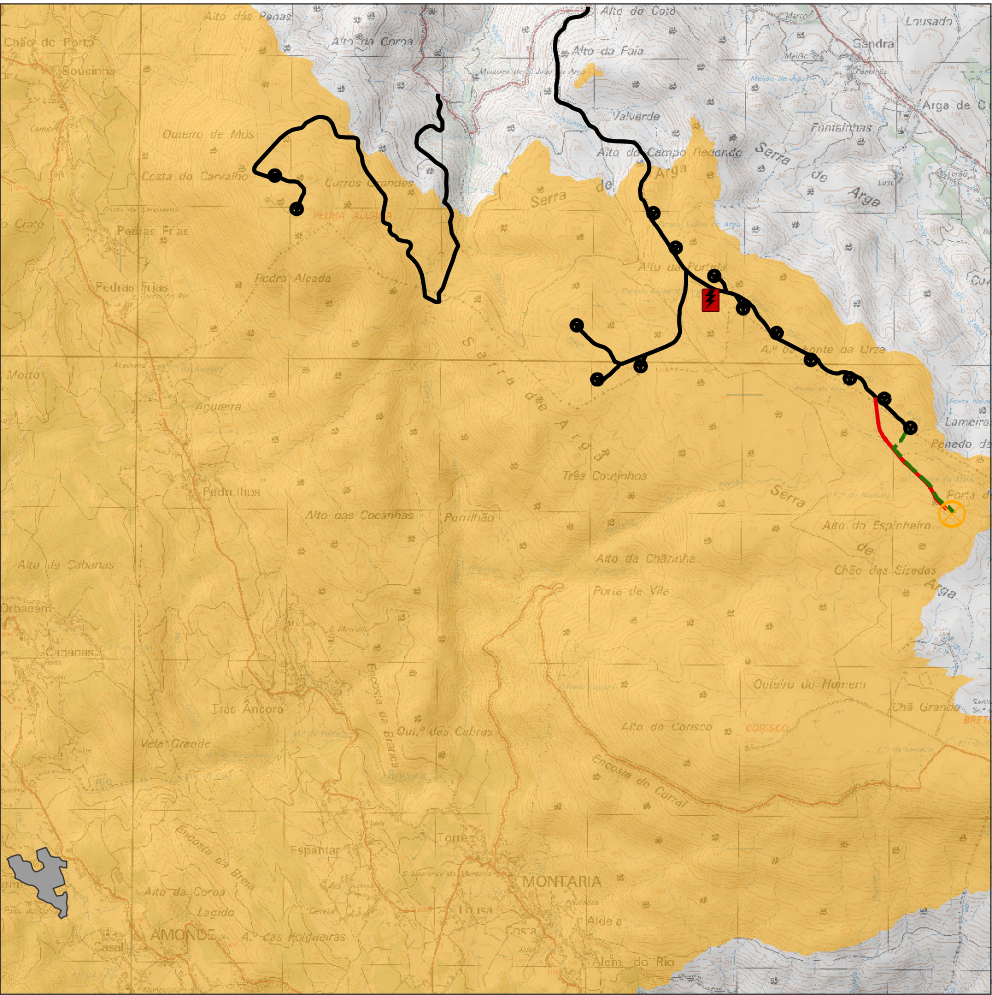

Bacia visual Tourim



ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento


Bacia visual

- Não visível
- Visível




Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
código EPSG 3763.
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000,
Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeoE)
Licença de utilização: 210/2019


Figura 23.2 - Bacias Visuais Observadores

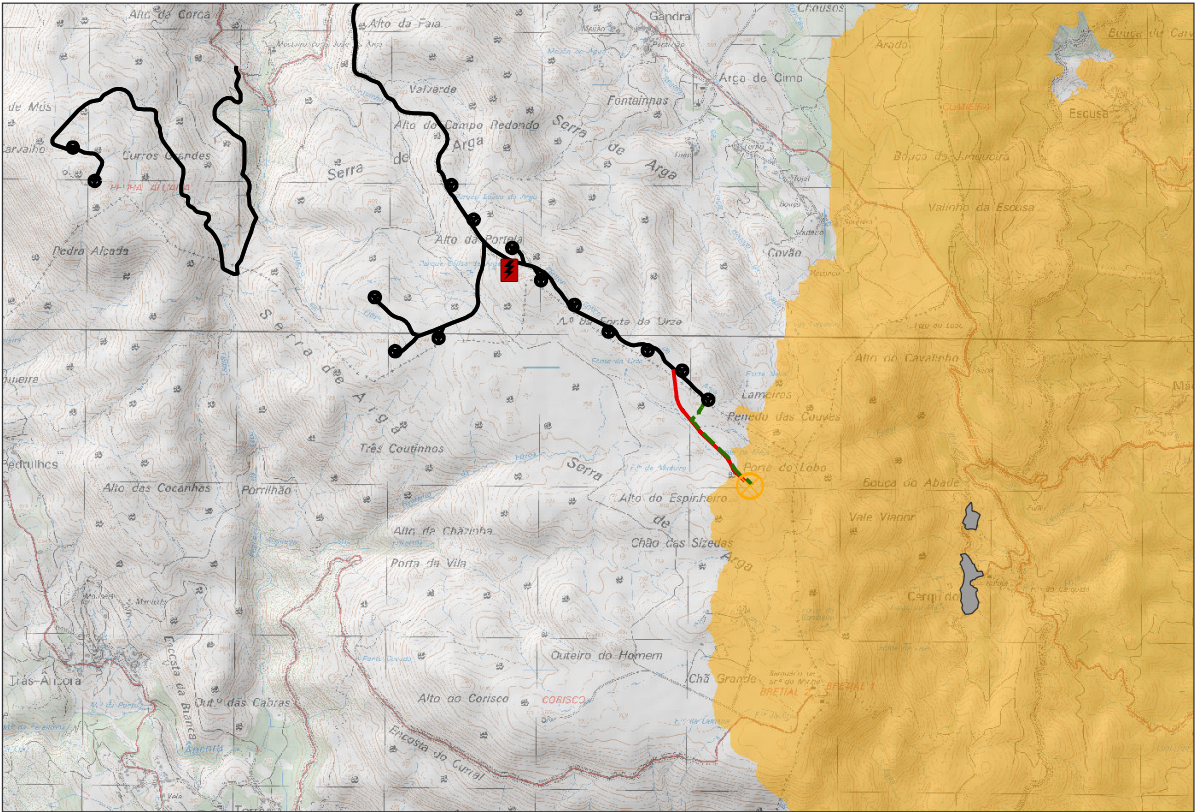

Bacia visual Cerquido

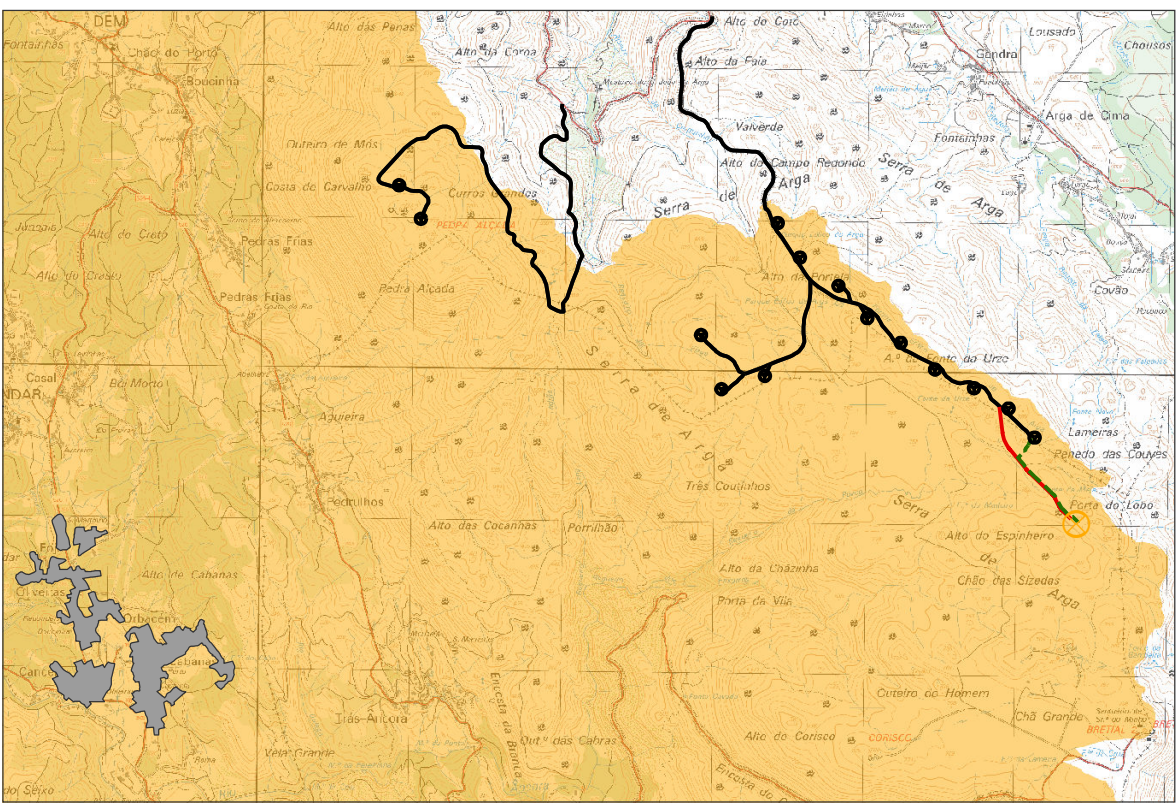

Bacia visual Orbacém

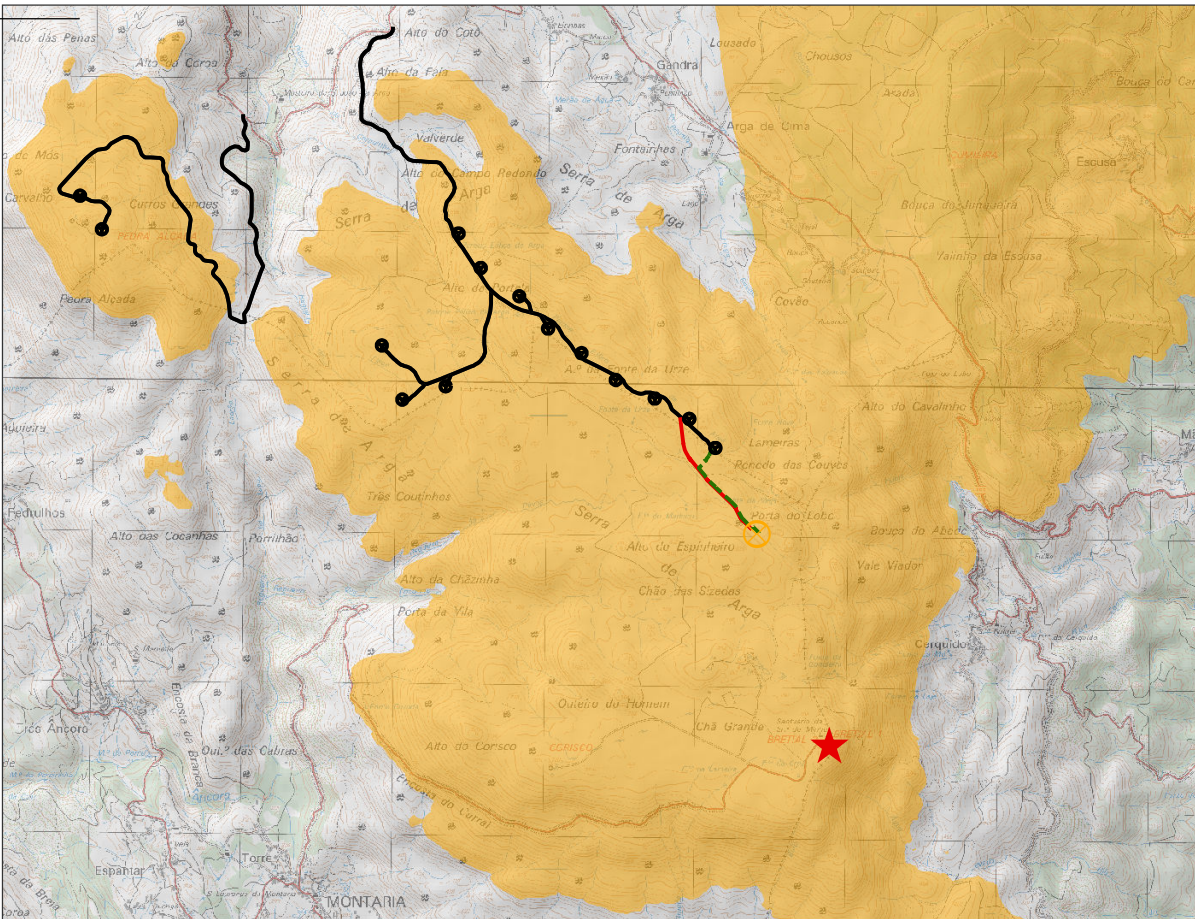

Bacia visual Santuário Sr.^a do Minho ★



ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Vala de cabos para o sobreequipamento


- Bacia visual
- Não visível
 - Visível



Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
código EPSG 3763.
Extrato da Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000,
Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeoE)
Licença de utilização: 210/2019

Figura 23.3 - Bacias visuais focos de observadores

SIG Ref.: T2019-393-0099-DES01-EIA/CAMPO_PD_CONDICIONAMENTOS_ARG_EIA_R02_20200224.mxd

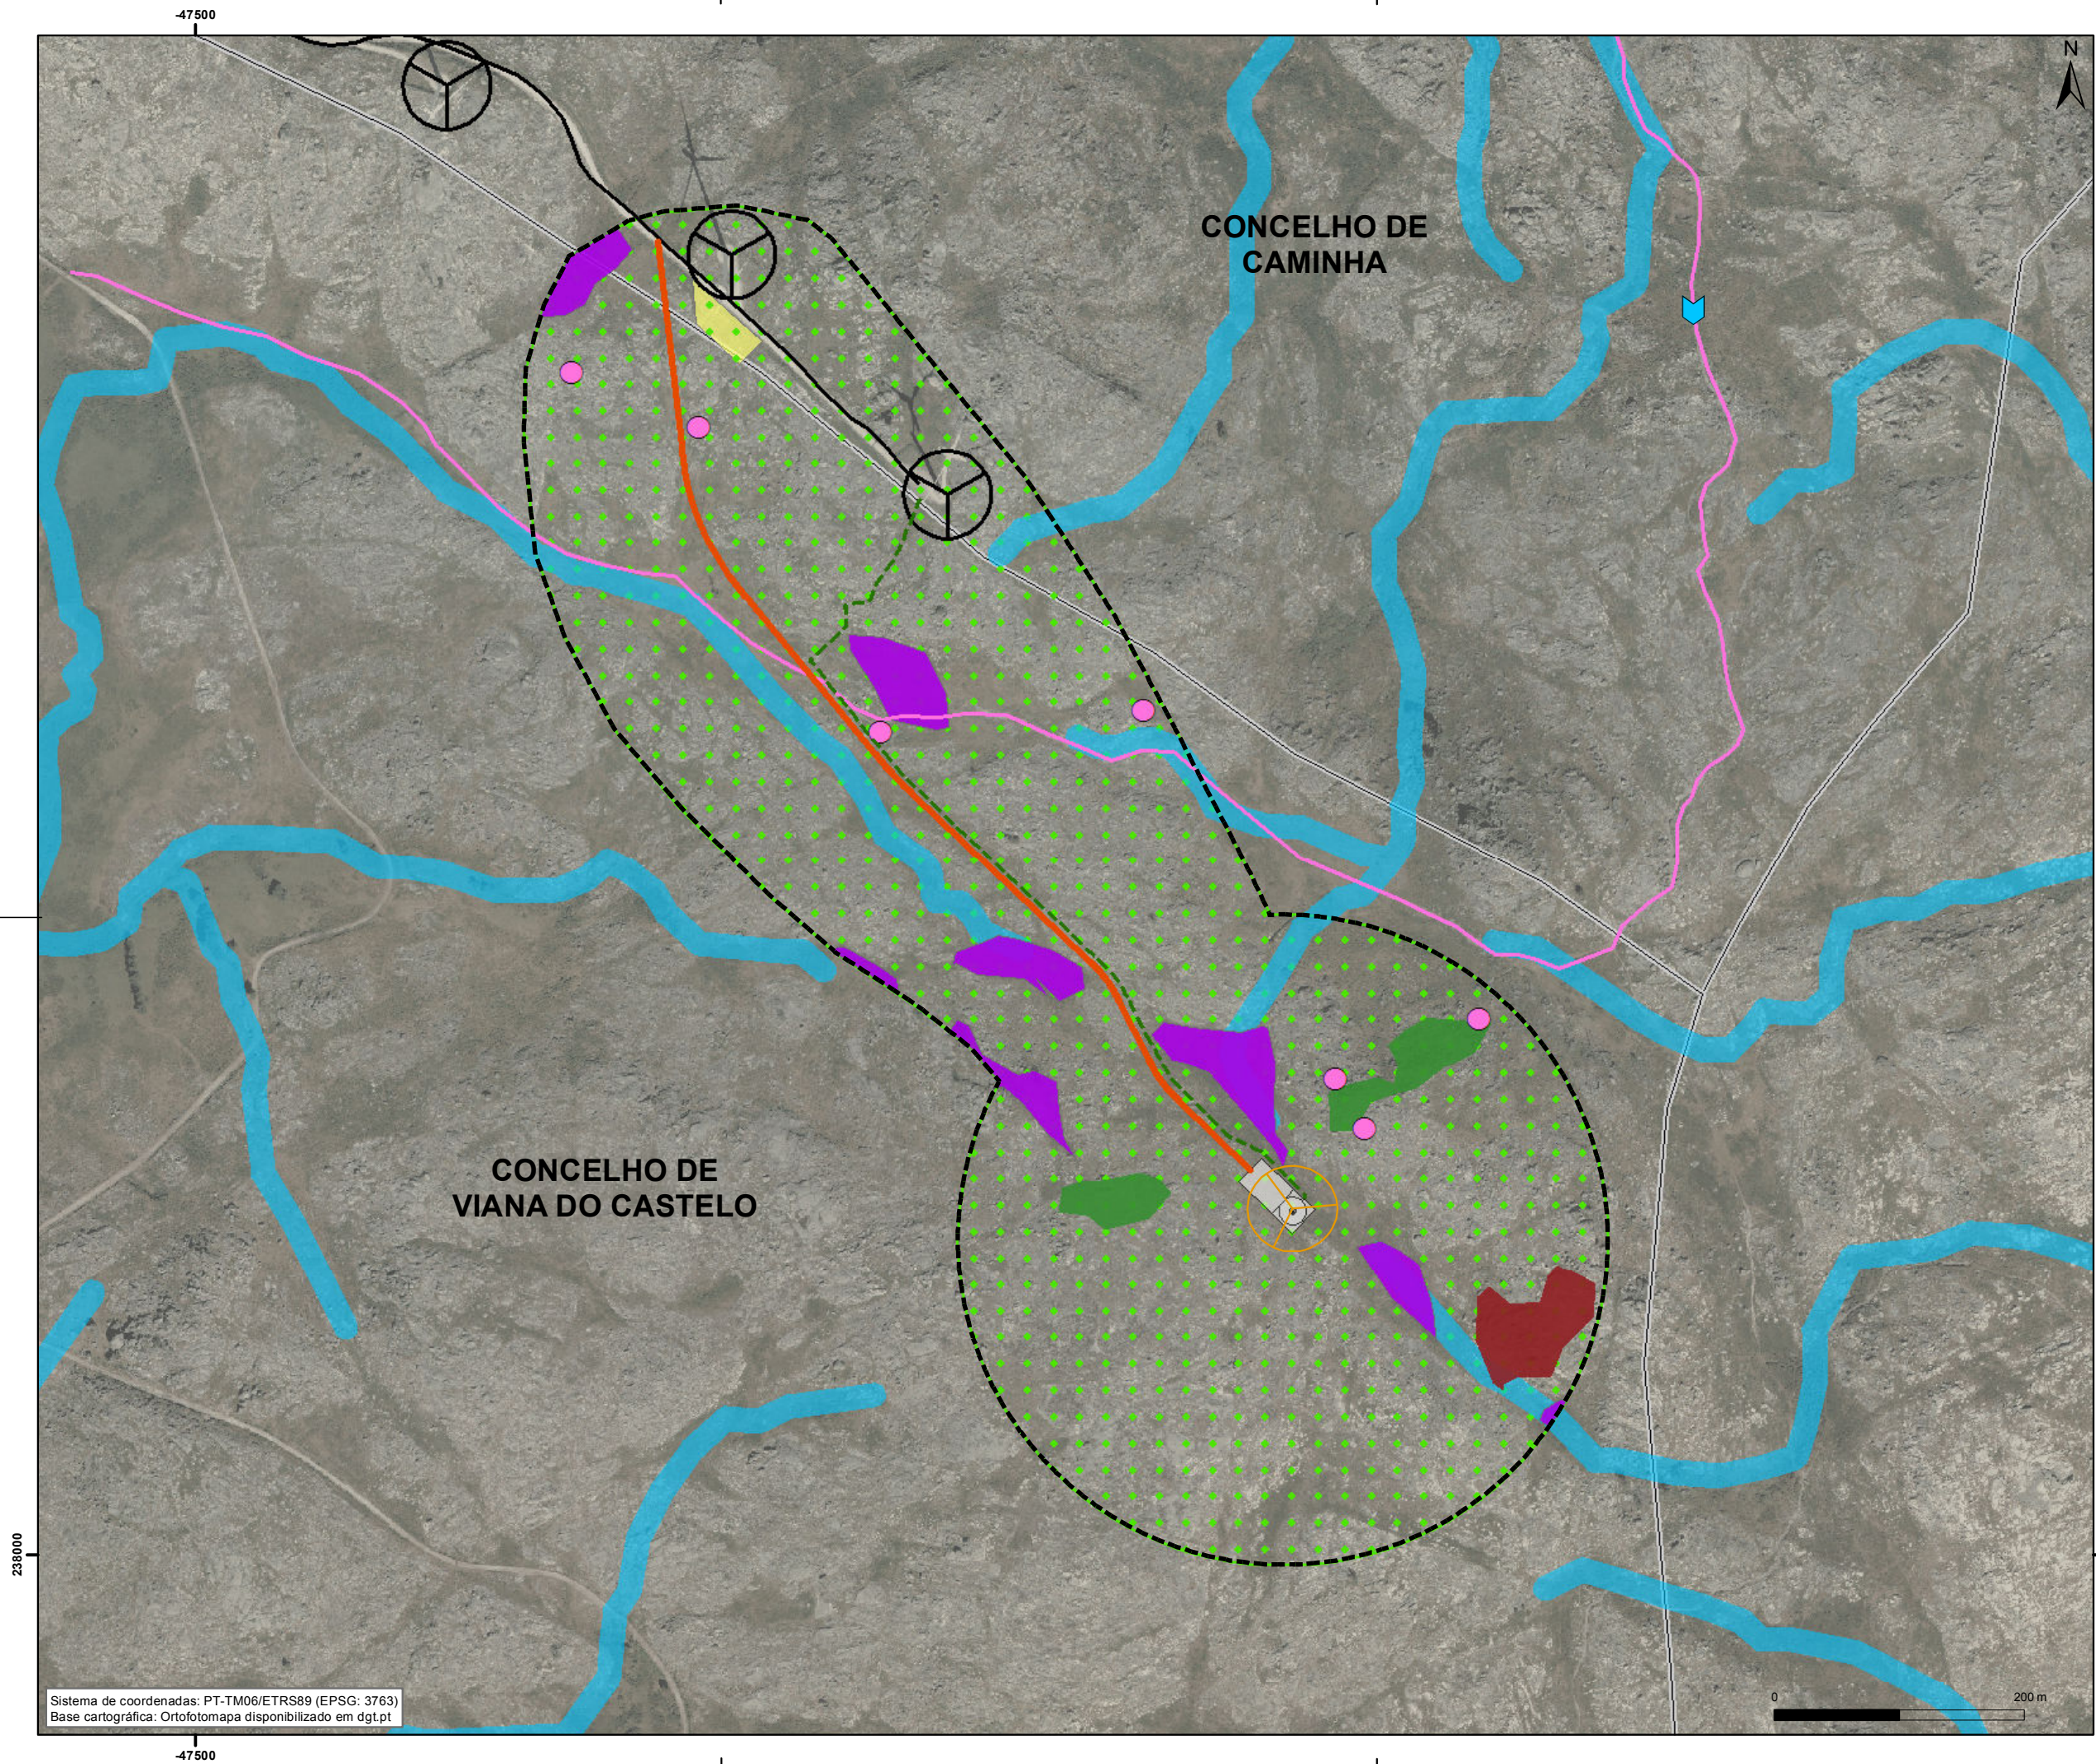

ELEMENTOS BASE

- Área de estudo
- Aerogeradores existentes
- Acessos principais existentes
- Edifício de comando e Subestação existente
- Aerogerador Sobreequipamento
- Plataforma de trabalhos
- Novos acessos para o sobreequipamento
- Valas de cabos para o sobreequipamento
- Estaleiro
- Limites de concelho

Fonte: DGT, CAOP (2018)

CONDICIONAMENTOS A EVITAR
Habitats

- Habitat 8220 + Habitat 8230
- Habitat 8230

Fonte: Trabalho de campo (2019)

Recursos Hídricos

- Domínio Público Hídrico

Fonte: APA (2019) e Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, Folhas nº 14, 15, 27 e 28 (IGeoE)

Recursos Ecológicos

- Reserva Ecológica Nacional

Fonte: CCDR Norte (2008, 2016)

CONDICIONAMENTOS INTERDITOS
Habitats

- Habitat 4020*

Fonte: Trabalho de campo (2019)

Recursos Hídricos

- Ponto de água subterrânea

Fonte: APA, LNEG, SNIRH (2019) CEGÉ (2016)

Ocorrências Patrimoniais

- Ocorrência patrimonial (OP)

Fonte: Trabalho de campo (2019)

Planta de Condicionamentos

Sistema de coordenadas: PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Base cartográfica: Ortofotomapa disponibilizado em dgt.pt