


- LEGENDA:**
- ① - Camada de desgaste em AC20 BIN 35/50 (MB) (espessura = 0.05m);
 - ② - Rega de impregnação com emulsão betuminosa;
 - ③ - Agregado britado de granulometria extensa 0-40 (espessura = 0.20m).

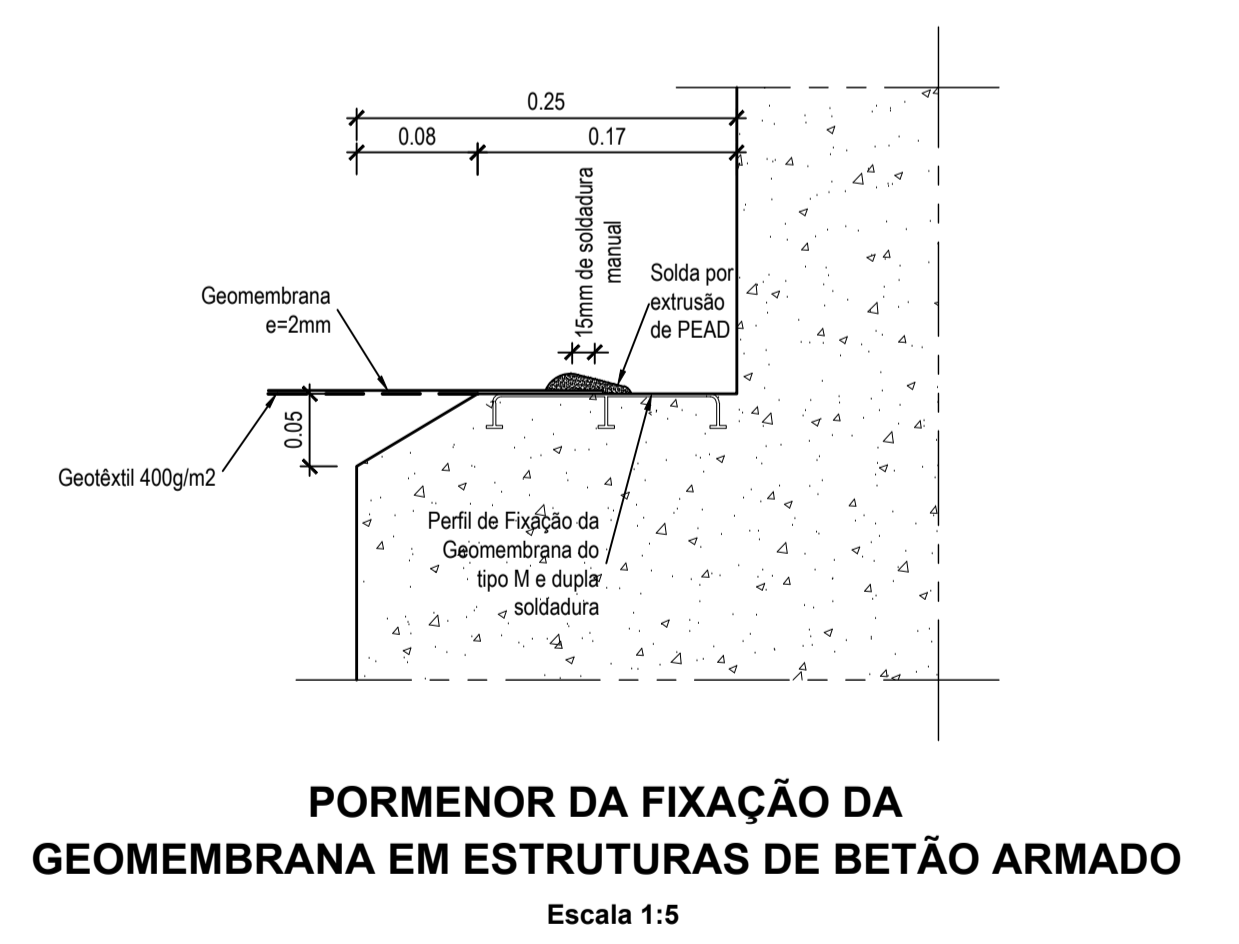

Nota:
- Materiais para aterro - Fuso granulométrico - Ver Relatório Geológico-Geotécnico

1	Revisão geral	CP	SA	Junho 2023
Revisão	Designação	Desenhou	Aprovou	Data
PROJECTO DE EXECUÇÃO				
Projecto	Desenho	Aprova	Data	
Rui Almeida	Pedro Andrade	Sofia Azevedo	Janeiro 2023	
Código do Ficheiro:	Contrato:	Escalas:		
C871-RES-PE-004-R1	C871	1:5, 1:10, 1:20 e 1:50		
DGADR DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REGADIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO CRATO				
RESERVATÓRIO MOVIMENTOS DE TERRAS E PERFIS TRANSVERSAIS (FOLHA 2/2)				
Desenho n.º	Revisão			
004	1			